
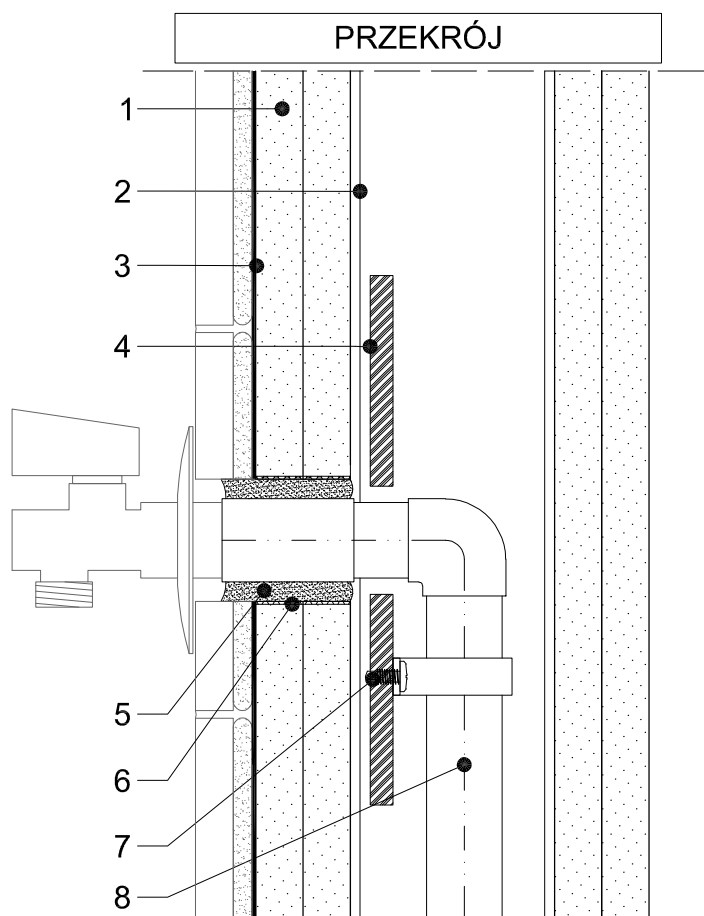


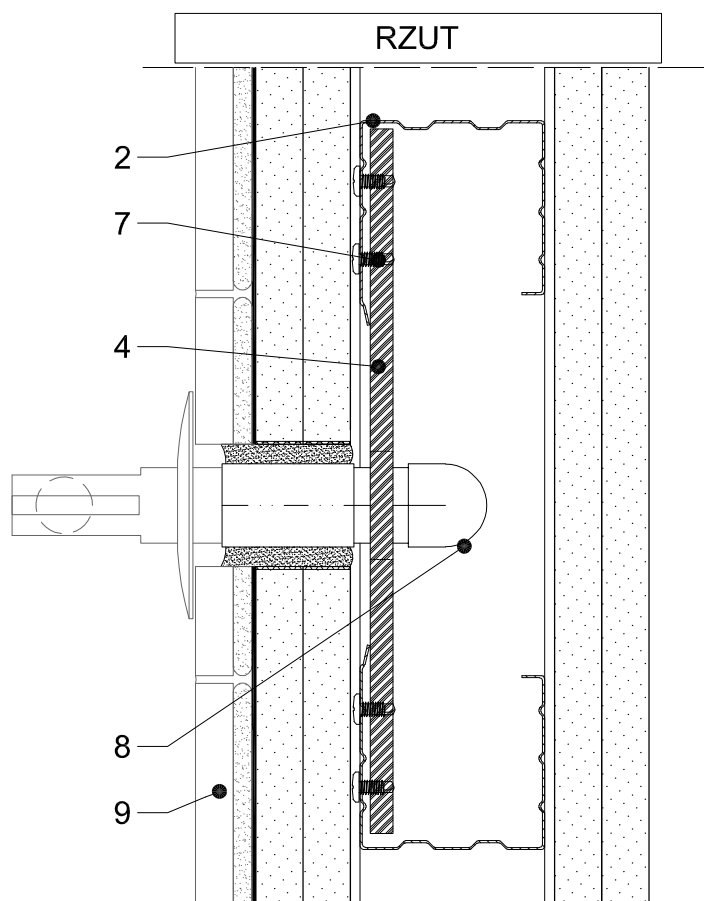

1. Płyta gipsowo-kartonowa RIGIPS PRO (4PRO)
Hydro typ H2, Fire+ Hydro typ DFH2
2. Profil RIGIPS CW /UA
3. Zabezpieczenie folią w płynie (zalecane)
4. Wzmocnienie, np. płyta OSB
5. Silikon sanitarny / uszczelniacz systemowy
6. Grunt penetracyjny
7. Łącznik mechaniczny
8. Instalacja sanitarna
9. Płytki ceramiczne

UWAGA:

Połączenie rury ze wzmocnieniem musi być sztywne.

Płyty RIGIPS w miejscu otworowania należy zagruntować gruntem penetracyjnym przed uszczelnieniem.



Saint-Gobain Construction Products Polska Sp. z o.o.
Biuro Rigips w Warszawie
ul. Cybernetyki 9, 02-677 Warszawa
Tel. +48 22 257 14 57 lub 8
Dział Techniczny: 801 328 788
E-mail: doradcytechniczni@saint-gobain.com
www.rigips.pl
BDO 000006702

Obiekt:			
Lokalizacja:			
Tytuł rysunku:			
Mocowanie instalacji armatury.			
Data:	Skala:	Nr detalu:	Opracował:
30.03.2020	1:2	5.50.50	