



Poddasza
4.70.81

płyty gipsowo-włóknowe RIGIPS Rigidur H
 mocowane na łatach drewnianych

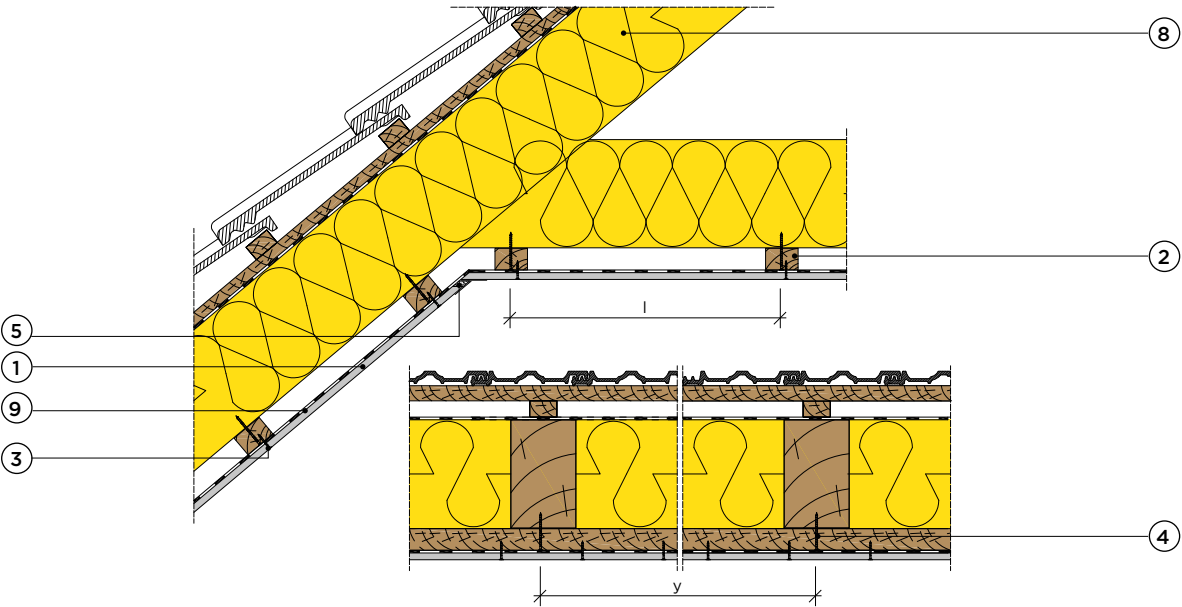

Klasa odporności ogniowej
nieokreślona

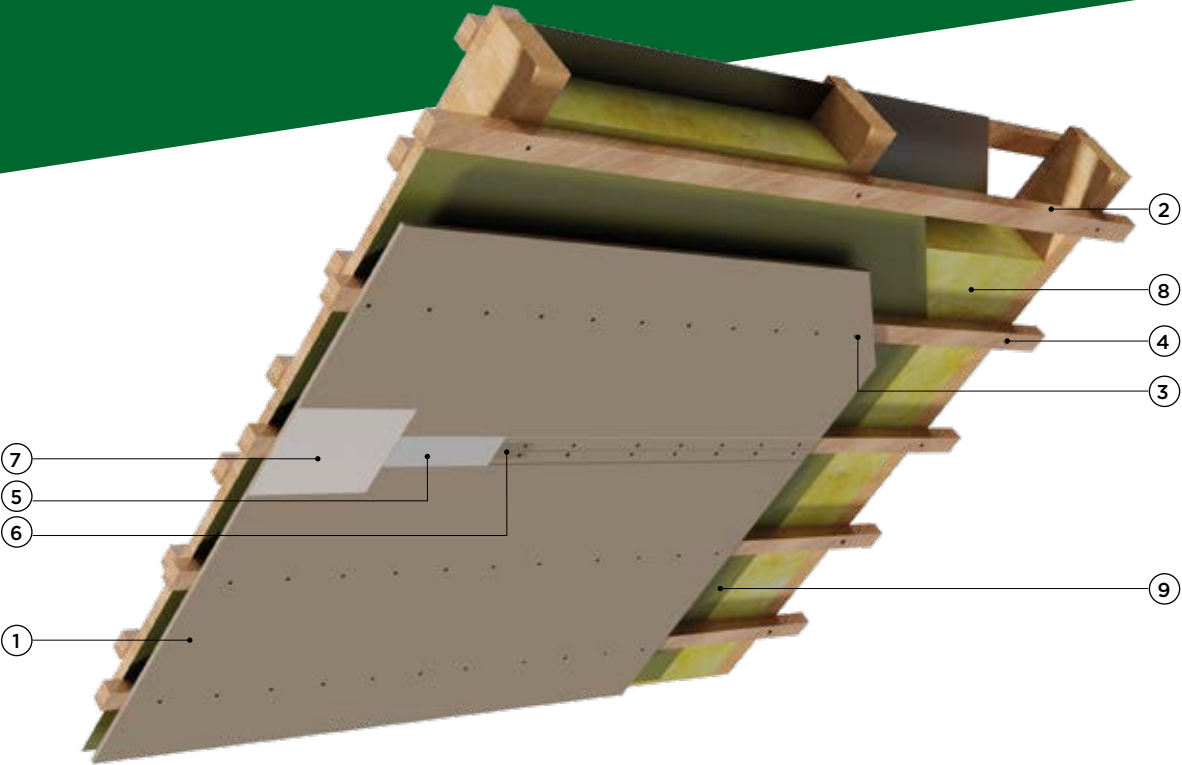

Masa M od 20 kg/m²



Grubość zabudowy G
od 40 mm



Współczynnik
przenikania ciepła
U = 0,14 W/(m²K)

Dane techniczne

4.70.81

Parametry techniczne				Podstawowe elementy konstrukcji				
Współ- czynnik przenikania ciepła	Klasa odporności ogniowej	Grubość zabudowy	Masa zabudowy ^{*)}	Poszycie płytami gipsowo- włóknowymi RIGIPS	Maksymalny rozstaw łat drewnianych	Maksymalny rozstaw krokwi	Maksymalny przekrój łat	Wypełnienie wełną mineralną
U		G	M		l	y	bxh	
[W/(m²•K)]	[min]	[mm]	[kg/m²]		[mm]			
do indywi- dualnego rozpa- trzenia w danych warunkach ciepłno- -wilgotno- ściowych	nieokre- ślona	40	20	Rigidur H gr. 1x10 mm	400	900	50x30	ISOVER Super-Mata lub dowolna
		43	23	Rigidur H gr. 1x12,5 mm				

*) Bez uwzględnienia masy izolacji termicznej.

Zapotrzebowanie materiałowe na 1 m²

Nr	Materiał	Zużycie
①	Płyta gipsowo-włóknowa RIGIPS Rigidur H gr. 10 mm lub 12,5 mm	1,00 m²
②	Łata drewniana 50x30 mm ¹⁾	3,20 m
③	Wkręt RIGIPS TD35 co 150 mm	25,00 szt.
④	Wkręt do drewna	8,00 szt.
⑤	Masa szpachlowa konstrukcyjna RIGIPS VARIO	0,25 kg
⑥	Taśma spoinowa RIGIPS	1,40 m
⑦	Masa szpachlowa wykończeniowa RIGIPS: Premium Light, ProMix Finish Plus, Q2-Q3 Kończy, GOTOWA Q2-Q3 Kończy lub SUPER	0,10 kg
⑧	Wełna mineralna szklana lub skalna np. ISOVER: Super-Mata, Super-Mata Plus, Profit-Mata, Uni-Mata lub Uni-Mata Plus	1,00 m²
⑨	Paroizolacja np. ISOVER: ISOVER: Vario® KM Duplex UV lub Stopair 1104	1,18 m²
⑩	Taśma dwustronna	0,50 m
⑪	Taśma jednostronna do łączenia paroizolacji na zakład np. ISOVER Vario KB1	0,98 m
⑫	Uszczelniacz Vario® DoubleFit ²⁾	0,10 ml

1) Alternatywnie, łaty drewniane można zastąpić profilami kapeluszowymi mocowanymi bezpośrednio do krokwi lub profilami sufitowymi CD 60 ULTRASTIL® mocowanymi za pomocą wieszaków bezpośrednich lub „Klick-Fix”.

2) Do stosowania jeśli zachodzi potrzeba dodatkowego uszczelnienia połączenia folii oraz konstrukcji skosu.

Nakłady materiałowe mają charakter przybliżony i nie zawierają odpadów.

Uwaga: Do mocowania do konstrukcji budynku wieszaków i uchwyty oraz profili przyściennych powinny być stosowane stalowe łączniki mechaniczne określone w dokumentacji technicznej opracowanej dla danego obiektu.

Materiały nieopisane na rysunkach: ⑩ ⑪ ⑫