


Parametry techniczne

Parametry techniczne		Podstawowe elementy konstrukcji					
Współczynnik przenikania ciepła U [W/(m²·K)]	KLASA ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EN¹	MINIMALNA GRUBOŚĆ G [mm]	MASA M [kg/m²]	Maksymalny rozstaw profilu i wypełnień			Maksymalny rozstaw wieżaków wypełnienia mineralna
				Nadzie	Główna	Wieżakowy	
0,12²)	REI 15¹)	40	13	400	400	1000	ISOVER Super-Mata lub dowolna gr. 300 mm (150+150) mm


- 1) Klasyfikacja ogniowa (TB 001951/BR266N)ZP obowiązuje dla dowolnej warstwy mineralnej o grubości co najmniej 10 kg/m³ i grubości min. 150 mm oraz dla konstrukcji o szpachlowaniu podłogi (warstwy 0-30) o grubości min. 150 mm ISOVER Super-Mata między krokami i 150 mm warstwy ISOVER Super-Mata pod krokami.
- 2) Wzrost kroki 1000 mm (wartość orientacyjna).
- 3) Płyta gipsowo-kartonowa RIGIPS PRO Fire typ F może zostać zastąpiona przez płytę RIGIPS PRO Fire+ typ DF.
- 1) EN - klasa odporności ogniowej wg normy PHEEN 13501-2.
- 2) Bez uwzględnienia masy konstrukcyjnej.
- 3) Płyta gipsowo-kartonowa RIGIPS PRO Fire typ F może być zastąpiona przez płytę RIGIPS PRO Fire+ typ DF.
- 4) Płyta gipsowo-kartonowa RIGIPS PRO Fire typ F może być zastąpiona przez płytę RIGIPS PRO Fire+ typ DF.
- 5) Płyta gipsowo-kartonowa RIGIPS PRO Fire typ F może być zastąpiona przez płytę RIGIPS PRO Fire+ typ DF.
- 6) Płyta gipsowo-kartonowa RIGIPS PRO Fire typ F może być zastąpiona przez płytę RIGIPS PRO Fire+ typ DF.
- 7) Płyta gipsowo-kartonowa RIGIPS PRO Fire typ F może być zastąpiona przez płytę RIGIPS PRO Fire+ typ DF.
- 8) Płyta gipsowo-kartonowa RIGIPS PRO Fire typ F może być zastąpiona przez płytę RIGIPS PRO Fire+ typ DF.
- 9) Płyta gipsowo-kartonowa RIGIPS PRO Fire typ F może być zastąpiona przez płytę RIGIPS PRO Fire+ typ DF.
- 10) Płyta gipsowo-kartonowa RIGIPS PRO Fire typ F może być zastąpiona przez płytę RIGIPS PRO Fire+ typ DF.
- 11) Płyta gipsowo-kartonowa RIGIPS PRO Fire typ F może być zastąpiona przez płytę RIGIPS PRO Fire+ typ DF.
- 12) Płyta gipsowo-kartonowa RIGIPS PRO Fire typ F może być zastąpiona przez płytę RIGIPS PRO Fire+ typ DF.
- 13) Płyta gipsowo-kartonowa RIGIPS PRO Fire typ F może być zastąpiona przez płytę RIGIPS PRO Fire+ typ DF.

Zapotrzebowanie materiałowe na 1m²

MATERIAL	ZUŻYCIE
1 Płyta gipsowo-kartonowa RIGIPS PRO (4PRO) Fire typ F, Fire+ typ DF, Fire+ Hydro typ DF-H2 gr. 1x12,5mm	1,00 m²
2 Profil RIGIPS CD60 UL TRASTIL	3,20 m
3 Profil RIGIPS UD30 UL TRASTIL	0,40 m
4 Wieszak do poddaszy RIGIPS do profilu CD60	4,00 szt
5 Łącznik wzdłużny RIGIPS do profilu CD60	0,60 szt
6 Wkręt RIGIPS TN 25 co 150mm	25,00 szt
7 Wkręt do drewna (mocowanie wieszaków)	8,00 szt
8 Taśma uszczelniająca piankowa RIGIPS szer. 30mm Q1 Zaczytna, SUPER	0,40 m
9 Masa szpachlowa konstrukcyjna RIGIPS: VARIO, Premium Light	0,25 kg
10 Taśma spoinowa RIGIPS	1,40 m
11 Masa szpachlowa wykończeniowa RIGIPS: Premium Light	0,10 kg
12 Prolifix Finish Plus, Q2-Q3 Kończy, GOTOWA Q2-Q3 Kończy lub SUPER	1,00 m²
13 Wełna mineralna szklana lub skalna np. ISOVER: Super-Mata, Super-Mata Plus, Profi-Mata, Uni-Mata lub Uni-Mata Plus	1,00 m²
13 Paroizolacja np. ISOVER: Vario® XtraSafe, Vario® KM Duplex UV lub Stopair 1104	1,00 m²

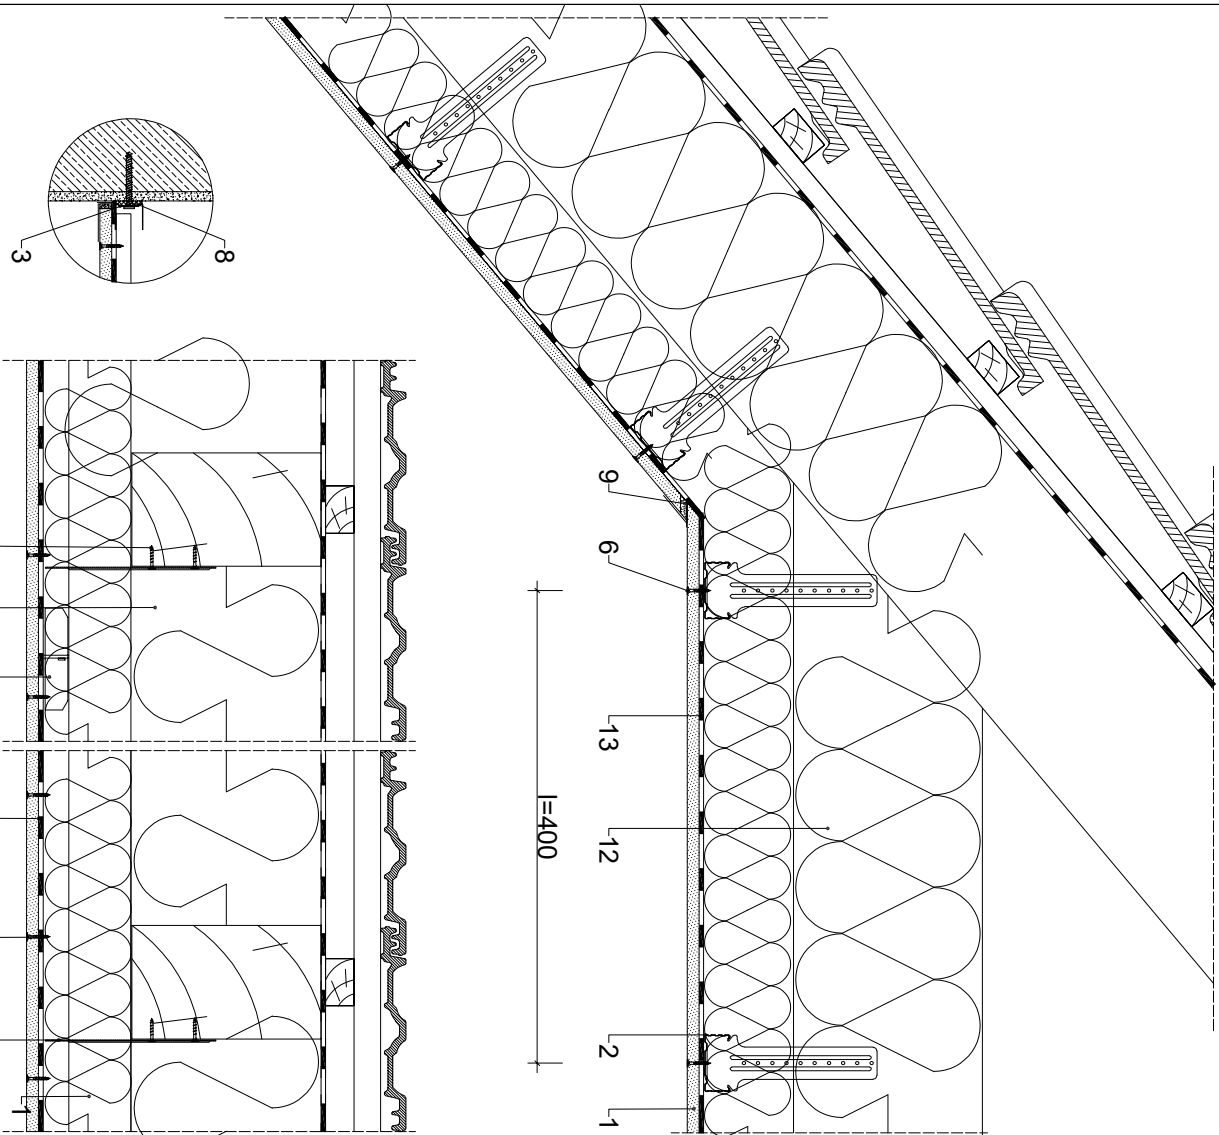

Połączenie ze ścianą



Połączenie ze ścianą



Saint-Gobain Construction Products Polska Sp. z o.o.
Biuro RIGIPS w Warszawie
ul. Cyburtki 9, 02-677 Warszawa
Biuro Doradztwa Technicznego: 800 163 121
E-mail: doradcy.techniczny@saint-gobain.com
rigips.pl
BDO 000006702

Objekt:			
Lokalizacja:			
Tytuł rysunku:	System poddasza Rigips 4.70.04 (REI 15)		
Data:	Skala: 1:8	Nr detalu: 4.70.04	Opracował: