
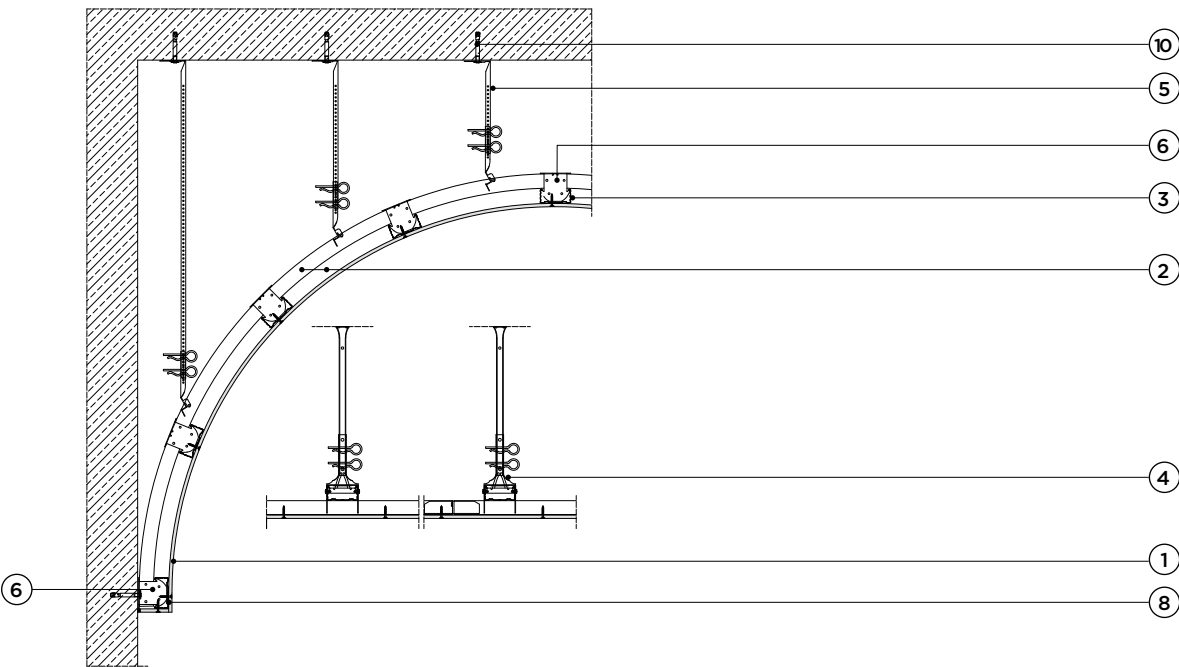


Sufit podwieszany monolityczny łukowy perforowany

4.07.60

płyty sufitowe RIGIPS GYPTONE BIG CURVE
mocowane na profilach CD 60

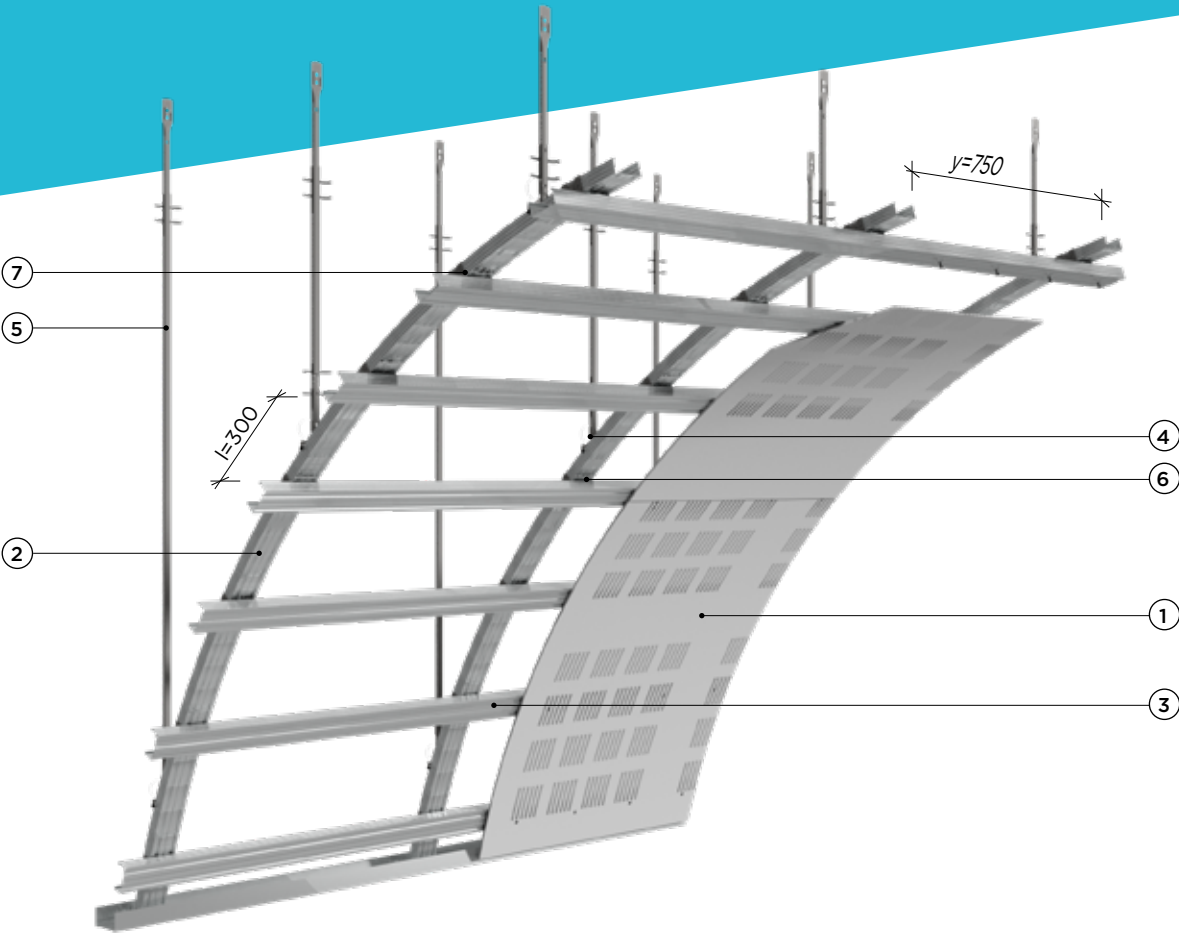

Klasa odporności ogniowej
nieokreślona



Grubość zabudowy
G od 150 mm



Masa zabudowy
M ≈ 11 kg/m²



Minimalny promień gięcia
R = 2200 mm



Wskaźnik
pochłaniania dźwięku
 α_w do 0,60

Dane techniczne

4.07.60

Parametry techniczne			Podstawowe elementy konstrukcji			
Grubość zabudowy	Masa zabudowy*)	Minimalny promień gięcia	Poszycie płytami sufitowymi RIGIPS	Maksymalny rozstaw profili nośnych RIGIPS CD 60 ULTRASTIL®	Maksymalny rozstaw profili głównych RIGIPS (giętych)	Wypełnienie wełną mineralną
G	M	R		I	y	
[mm]	[kg/m²]	[mm]		[mm]		
≥150	11	2200	GYPTONE BIG CURVE 1200x2400 mm, gr. 6,5 mm	300	750	niewymagane

*) Bez uwzględnienia masy izolacji z wełny mineralnej.

Parametry akustyczne

Nazwa wzoru		LINE 6	QUATTRO 41	SIXTO 63
Wzory				
Wskaźnik pochłaniania dźwięku	α_w *)	0,45	0,60	0,60
	% perforacji	13,00	16,00	15,00

*) Dla sufitu podwieszanego w odległości 200 mm od stropu.

Zapotrzebowanie materiałowe na 1 m²

Nr	Materiał	Zużycie	
①	Płyta sufitowa RIGIPS GYPTONE BIG CURVE gr. 6,5 mm	1,30	m²
②	Profil RIGIPS CD 60 gięty do (na zamówienie)	1,30	m
③	Profil RIGIPS CD 60 ULTRASTIL®	3,30	m
④	Wieszak noniuszowy dolny do profilu CD 60 giętego	4,30	szt.
⑤	Część górna wieszaka noniuszowego	4,30	szt.
⑥	Łącznik krzyżowy RIGIPS do profilu CD 60	4,30	szt.
⑦	Łącznik wzdłużny RIGIPS do profilu CD 60	0,50	szt.
⑧	Wkręt RIGIPS TN 25 co 150 mm	21,80	szt.
⑨	Wkręt RIGIPS „pchełka” 3,9x11 mm	18,00	szt.
⑩	Stalowe elementy mocujące: kołki, dyble	4,30	szt.
⑪	Masa szpachlowa RIGIPS VARIO	0,30	kg
⑫	Taśma spoinowa RIGIPS z włókna szklanego	1,20	m
⑬	Masa szpachlowa wykończeniowa RIGIPS: Premium Light, ProMix Finish Plus, Q2-Q3 Kończy, GOTOWA Q2-Q3 Kończy lub SUPER	0,20	kg
⑭	Wełna mineralna szklana lub skalna np. ISOVER Aku-Płyta/Akuplat+ - w razie potrzeby	1,00	m²
⑮	Klamra zabezpieczająca do wieszaków noniuszowych	8,60	szt.

Nakłady materiałowe mają charakter przybliżony i nie zawierają odpadów.
Uwaga: Do mocowania do konstrukcji budynku wieszaków i uchwytów oraz profili przyściennych powinny być stosowane stalowe łączniki mechaniczne określone w dokumentacji technicznej opracowanej dla danego obiektu.
Materiały nieopisane na rysunkach: ⑦ ⑨ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮