


IZOLACYJNOŚĆ AKUSTYCZNA	KLASA ODPORNOŚCI OGNIOWEJ	MAKSYMALNA WYSOKOŚĆ	GRUBOŚĆ	MASA	POSZCIGIENIE OWO-COŚNOWNYMI	KONSTRUKCJA PROFILU RIGIPS	WYPEŁNIENIE WENIA MINERALNA
R _w 1	R _e	H	G	M	RIGIPS PRO		
[dB]	EN 1	[mm]	[mm]	[kg/m ²]			
38 ¹⁾							
43 ¹⁾	nieskreslo- na	3000	75	26	AQUAROC gr. 1x12,5 mm	CW/UW 50 GySera [®] / Ultrastil [®] Hydroprofi C4 lub C5	Wena gr. 50 mm np. ISOVER Aku-Pryla Akaplat + lub Polterm Uni

Zapotrzebowanie materiałowe na 1m²

Zapotrzebowanie materiałowe na 1m²

- 1) Szpachlowanie ciepłotłuszczowe płyt Rigips Aquaroc
- 2) Stosowany w przypadku połączeń szpachlowanych.
- 3) Stosowany w przypadku połączeń klejonych.

Nakładki materiałowe mają charakter przybliżony i nie zawierają odpadów.

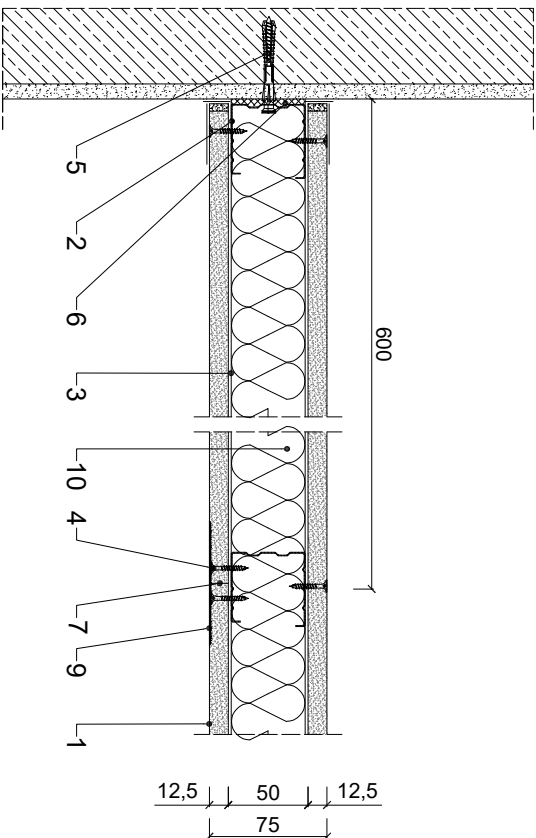



SAINT-GOBAIN



isoover



amaris

Saint-Gobain Construction Products Polska sp. z o.o.
 Biuro RIGIPS w Warszawie
 Varso Tower
 ul. Chmielna 89, 28 piętro
 00-801 Warszawa
 Biuro Doradztwa Technicznego: 800 163 121
 E-mail: dotady@technizn@stg-gobain.com
www.rigips.pl

Obiekt:			
Lokalizacja:			
Tytuł rysunku:			
Ściana systemu Rigips 3.37.011			
Data:	Skala:	Nr detal:	Opracował:
	1:5	3.37.011	