

Parametry techniczne

IZOLACYJNOŚĆ AKUSTYCZNA	KLASA ODPORNOŚCI OGNIOWEJ	MAKSYMALNA WYSOKOŚĆ		GRUBOŚĆ	MASA M	POSZYCIŁE PŁYTAMI CEMENTOWO-WŁOKNOWYMI RIGIPS PRO	KONSTRUKCJA PROFILU RIGIPS	WYPEŁNIENIE WĘTNA MINERALNA	
		R _a	R _w						H
[dB]	EN ¹⁾		[mm]	[mm]	[kg/m ²]				
53 ¹⁾	56 ¹⁾	nieokreślona		6500	150	58	AQUAROC gr. 2x12,5 mm	CW/UW 100 GypSerra®/ Ultrastil® Hydroprofil C4 lub C5	Wetna gr. 100 mm np. ISOVER Aku-Pyrel/ Akuplat + lub Poterm Uni

1) Według raportu 12321/AB (Anulaz nr 14)

Zapotrzebowanie materiałowe na 1m²


MATERIAŁ	ZUŻYCIE
1 Płyta cementowo-włókna Rigips Aquaroc gr. 12,5 mm	4,00 m²
2 Profil Rigips CW 50 GypSerra®/Ultrastil® HYDROPROFIL C4 lub C5	1,80 m
3 Profil Rigips UW 50 GypSerra®/Ultrastil® HYDROPROFIL C4 lub C5	0,70 m
4 Wkręt Rigips Aquaroc Interior HB 3,5x25 mm co 400 mm	15,00 szt
5 Wkręt Rigips Aquaroc Interior HB 3,5x41 mm co 250 mm	24,00 szt
6 Kolek rozporowy min Ø 6 co max 1000 mm	1,50 szt
7 Taśma uszczelniająca piankowa Rigips szer. 100 mm	1,10 m
8 Klej (PU) do spoin Aquaroc ³⁾	35,00 ml
9 Taśma spoinowa Fibra Tape Cement ²⁾	2,80 m
10 Masa szpachlowa Aquaroc Interior Finish ¹⁾	1,00 kg
11 Wetna mineralna szklana lub skalna np. ISOVER Aku-Pyła / Akuplat + lub Poterm Uni	1,00 m²

1) Szpachlowka, adhezyjny klej Rigips Aquaroc

2) Szpachlowka w postaci pasty szpachlowej

3) Szpachlowka w postaci pasty szpachlowej

Należy materiałowe mieć dłużej przelichowy i nie zawierać odpadów

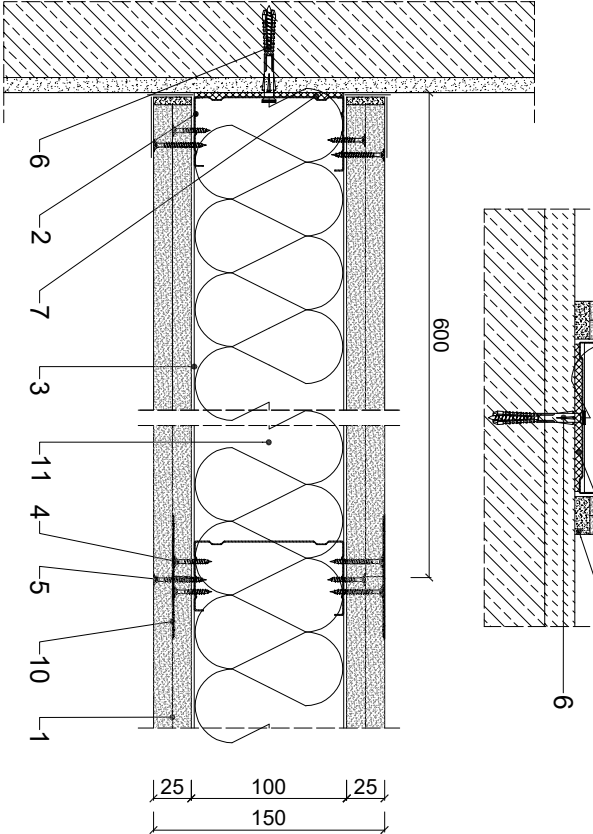



SAINT-GOBAIN



SAINT-GOBAIN

Saint-Gobain Construction Products Polska Sp. z o.o.
Biuro RIGIPS w Warszawie
Varso Tower
ul. Chmielna 69, 28 piętro
00-801 Warszawa
Biuro Doradztwa Technicznego: 800 163 121
E-mail: doradcy.techniczny@saint-gobain.com
www.rigips.pl

Objekt:			
Lokalizacja:			
Tytuł rysunku:	Ściana systemu Rigips 3.37.016		
Data:	Skala: 1:5	Nr detalu: 3.37.016	Opracował: