

Parametry techniczne



IZOLACYJNOŚĆ AKUSTYCZNA	KLASA ODPORNOŚCI OGNIOWEJ	MAKSYMALNA WYSOKOŚĆ		GRUBOŚĆ	MASA		POSZCIE PŁYTAMI CEMENTOWO-WŁÓKNOWYMI RIGIPS PRO	KONSTRUKCJA PROFILU RIGIPS	WYPEŁNIENIE WETNA MINERALNA
		R _a	R _c		H	G			
[dB]	EN 1			[mm]	[mm]	[kg/m ²]			
42 ¹⁾	45 ¹⁾	nieokreślona		4500	100	30	AQUAROC gr. 1x12,5 mm	CW/UW 75 Gypsera®/ Ultrastil® Hydroprofil C4 lub C5	Wetna gr. 75 mm np. ISOVER Aku-Płyta/ Akupiat® lub Polterm Uni

1) Według raportu 12321/148 (Akustur 11-4)

Zapotrzebowanie materiałowe na 1m²

MATERIAŁ	ZUŻYCIE
1 Płyta cementowo-włókna Rigips Aquaroc gr. 12,5 mm	2,00 m²
2 Profil Rigips CW 75 gypsaera®/ultrastil® HYDROPROFIL C4 lub C5	1,80 m
3 Profil Rigips UW 75 gypsaera®/ultrastil® HYDROPROFIL C4 lub C5	0,70 m
4 Wkręt Rigips Aquaroc Interior HB 3,5x25 mm co 250 mm	24,00 szt
5 Kołek rozporowy min Ø 6 co max 1000 mm	1,50 szt
6 Taśma uszczelniająca plankowa Rigips szer. 70 mm	1,10 m
7 Klej (PU) do spoin Aquaroc ³⁾	35,00 ml
8 Taśma spoinowa Fibra Tape Cement ²⁾	2,80 m
9 Masa szpachlowa Aquaroc Interior Finish ¹⁾	1,00 kg
10 Wetna mineralna szklana lub skalna np. ISOVER Aku-Płyta / Akupiat + lub Polterm Uni	1,00 m²

1) Szpachlowanie adekwatne do rodzaju płyt Rigips Aquaroc
2) Szpachlowanie spoin Aquaroc gr. 12,5 mm
3) Stosowany w przypadku połączeń ścianowych
Należy materiałowe mieć charakter przybliżony i nie zawierać odpadów

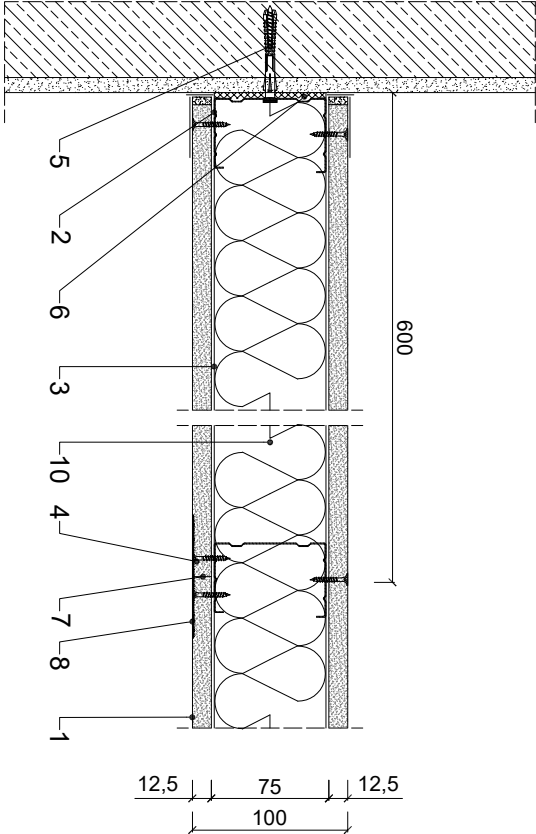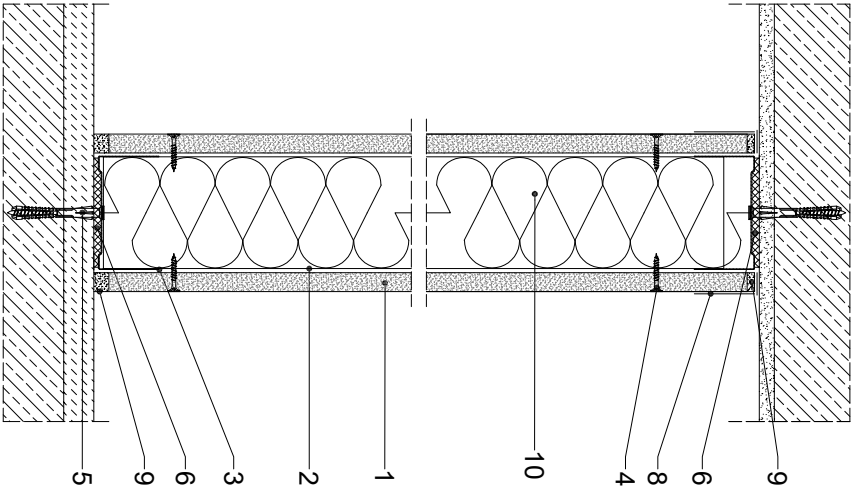



SAINT-GOBAIN



SAINT-GOBAIN



SAINT-GOBAIN



SAINT-GOBAIN

Saint-Gobain Construction Products Polska Sp. z o.o.
Biuro RIGIPS w Warszawie
Varso Tower
ul. Chmielna 69, 28 piętro
00-801 Warszawa
Biuro Doradztwa Technicznego: 800 163 121
E-mail: doradcy.techniczny@saint-gobain.com
www.rigips.pl

Objekt:			
Lokalizacja:			
Tytuł rysunku:	Ściana systemu Rigips 3.37.012		
Data:	Skala:	Nr detalu:	Opracował:
	1:5	3.37.012	