

Parametry techniczne

IZOLACYJNOŚĆ AKUSTYCZNA	KLASA ODPORNOŚCI OGNIOWEJ	MAKSYMALNA WYSOKOŚĆ		GRUBOŚĆ		MASA	POSZCZEGÓLNE PŁYTY CEMENTOWO-WŁOKNOWE RIGIPS PRO	KONSTRUKCJA PROFILU RIGIPS	WYPEŁNIENIE WĘTNA MINERALNA
		R _a	R _s	H	G	M			
[dB]	EN ¹⁾	[mm]	[mm]	[kg/m ²]					
44 ¹⁾	46 ¹⁾	nieokreślona		5000	125	30	AQUAROC gr. 1x12,5 mm	CW/UW 100 GypSerra®/ Ultrastil® Hydroprofil C4 lub C5	Wetna gr. 100 mm np. ISOVER Aku-Pyta / Akupiat ²⁾ lub Polterm Uni



1) Według normy EN 12221-1/AB (Akustyka nr 1)

Zapotrzebowanie materiałowe na 1m²

MATERIAŁ	ZUŻYCIE
1 Płyta cementowo-włókna RIGIPS Aquaroc gr. 12,5 mm	2,00 m²
2 Profil Rigips CW 100 GypSerra®/Ultrastil® HYDROPROFIL C4 lub C5	1,80 m
3 Profil Rigips UW 100 GypSerra®/Ultrastil® HYDROPROFIL C4 lub C5	0,70 m
4 Wkręt Rigips Aquaroc Interior HB 3,5x25 mm co 250 mm	24,00 szt
5 Kołek rozporowy min Ø 6 co max 1000 mm	1,50 szt
6 Taśma uszczelniająca piankowa Rigips szer. 95 mm	1,10 m
7 Klej (PU) do spoin Aquaroc ³⁾	35,00 ml
8 Taśma spoinowa Fibra Tape Cement ²⁾	2,80 m
9 Masa szpachlowa Aquaroc Interior Finish ¹⁾	1,00 kg
Wetna mineralna szklana lub skalna np. ISOVER Aku-Pyta / Akupiat ²⁾ lub Polterm Uni	1,00 m²

1) Szpachlowanie adekwatne do rodzaju płyt Rigips Aquaroc
2) Szpachlowanie adekwatne do rodzaju płyt Rigips Aquaroc
3) Stosowany w przypadku połączeń ścianowych

Należy materiałowe mieć charakter przybliżony i nie zawierać odpadów

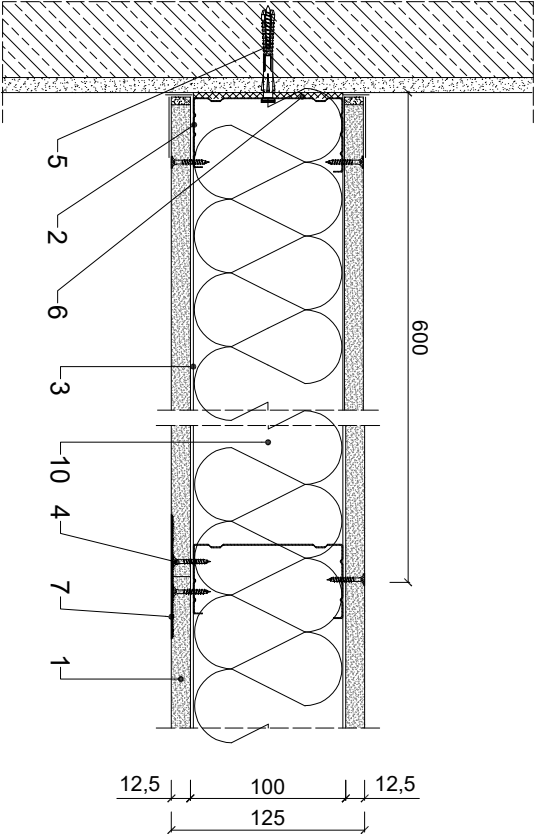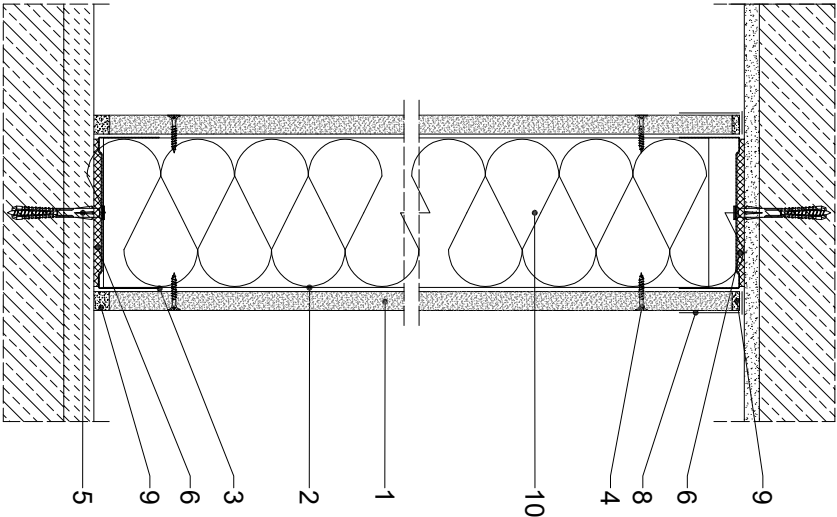



SAINT-GOBAIN



ISOVER



A WEBER



MARIS

Saint-Gobain Construction Products Polska Sp. z o.o.
Biuro RIGIPS w Warszawie
Varso Tower
ul. Chmielna 69, 28 piętro
00-801 Warszawa
Biuro Doradztwa Technicznego: 800 163 121
E-mail: doradcy.techniczny@saint-gobain.com
www.rigips.pl

Objekt:			
Lokalizacja:			
Tytuł rysunku:	Ściana systemu Rigips 3.37.013		
Data:	Skala: 1:5	Nr detalu: 3.37.013	Opracował: