
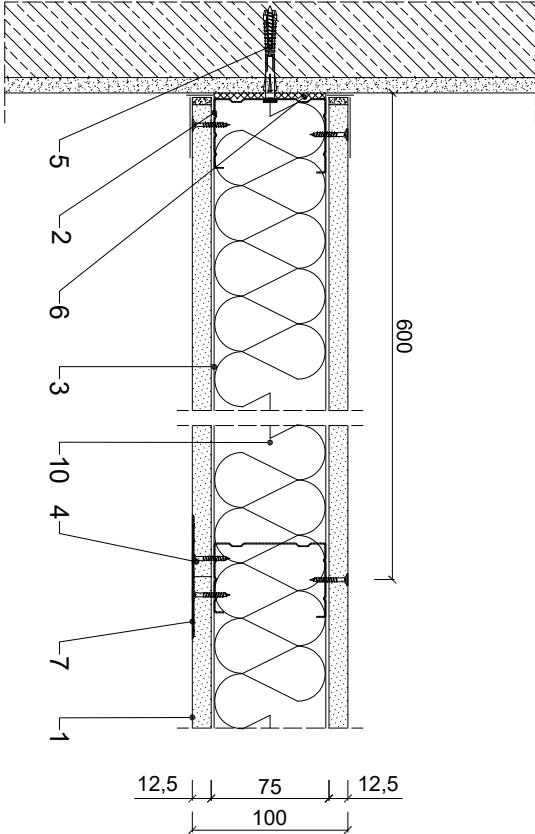


Parametry techniczne

IZOLACYJNOŚĆ AKUSTYCZNA	KLASA ODPORNOŚCI OGNIOWEJ	MAKSYMALNA WYSOKOŚĆ ¹⁾		GRUBOŚĆ G	MASA M	POSZYBIE PŁYTAMI GIPSOWYMI OBUSTRZONIE WZMACNIONYMI MATĄ Z WŁÓKNA SZKLANEGO RIGIPS	KONSTRUKCJA PROFILU RIGIPS	WYPEŁNIENIE WĘTNA MINERALNA
		R _{A1}	R _w	H	[mm]	[kg/m ²]		
45 ⁴⁾	49 ⁴⁾	EI 15 ₁₎	REI 15 ₂₎	4500	100	GLASROC X Ocean gr. 1x12,5 mm	CW/UW 75 gypSerra®/ Ultrastil® Hydroprofil C3 lub C4	Wetna ¹⁾ gr. 50 mm (gr. 70 mm) ⁵⁾ ISOVER Aku-Pyta / Akuplat + lub Polterm Uni Wetna ³⁾ gr. 50 mm (gr. 70 mm) ISOVER Polterm Uni
45 ⁴⁾	49 ⁴⁾	EI 30 ₁₎	REI 30 ₂₎	4500	100	GLASROC X Ocean gr. 1x12,5 mm	CW/UW 75 gypSerra®/ Ultrastil® Hydroprofil C3 lub C4	Wetna ¹⁾ gr. 50 mm (gr. 70 mm) ⁵⁾ ISOVER Aku-Pyta / Akuplat + lub Polterm Uni Wetna ³⁾ gr. 50 mm (gr. 70 mm) ISOVER Polterm Uni
45 ⁴⁾	49 ⁴⁾	EI 60 ₃₎	REI 60 ₂₎	4500	100	GLASROC X Ocean gr. 1x12,5 mm	CW/UW 75 gypSerra®/ Ultrastil® Hydroprofil C3 lub C4	Wetna ¹⁾ gr. 50 mm (gr. 70 mm) ⁵⁾ ISOVER Aku-Pyta / Akuplat + lub Polterm Uni Wetna ³⁾ gr. 50 mm (gr. 70 mm) ISOVER Polterm Uni

1) Klasa odporności ogniowej na podstawie Krajowej Oceny Technicznej ITB-KOT-2018-07178 wydanie 2, obowiązującej dla dowodnej wetny mineralnej o gęstości co najmniej 10 kg/m³ i grubości min. 50 mm.
2) Ścianę działową Rigips niegipsu panelu i waga ściany działowej starowojon ściennych oddzielona przez okładziny.
3) Klasa odporności ogniowej na podstawie Krajowej Oceny Technicznej ITB-KOT-2018-07178 wydanie 2, obowiązującej dla dowodnej wetny mineralnej o gęstości co najmniej 50 kg/m³ i grubości min. 50 mm.
4) Raport z badań akustycznych nr 2040/12-0172
5) Dla odporności ogniowej EI 15 wymagane wypełnienie wetną mineralną.
*) EN - klasa odporności ogniowej wg PN-EN 13501-2.
**) W zakresie odporności ogniowej, wysokości maksymalna przegrody bez klasy odporności ogniowej dobierana indywidualnie przez RIGIPS.

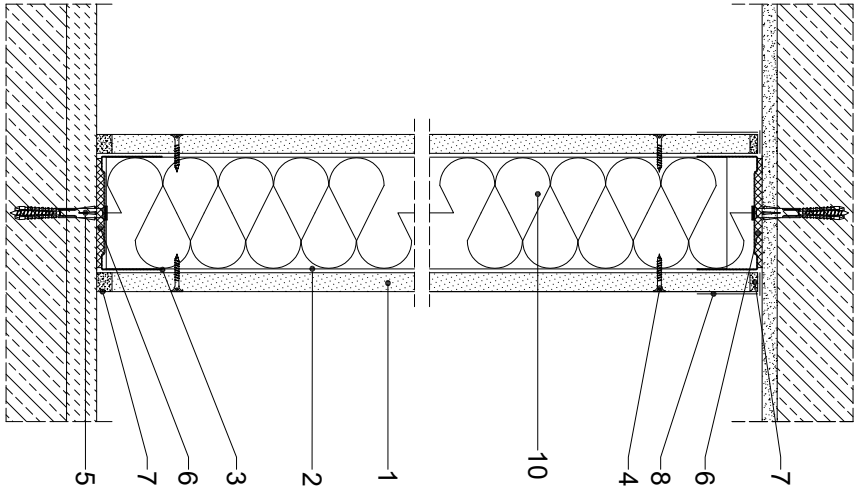

Zapotrzebowanie materiałowe na 1m²

MATERIAL	ZUŻYCIE
1 Płyta gipsowa RIGIPS GLASROC X Ocean typ GM-FH1 gr. 12,5 mm	2,00 m ²
2 Profil Rigips CW 75 gypSerra®/Ultrastil® Hydroprofil C3 lub C4	1,80 m
3 Profil Rigips UW 75 gypSerra®/Ultrastil® Hydroprofil C3 lub C4	0,70 m
4 Wkręt Rigips AQUAROC INTERIOR HB 3,5x25 mm co 250 mm	24,00 szt
5 Kolek rozporowy min Ø 6 co max 1000 mm	1,50 szt
6 Taśma uszczelniająca piankowa Rigips szer. 70 mm	1,10 m
7 Masa szpachlowa RIGIPS: Profilix HYDRO	0,40 kg
8 Siatka spoinowa Mold-X Hydro	2,80 m
9 Masa szpachlowa wykończeniowa RIGIPS: Profilix Hydro	0,20 kg
10 Wetna mineralna szklana lub skalna np. ISOVER Aku-Pyta / Akuplat + lub Polterm Uni	1,00 m ²

Nakłady materiałowe mają charakter przybliżony i nie zawierają odpadów

rigips
SAINT-GOBAIN

ISOVER **aweber** **maris**
SAINT-GOBAIN

Saint-Gobain Construction Products Polska Sp. z o.o.
Biuro RIGIPS w Warszawie
Varso Tower
ul. Chmielna 69, 28 piętro
00-601 Warszawa
Biuro Doradztwa Technicznego: 800 163 121
E-mail: doradcy.techniczny@saint-gobain.com
www.rigips.pl

Obiekt:			
Lokalizacja:			
Tytuł rysunku:	Ściana działowa Rigips 3.40.02 X OCEAN		
Data:	Skala:	Nr detalu:	Opracował:
	1:5	3.40.02 X OCEAN	