

Parametry techniczne



IZOLACYJNOŚĆ AKUSTYCZNA	KLASA ODPORNOŚCI OGNIOWEJ		MAKSYMALNA WYSOKOŚĆ		MASA M	POSZYCIŁE PŁYTAMI CEMENTOWO-WŁÓKNOWYMI RIGIPS PRO		KONSTRUKCJA PROFILU RIGIPS	WYPEŁNIENIE WĘTNA MINERALNA
	R _a	R _s	H	G					
[dB]	EN 1		[mm]	[mm]	[kg/m ²]				
52 ¹⁾	nieokreślona		4000	100	58	AQUAROC gr. 2x12,5 mm		CW/UW 50 GypSerra®/ Ultrastil® Hydroprofil C4 lub C5	Wetna gr. 50 mm np. ISOVER Aku-Pyvel Akuplat + lub Poterm Uni

1) Według raportu 12321/AB (Akusur nr 2)

Zapotrzebowanie materiałowe na 1m²

MATERIAŁ	ZUŻYCIE
1 Pyła cementowo-włókniśna Rigips Aquaroc gr. 12,5 mm	4,00 m²
2 Profil Rigips CW 50 GypSerra®/Ultrastil® HYDROPROFIL C4 lub C5	1,80 m
3 Profil Rigips UW 50 GypSerra®/Ultrastil® HYDROPROFIL C4 lub C5	0,70 m
4 Wkręt Rigips Aquaroc Interior HB 3,5x25 mm co 400 mm	15,00 szt
5 Wkręt Rigips Aquaroc Interior HB 3,5x41 mm co 250 mm	24,00 szt
6 Kołek rozporowy min Ø 6 co max 1000 mm	1,50 szt
7 Taśma uszczelniająca piankowa Rigips szer. 50 mm	1,10 m
8 Klej (PU) do spoin Aquaroc ³⁾	35,00 ml
9 Taśma spoinowa Fibra Tape Cement ²⁾	2,80 m
10 Masa szpachlowa Aquaroc Interior Finish ¹⁾	1,00 kg
11 Wetna mineralna szklana lub skalna np. ISOVER Aku-Pyła / Akuplat + lub Poterm Uni	1,00 m²

1) Szpachlowanie adekwatne do rodzaju Rigips Aquaroc
2) Szpachlowanie w przypadku połączeń szparowanych
3) Należy materiałowe mieć daneściej przybliżony i nie zawierać odpadów

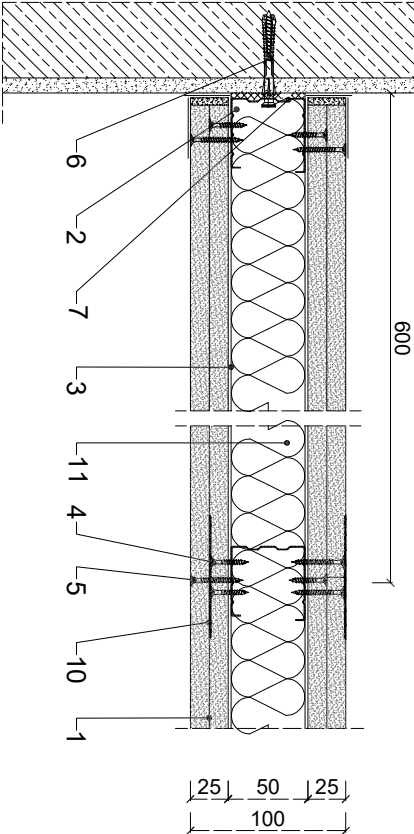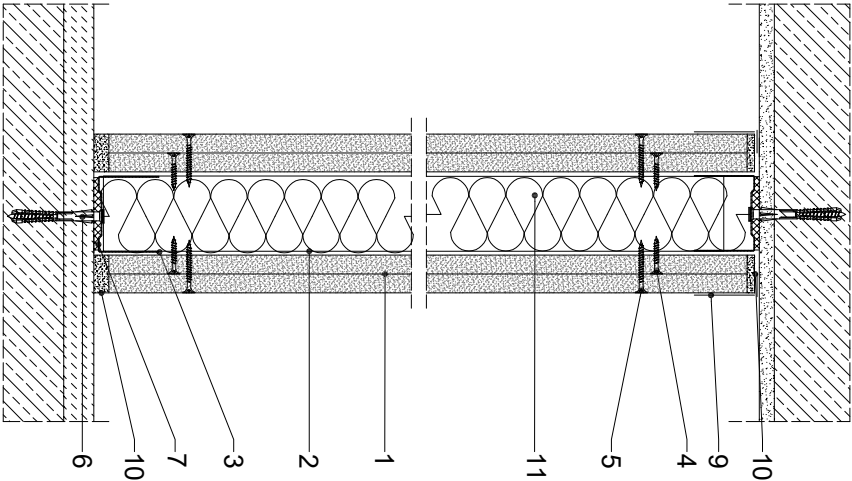



SAINT-GOBAIN



ISOVER



A WEBER



MARIS

Saint-Gobain Construction Products Polska Sp. z o.o.
Biuro Rigips w Warszawie
Varso Tower
ul. Chmielna 69, 28 piętro
00-801 Warszawa
Biuro Doradztwa Technicznego: 800 163 121
E-mail: doradcy.techniczny@saint-gobain.com
www.rigips.pl

Objekt:			
Lokalizacja:			
Tytuł rysunku:	Ściana systemu Rigips 3.37.014		
Data:	Skala:	Nr detalu:	Opracował:
	1:5	3.37.014	