


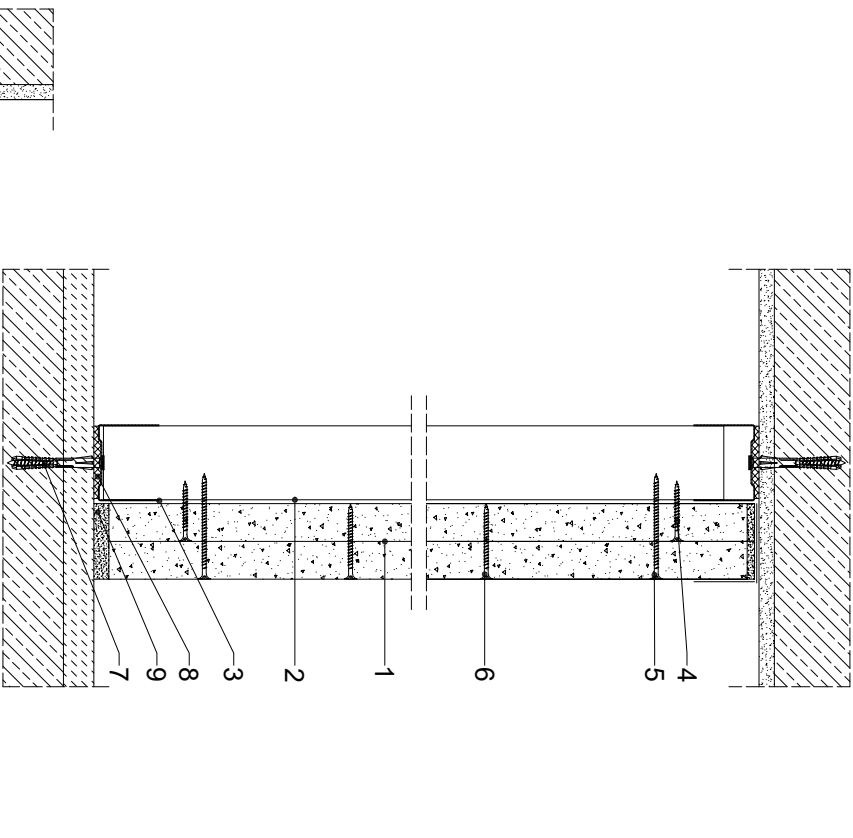

Parametry techniczne


IZOLACYJNOŚĆ KLASA AKUSTYCZNA		ODPORNOŚĆ OGNIOWEJ EN ¹⁾		MAKSYMALNA WYSOKOŚĆ	GRUBOŚĆ	MASA	PŁYTY GIPSOWE RIGIPS	RODZAJ PROFILU RIGIPS	WYPEŁNIENIE WEŁNA MINERALNA
R _{A1}	R _W			[mm]	[mm]	[kg/m ²]			
[dB]	[mm]								
38 ³⁾	EI 120 ³⁾	REI 120 ³⁾		4500	100	50	RIGIPS GLASROC F (Ridurit) gr. 2x25mm	CWUW 50 Gypsera®/Ultrastil®	niewymagane

1) Klasifikacja ogniw L B0-08h-KZ21.

2) Izolacja akustyczna - obciążony szkielet wstęgi przylgniętych wstawek mogą być używane do oddzielenia przegrodzonego

3) EN 12353-1:2000, EN 12353-2:2000, EN 12353-3:2000, EN 12353-4:2000, EN 12353-5:2000, EN 12353-6:2000, EN 12353-7:2000, EN 12353-8:2000, EN 12353-9:2000, EN 12353-10:2000, EN 12353-11:2000, EN 12353-12:2000

1) EN 13501-2:2000, EN 13501-3:2000, EN 13501-4:2000, EN 13501-5:2000, EN 13501-6:2000, EN 13501-7:2000, EN 13501-8:2000, EN 13501-9:2000, EN 13501-10:2000, EN 13501-11:2000, EN 13501-12:2000

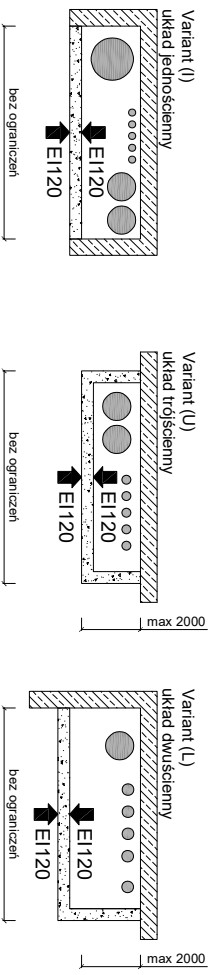

Zapotrzebowanie materiałowe na 1m²

MATERIAŁ	ZUŻYTKI
1 Płyta gipsowo RIGIPS GLASROC F (Ridurit) gr. 25 mm	2,00 m ²
2 Profil RIGIPS CW 50 Gypsera®/Ultrastil®	1,80 m
3 Profil RIGIPS UW 50 Gypsera®/Ultrastil®	0,70 m
4 Wkręt RIGIPS Ridurit 40 co 400 mm - pierwsza warstwa poszycia, do konstrukcji	7,00 szt
5 Wkręt RIGIPS Ridurit 70 co 200 mm - druga warstwa poszycia, do konstrukcji	15,00 szt
6 Wkręt RIGIPS Ridurit 50 w słatce 250x250 mm - druga warstwa poszycia, do plewsej	20,00 szt
7 Słatki kółki rozporowe min. 60x40 mm max. co 750 mm	2,30 szt
8 Taśma uszczelniająca piankowa RIGIPS szer. 50 mm	1,10 m
9 Masa szpachlowa konstrukcyjna RIGIPS: VARIO, Premium Light, Q1 Zaczyzna, SUPER	1,50 kg
10 Masa szpachlowa wykończona RIGIPS: Premium Light, Promix Finish Plus, Q2-Q3 Kończy, GOTOWA Q2-Q3 Kończy lub SUPER	0,50 kg
12 Wełna mineralna - w razie potrzeby np. ISOVER Aku-Pyła / Akuplat+ lub Politem Uni	1,00 m ²

Należy materiałowe mają charakter przybliżony i nie zawierają odpadów

rigips
SAINT-GOBAIN
ISOVER
aweber
maris
SAINT-GOBAIN
SAINT-GOBAIN
Saint-Gobain Construction Products Polska Sp. z o.o.
Buro RIGIPS w Warszawie
Varso Tower
ul. Chmielna 69, 28 piętro
00-801 Warszawa
Buro Doradztwa Technicznego: 800 163 121
E-mail: doradcy.techniczny@saint-gobain.com
www.rigips.pl

Objekt:			
Lokalizacja:			
Tytuł rysunku:	Ściana obudowy szybów instalacyjnych i wiewnych systemu Rigips 3.80.10		
Data:	Skala:	Nr detalu:	Opracował:
	1:5	3.80.10	