


Parametry techniczne

IZOLACYJNOŚĆ AKUSTYCZNA		KLASA ODPOWIEDNOCI	MAKSYMALNA WYSOKOŚĆ	GRUBOŚĆ	MASA	RODZAJ PROFILU	WYPEŁNIENIE
R _W	R _{W'}	OGNIOWEJ EN ¹	[mm]	[mm]	[kg/m ²]	RIGIPS	WEŁNA MINERALNA
[dB]		[minuty]					
38 ³⁾		EI 120 ¹⁾ REI 120 ²⁾	6500	150	50	RIGIPS GLASROC F (Ridurli) gr. 2x25 mm	2xGW/UV 100 Gypserra®/Ultrastil®
							niewymagane


1) Klasa flama ogólna LBO-08-A-Z21.
2) Klasa odporności ogniowej i izolacyjności akustycznej, uwzględniająca masę paneli, funkcję oddziaływania przemieszczającego 300kg normy DIN 4109 z wyjątkiem z dowolną warstwą poszycia, gr. 40 mm. Bez wypełnienia R_W=32dB
3) EN - Klasa odporności ogniowej wg PN-EN 13501-2.

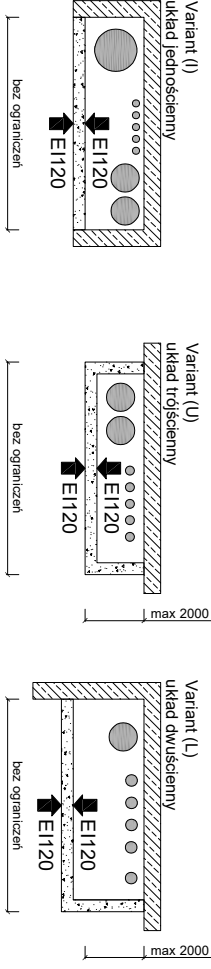

Zapotrzebowanie materiałowe na 1m²

MATERIAŁ	ZUŻYCIE
1 Płyta gipsowo RIGIPS GLASROC F (Ridurli) gr. 25 mm	2,00 m ²
2 Profil RIGIPS CW 100 Gypserra®/Ultrastil®	5,40 m
3 Profil RIGIPS UW 100 Gypserra®/Ultrastil®	0,70 m
4 Wkręt RIGIPS Ridurli 40 co 400 mm - pierwsza warstwa poszycia, do konstrukcji	11,00 szt
5 Wkręt RIGIPS Ridurli 70 co 200 mm - druga warstwa poszycia, do konstrukcji	22,00 szt
6 Wkręt RIGIPS Ridurli 50 w siatce 250x250 mm - druga warstwa poszycia, do pierwszej	20,00 szt
7 Wkręt RIGIPS "pchekar" 3,9x11 mm co 500 mm (młankowo)	12,00 szt
8 Siatkowe kołki rozporowe min. Ø6x40 mm max. co 750 mm	2,30 szt
9 Taśma uszczelniająca piankowa RIGIPS szer. 95 mm	1,10 m
10 Masa szpachlowa konstrukcyjna RIGIPS- VARIO, Premium Light Q.1 Zaczyna, SUPER	1,50 kg
Masa szpachlowa wykończeniowa RIGIPS- Premium Light, ProMix Finish Plus, Q2-Q3 kończy, GOTOWA Q2-Q3 kończy lub SUPER	0,50 kg
12 Wełna mineralna - w razie potrzeby np. ISOVER Aku-Płyta / Akuplat+ lub Polterm Urii	1,00 m ²

Należy materiałowe mają charakter przybliżony i nie zawierają odpadów

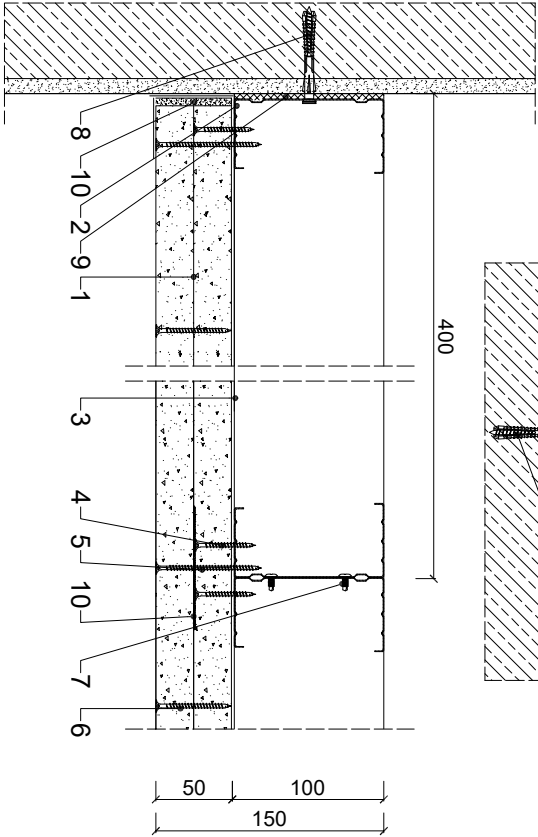

rigips
SAINT-GOBAIN

isoover **aweber** **maris**
SAINT-GOBAIN

Saint-Gobain Construction Products Polska Sp. z o.o.
Biuro RIGIPS w Warszawie
Varso Tower
ul. Chmielna 69, 28 piętro
00-601 Warszawa
Biuro Doradztwa Technicznego: 800 163 121
E-mail: doradcy.techniczny@saint-gobain.com
www.rigips.pl

Obiekt:

Lokalizacja:

Tytuł rysunku:
Ściana obudowy szybów instalacyjnych i windy w systemu
Rigips 3.80.117

Data:

Skala:
1:5

Nr detalu:
3.80.117

Opracował: