

Parametry techniczne


KLASA ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EN 1)	GRUBOŚĆ	MASA	MAKSYMALNA WYSOKOŚĆ ²⁾		PŁYTY GIPSOWO-KARTONOWE RIGIPS PRO (4PRO) ³⁾	RODZAJ PROFILI RIGIPS	WYPEŁNIENIE WETNA MINERALNA
	G [mm]	M [kg/m ²]	H [mm]				
EI 15 ₁₎	100	27	6000		typ A lub Hydro typ H2 gr. 1x12,5 mm	CWUW 75 GypSerra®/Ultrastil®	Wetna ³⁾ gr. 50 mm (75mm) ISOVER Aku-Pyła / Akuplat + lub Polterm Uni
EI 30 ₁₎					Fire typ F, Fire+ typ DF lub Fire+ Hydro typ DFH2 gr. 1x12,5 mm		
REI 30 ₂₎					Fire+ typ DF lub Fire+ Hydro typ DFH2 gr. 1x12,5 mm		
EI 60 ₃₎ REI 60 ₂₎	100	27	6000		Fire+ typ DF lub Fire+ Hydro typ DFH2 gr. 1x12,5 mm	GypSerra®/Ultrastil®	Wetna ³⁾ gr. 50 mm (70mm) ISOVER Polterm Uni

1) Klasa odporności ogniowej na podstawie Krajowej Oceny Technicznej (TKCOT-20160718) wydanej 2. obwieszcze dla docelowej wetny mineralnej o gęstości co najmniej 10 kg/m³ i grubości min. 50 mm.
2) Średnia maksymalna wysokość dla docelowej wetny mineralnej o gęstości co najmniej 10 kg/m³ i grubości min. 50 mm.
3) Klasa odporności ogniowej obowiązuje dla docelowej wetny mineralnej wykonanej z gipsu o gęstości co najmniej 30 kg/m³ i grubości min. 50 mm.
4) Dla odporności ogniowej EI 15 niemożliwe wypełnienie wetną mineralną.
5) EN - klasa odporności ogniowej wg PN-EN 13601-2.
6) EN - klasa odporności ogniowej wg PN-EN 13601-2.
7) Płyta gipsowo-kartonowa RIGIPS typ DTR1EH lub płyty gipsowe RIGIPS typ GMA F, GMA F+1 mogą być stosowane zamiennie z płytami gipsowo-kartonowymi typu: A, Hydro typ H2, Fire typ F, Fire+ typ DF lub Fire+ Hydro typ DFH2.

Zapotrzebowanie materiałowe na 1m²

MATERIAŁ	ZUŻYTCIE
1 Płyta gipsowo-kartonowa RIGIPS PRO (4PRO) typ A, Hydro typ H2, Fire typ F, Fire+ typ DF lub Fire+ Hydro DFH2 gr. 12,5 mm	2,00 m ²
2 Profil Rigips CW 75 GypSerra®/Ultrastil®	2,70 m
3 Profil Rigips UW 75 GypSerra®/Ultrastil®	0,70 m
4 Wkręt Rigips TN 25 co 250 mm	36,00 szt
5 Kołek rozporowy min Ø 6 co max 1000 mm	1,50 szt
6 Taśma uszczelniająca piankowa Rigips szer. 70 mm	1,10 m
7 Masa szpachlowa konstrukcyjna RIGIPS: VARIO, Premium Light, Q1 Zaczyna, SUPER	0,50 kg
8 Taśma spoinowa Rigips	2,80 m
9 Masa szpachlowa wykończona RIGIPS: Premium Light, Promix Finish Plus, Q2-Q3 kończy, GOTOWA Q2-Q3 kończy lub SUPER	0,20 kg
10 Wetna mineralna szklana lub skalna np. ISOVER Aku-Pyła / Akuplat + lub Polterm Uni	1,00 m ²

Należy materiałowe mają charakter poglądowy i nie zawierają opisyń

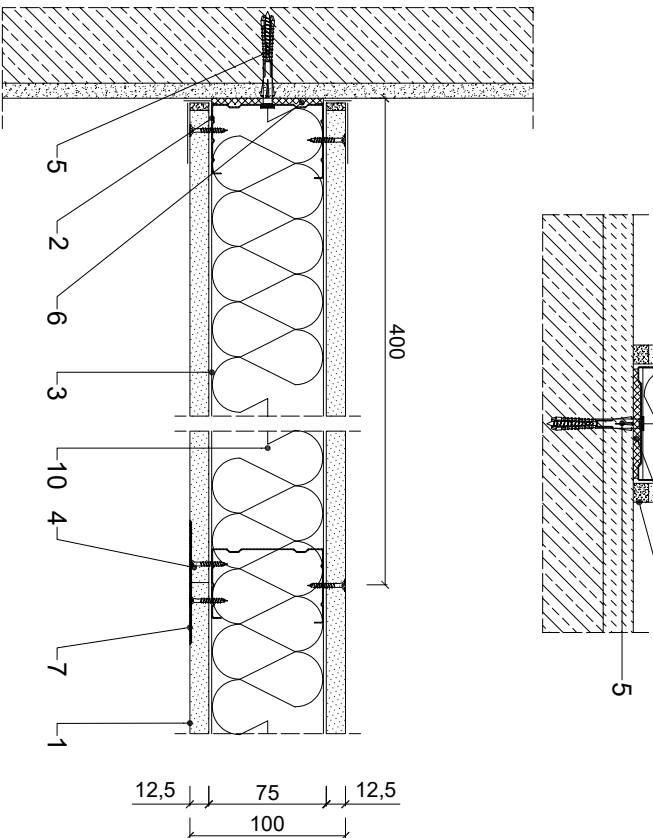



SAINT-GOBAIN



ISOVER



A WEBER



MARIS

Saint-Gobain Construction Products Polska Sp. z o.o.
Biuro RIGIPS w Warszawie
Varso Tower
ul. Chmielna 69, 28 piętro
00-801 Warszawa
Biuro Doradztwa Technicznego: 800 163 121
E-mail: doradcy.techniczny@saint-gobain.com
www.rigips.pl

Objekt:

Lokalizacja:

Tytuł rysunku:

Ściana działkowa Rigips 3.40.021

klasa odporności ogniowej EI(REI) 15, 30 lub 60

Data:

Skala:

Nr detalu:

Opracował: