


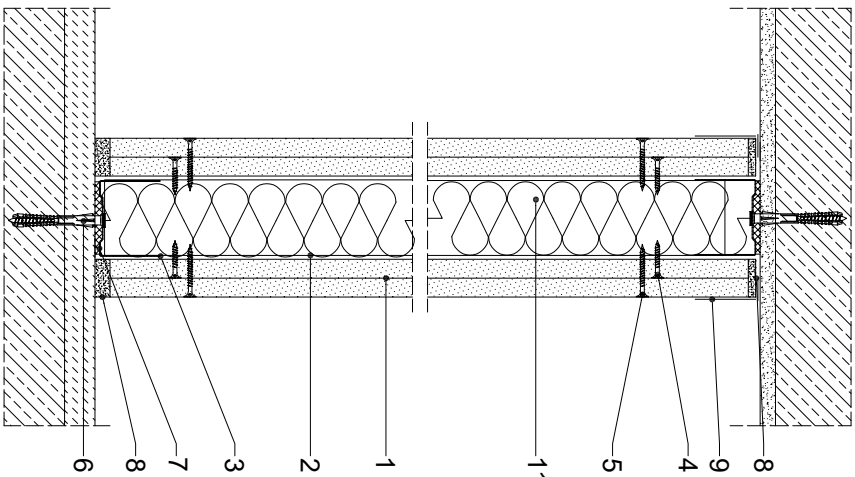

Parametry techniczne

KLASA ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EN ¹⁾	GRUBOŚĆ		MASA		MAKSYMALNA WYSOKOŚĆ ²⁾ H [mm]	RODZAJ PROFILU RIGIPS	WYPEŁNIENIE WEŁNA MINERALNA ³⁾
	G [mm]	M [kg/m ²]					
EI 30 ₁₎ REI 30 ₂₎	100	43	5750		typ A lub Hydro typ H2 gr. 2x12,5 mm	CW/UW 50 GpSerra [®] /Ultrastr [®]	Wełna ⁴⁾ gr. 50 mm ISOVER Aku-Pyła / Akuplat ⁵⁾ lub Polterm Uni
EI 60 ₁₎ REI 60 ₂₎							
EI 120 ₁₎ REI 120 ₂₎							
		47			Fire typ F, Fire+ typ DF lub Fire+ Hydro typ DFH2 gr. 2x12,5 mm		

1) Klasa odporności ogniowej na podstawie Krajowej Oceny Technicznej ITB-KOT-201/80176 wydanej 2. dotychczas dla dowolnej wełny mineralnej o gęstości co najmniej 10 kg/m³ i grubości min. 50 mm.
2) Słany działowe Rigips mogą być; funkcje klasa działowych słabowatych elementów oddzielona przez Rigips PRO Fire typ F.
3) Pyła gipsowo-kartonowa Rigips PRO Fire typ F może zostać zamontowana przez Rigips PRO Fire typ DF.
4) Wełna mineralna ISOVER Aku-Pyła / Akuplat⁵⁾ lub Polterm Uni.
5) EI - klasa odporności ogniowej wg PN-EN 13501-2.
6) IV - zakres odporności ogniowej.
7) Pyła gipsowo-kartonowa Rigips typ DFH2 lub Pyła gipsowa Rigips typ GAF, GAF-FH mogą być stosowane zamiennie z płytami gipsowo-kartonowymi typu A, Hydro typ H2.
8) Pyła gipsowa typ DF lub Fire typ DFH2.

Zapotrzebowanie materiałowe na 1m²

MATERIAŁ	ZUŻYCIE
1 Pyła gipsowo-kartonowa RIGIPS PRO (4PRO) typ A, Hydro typ H2, Fire typ F, Fire+ typ DF lub Fire+ Hydro typ DFH2 gr. 2x12,5 mm	4,00 m ²
2 Profil Rigips CW 50 GypSerra®/Ultrastil®	3,60 m
3 Profil Rigips UW 50 GypSerra®/Ultrastil®	0,70 m
4 Wkręt Rigips TN 25 co 750 mm	18,00 szt
5 Wkręt Rigips TN 35 co 250 mm	48,00 szt
6 Kołek rozporowy min Ø 6 co max 1000 mm	1,50 szt
7 Taśma uszczelniająca plankowa Rigips szer. 50 mm	1,10 m
8 Masa szpachlowa konstrukcyjna RIGIPS: VARIO, Premium Light, Q1 Zaczyna, SUPER	1,00 kg
9 Taśma spoinowa Rigips	2,80 m
10 Masa szpachlowa wykończeniowa RIGIPS: Premium Light, Prolix Finish Plus, Q2-Q3 Kończy, GOTOWA Q2-Q3 Kończy lub SUPER	0,20 kg
11 Wełna mineralna szklana lub skalna np. ISOVER Aku-Pyła / Akuplat ⁵⁾ lub Polterm Uni	1,00 m ²

Należy pamiętać, że należy pamiętać o charakterystyce i nie zawierać odpadów

SAINT-GOBAIN

ISOVER

A WEBER

MARIS

Saint-Gobain Construction Products Polska Sp. z o.o.
Buro RIGIPS w Warszawie
Varso Tower
ul. Chmielna 69, 28 piętro
00-801 Warszawa
Buro Doradztwa Technicznego: 800 163 121
E-mail: doradztwo.techniczne@saint-gobain.com
www.rigips.pl

Objekt:

Lokalizacja:

Tytuł rysunku:

Ściana działowa Rigips 3.40.042

klasa odporności ogniowej EI(REI) 30, 60 lub 120

Data:

Skala:

1:5

Nr detalu:

3.40.042

Opracował: