



PRZEKRÓJ POZIOMY
UKŁAD PROFILI PIONOWY

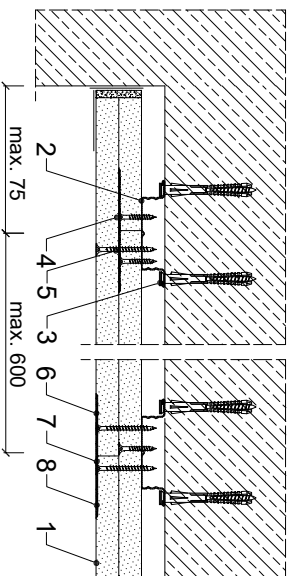

PRZĘKROJ PIONOWY
UKŁAD PROFILI PIONOWY

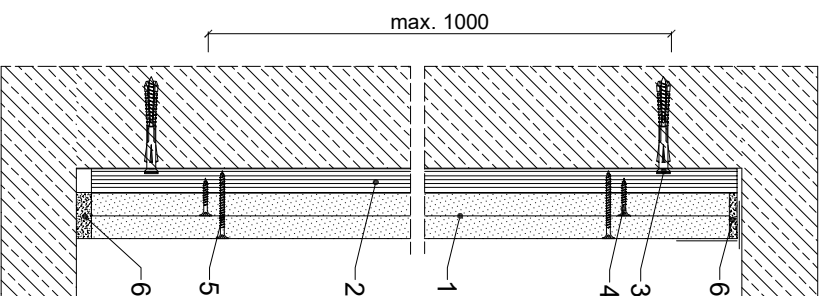

Parametry techniczne

KLASA OPRÓCZNI OGNIEWOEN ¹⁾	MASYSTALNA WYSKOŚĆ	GRUBOŚĆ ZABUDOWY	MASA ZABUDOWY	PUŁTY GRZEWKOWE RIPPS PRO (dPRO)	RODZAJ PROFILU RIPPS	WYPEŁNIENIE WELMA MINERALNA
[mm]	H	G	M			
E160 ¹⁾	[mm]	[mm]	[kg/m ²]			
REI60 ²⁾	bez ograniczeń	46	29	gr 2x15 mm Fire Wp DF	profil kapeluszy ³⁾	ISOVER [®] Wd 040000

- [illegible]

Zapotrzebowanie materiałowe na 1m²

MATERIAŁ	ZUŻYCIЕ	
	2 x 15	
1 Pyła gipsowo-kartonowa RIGIPS PRO Fire+ typ DF lub Fire+ Hydro typ DFH2 gr. 15mm	2,00	m ²
2 Profil kapeluszowy co 500 mm	2,10	m
3 Kołki rozporowe max. co 1000 mm	5,00	m
4 Wkręt RIGIPS TN 25.	5,00	szt.
5 Wkręt RIGIPS TN 45.	12,00	szt.
6 Masa szpachlowa konstrukcyjna RIGIPS- VARIO, Premium Light Q1 Zaczyna, SUPER	0,50	kg
7 Taśma spoinowa RIGIPS	1,40	m
8 Masa szpachlowa wykończeniowa RIGIPS: Premium Light, ProMix Finish Plus, Q2-Q3 Kończ, GOTOWA Q2-Q3 Kończy lub SUPER	0,10	kg
9 Wętna mineralna szklana lub skalna np. ISOVER	1,00	kg

- 1) Rozstaw wkrętów dla warstw wewnętrznych co 750 mm, dla warstwy zewnętrznej co 250 mm. Nakładki materiałowe mają charakter przybliżony i nie zawierają odpadów



Saint-Gobain Construction Products Polska Sp. z o.o.
Burowie RIGIPS w Warszawie
Varso Tower
 ul. Chmielna 69, 28 piętro
 00-801 Warszawa
 Biuro Doradztwa Technicznego: 800 163 121
 E-mail: doradcy.techniczni@saint-gobain.com
 www.rigips.pl

Objekt:			
Lokalizacja:			
Tytuł rysunku:			
Okładzina ścienna Rigips 3,21.30 (klasa odporności ogniowej EI60)			
Data:	Skala:	Nr detalu:	Opracował:
	1:5	3,21.30	