
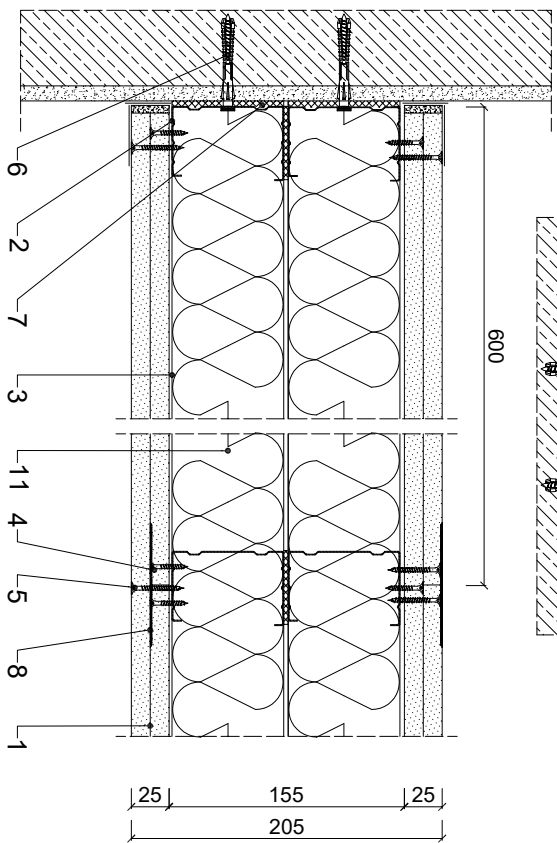
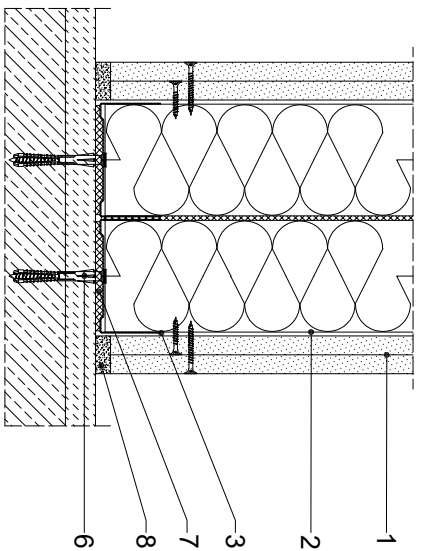


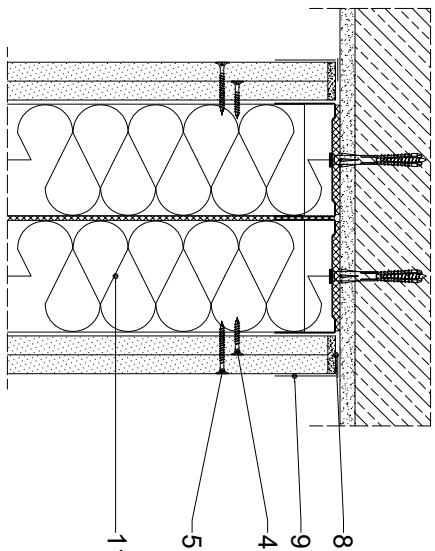

Parametry techniczne

KLASA ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EN ¹⁾	IZOLACYJNOŚĆ AKUSTYCZNA		WYSOKOŚĆ MASYWALNA ²⁾ H [mm]	PLYTY GIPSOWO-KARTONOWE RIGIPS PRO (4PRO)	RODZAJ PROFILU RIGIPS	WYPEŁNIENIE WEŁNA MINERALNA ³⁾
	R _w [dB]	R _a [dB]				
EI 30 _{z1}						
EI 60 _{z1}						
REI 60 _{z1}	60 _{z1}	57 _{z1}	6000	gr. 2x12,5 mm typ A lub Hydro typ H2	2xCW/UW 75 gypsera®/Ultrastil®	Wełna ⁴⁾ gr. 2x50mm (gr. 2x75mm) ⁵⁾ ISOVER
EI 90 _{z1}						
REI 90 _{z1}						
EI 120 _{z1}				gr. 2x12,5 mm Fire typ F _{z1} lub Fire+ Hydro typ DFH2		Aku-Płyta / Akuplat + lub Polterm Uni
REI 120 _{z1}						

1) Klasa odporności ogniowej na podstawie Krajowej Oceny Technicznej TB-KOT-2018/0718 wydanej 2. dozwolając dla dowolnej wełny mineralnej o gęstości co najmniej 10 kg/m³ i grubości min. 50 mm.
2) Istotny dla oceny RIGIPS mogą być funkcje ścian działowych i słupów, które elementy oddzielone przegrodami przegrodowymi.
3) Wełna mineralna RIGIPS może być wykonana z wełny mineralnej ISOVER o gęstości 14-60 kg/m³ (typ Aku-Płyta / Akuplat +, POLTERM UNI, POLTERM MAX lub UNI MATA).
4) Istotna dla oceny RIGIPS może być funkcja ścian działowych i słupów, które elementy oddzielone przegrodami przegrodowymi.
5) Płyta gipsowo-kartonowa RIGIPS PRO Fire typ F może zostać zastąpiona przez płytę RIGIPS PRO Fire typ DF.
6) Dla odporności ogniowej EI 90 i powyżej wymagane wypełnienie wełny mineralnej.
7) W zależności od rodzaju oceny wg PN-EN 13501-2.
8) Płyta gipsowo-kartonowa RIGIPS typ DFREH1 lub płytę gipsową RIGIPS typ GAF. GAF-RH1 mogą być stosowane zamiennie z płytą gipsowo-kartonową typu A, Hydro typ H2, Fire typ F.
Fire + typ DF lub Fire+ Hydro typ DFH2.

Zapotrzebowanie materiałowe na 1m²

MATERIAŁ	ZUŻYCIE
1 Płyta gipsowo-kartonowa RIGIPS PRO (4PRO) typ A, Hydro typ H2, Fire typ F, Fire+ typ DF lub Fire+ Hydro typ DFH2 gr. 12,5 mm	4,00 m ²
2 Profil RIGIPS CW 75 gypsera®/Ultrastil®	3,60 m
3 Profil RIGIPS UW 75 gypsera®/Ultrastil®	1,40 m
4 Wkręt RIGIPS TN 25 co 750 mm	9,00 szt
5 Wkręt RIGIPS TN 35 co 250 mm	24,00 szt
6 Kołek rozporowy min Ø 6 co max 1000 mm	3,00 szt
7 Taśma uszczelniająca piankowa RIGIPS szer. 70 mm	4,70 m
8 Masa szpachlowa konstrukcyjna RIGIPS: VARIO, Premium Light, Q1 Zaczyna, SUPER	1,00 kg
9 Taśma spoinowa RIGIPS	2,80 m
10 Masa szpachlowa wykończeniowa RIGIPS: Premium Light, Prolix Finish Plus, Q2-Q3 Kończy, GOTOWA Q2-Q3 Kończy lub SUPER	0,20 kg
11 Wełna mineralna szklana lub skalna np. ISOVER Aku-Płyta / Akuplat + lub Polterm Uni	2,00 m ²

Należy pamiętać, że materiały mają charakter przybliżony i nie zawierają odpadów

SAINT-GOBAIN

ISOVER

AWEBER

MARIS

Saint-Gobain Construction Products Polska Sp. z o.o.
Buro RIGIPS w Warszawie
Varso Tower
ul. Chmielna 69, 28 piętro
00-801 Warszawa
Buro Doradztwa Technicznego: 800 163 121
E-mail: doradcy.techniczny@saint-gobain.com
www.rigips.pl

Objekt:

Lokalizacja:

Tytuł rysunku: Ściana działowa Rigips 3.41.02

Klasa odporności ogniowej EI(REI)30, 60, 90 lub 120

Data:

Skala: 1:5

Nr detalu: 3.41.02

Opracował: