




KLASA ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EN ¹	IZOLACYJNOŚĆ AKUSTYCZNA		WYSOKOŚĆ MASYWALNOŚCI ²⁾	PLYTY GIPSOWO-KARTONOWE RIGIPS PRO (4PRO)	RODZAJ PROFILU RIGIPS	WYPEŁNIENIE WĘGLA MINERALNA ³⁾
	R _{eq} [dB]	R _w [dB]				
REI 30 ₂₁			4500	gr. 2x12,5 mm typ A lub Hydro typ H2	2xCW/UW 50 Gipserr ^a /Ultrast [®]	Wehna [™] gr. 50 mm (gr. 2x50mm) ⁴⁾ ISOVER Akupl ^a -Pyr ^a / Akuplat ⁺ lub Poltem Uni
REI 60 ₂₁						
REI 60 ₂₁	54 ₂₁	57 ₂₁				
REI 90 ₂₁	(60 ₂₁)	(63 ₂₁)				
REI 120 ₂₁				gr. 2x12,5 mm Fire typ F ₃₀ , lub Fire+ Hydro typ DFH2		

Zapotrzebowanie materiałowe na 1m²

MATERIAŁ	ZUŻYCIE
1 Pyła gipsowo-kartonowa RIGIPS PRO (4PR0) typ A, Hydro typ H2, Fire typ F, Fire+ typ DF lub Fire+ Hydro typ DFFH2 gr. 12,5 mm	4,00 m ²
2 Profil RIGIPS CW 50 Gypserra®/Ultrastil®	3,60 m
3 Profil RIGIPS UW 50 Gypserra®/Ultrastil®	1,40 m
4 Wkręt RIGIPS TN 25 co 750 mm	9,00 szt
5 Wkręt RIGIPS TN 35 co 250 mm	24,00 szt
6 Kołek rozporowy min Ø 6 co max 1000 mm	3,00 szt
7 Taśma uszczelniająca piankowa RIGIPS szer. 50 mm	4,70 m
8 Masa szpachlowa konstrukcyjna RIGIPS: VARIO, Premium Light, Q1 Zaczyna. SUPER	1,00 kg
9 Taśma spojowa RIGIPS	2,80 m
10 Masa szpachlowa wykończeniowa RIGIPS: Premium Light, ProMix Finish Plus, Q2-Q3 Kończy. GOTOWA Q2-Q3 Kończy lub SUPER	0,20 kg
Wetna mineralna szkalna lub skalna np. ISOVER Aku-Pyła / Akupiat + lub Polterm Uri	2,00 m ²

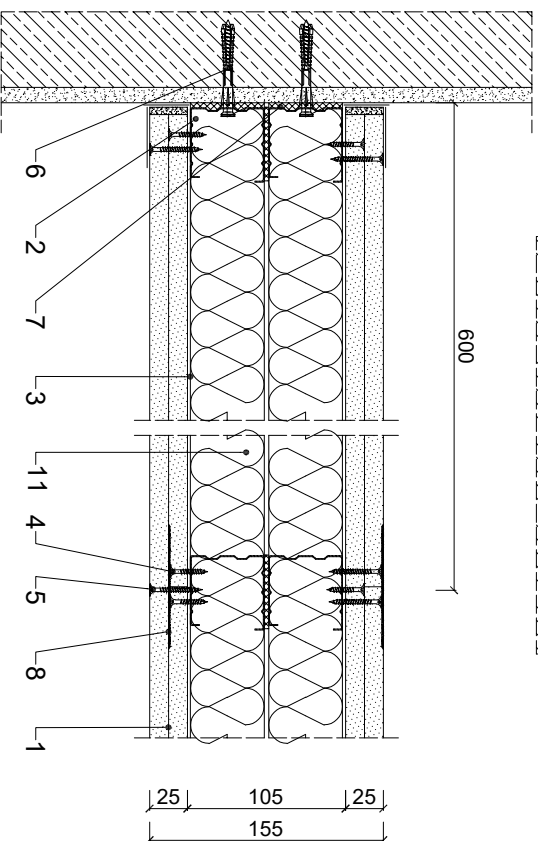

 isover
 weber
 maris

Saint-Gobain Construction Products Polska Sp. z o.o.
Biuro RIGIPS w Warszawie
Vario Tower
ul. Chmielna 69, 28 piętro
00-801 Warszawa
Biuro Doradztwa Technicznego: 800 163 121
E-mail: doradzi.techniczni@saint-gobain.com
www.rigips.pl

Objekt:	
Lokalizacja:	
Typul rysunku:	

Lokalizacja:

Tytul rysunku:

Ściana działowa Rigips 3.41.01
klasa odporności ogniowej EI(REI)30, 60, 90 lub 120

Data:

Skala:

Nr det

at: