


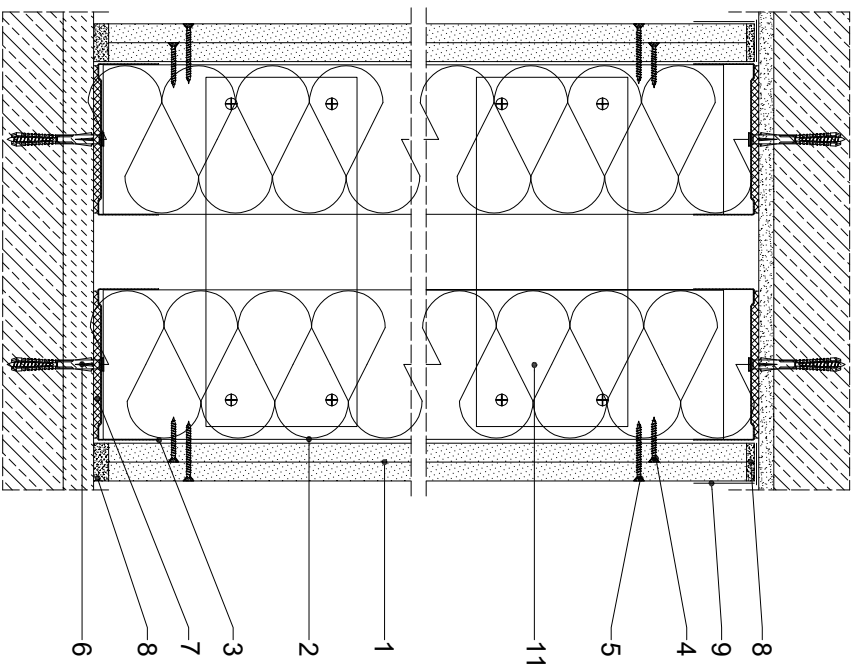

Parametry techniczne

KLASA ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EN	MAKSYMALNA WYSOKOŚĆ	GRUBOŚĆ		MASA		POSZYCIE PŁYTAMI GIPSOWO-WŁÓKNOWYMI RIGIPS	KONSTRUKCJA PROFILU RIGIPS	WYPEŁNIENIE WĘTNA MINERALNA
	H	G	M	[g/m ²]				
[min.]	[mm]		[mm]					
nieokreślona	6000	≥245		60	Rigidur H gr. 2x10 mm	2x CW/UW 100 GypSera [®] /Ultrastil [®] Aku-Płyta / Akuplat lub Polterm Uni		Dowolna gr. 100 mm np. ISOVER
		≥250		62	Rigidur H gr. 1x10+1x12,5 mm			
		≥255		66	Rigidur H gr. 2x12,5 mm			

¹⁾ EN - klasa odporności ogniowej wg PN-EN 13501-2.


Zapotrzebowanie materiałowe na 1m²

MATERIAŁ	ZUŻYCIE
1 Płyta gipsowo-włóknowa RIGIPS Rigidur H gr. 10 mm lub 12,5 mm	4,10 m ²
2 Profil CW 100 GypSera®/Ultrastil®	3,60 m
3 Profil UW 100 GypSera®/Ultrastil®	1,40 m
4 Wkręt RIGIPS Rigidur 3,5x30 co 750 mm	9,00 szt
5 Wkręt RIGIPS Rigidur 3,5x40 co 250 mm	28,00 szt
6 Kołek rozporowy min Ø 6 co max 1000 mm	3,00 szt
7 Taśma uszczelniająca piankowa RIGIPS szer. 95 mm	2,20 m
8 Masa szpachlowa konstrukcyjna RIGIPS VARIO ¹⁾	0,50 kg
9 Taśma spoinowa RIGIPS ¹⁾	2,80 m
10 Klej do spoin RIGIPS Rigidur ²⁾	60,00 ml
11 Masa szpachlowa wykończeniowa RIGIPS: Premium Light, ProMix Finish Plus, Q2-Q3 Kończy, GOTOWA Q2-Q3 Kończy lub SUPER	0,20 kg
12 Wętna mineralna szklana lub skalna np. ISOVER Aku-Płyta / Akuplat + lub Polterm Uni	2,00 m ²

¹⁾ Policzanie pól szachlowane dla pól RIGIPS Rigidur H z obciążoną krawędzią, AK.

²⁾ Policzanie pól szachlowane.

Należy materiałowe mają charakter przybliżony i nie zawierają odpadów

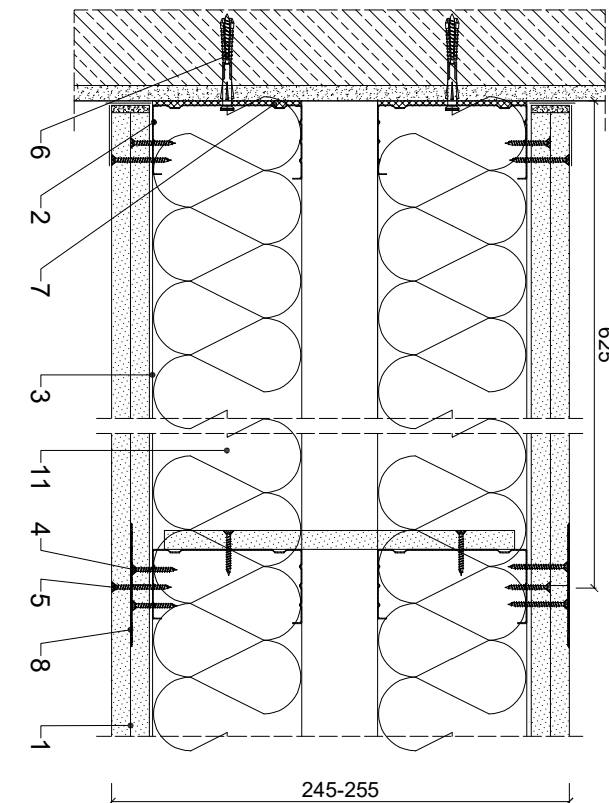

SAINT-GOBAIN

ISOVER

AMARIS

SAINT-GOBAIN Construction Products Polska Sp. z o.o.
Buro Tower
ul. Chmielna 69, 28 piętro
00-601 Warszawa
Buro Doradztwa Technicznego: 800 163 121
E-mail: doradcy.techniczny@saint-gobain.com
www.rigips.pl

Objekt:

Lokalizacja:

Tytuł rysunku:

Data:

Skala:

Nr detalu:

3.66.016

Opracował:

Ściana działowa systemu Rigips 3.66.016