
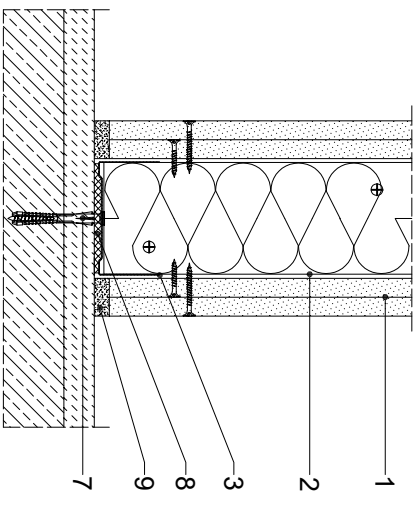


Zapotrzebowanie materiałowe na 1m²

MATERIAŁ	ZUŻYCIĘ
1 Pyła gipsowo-kartonowa RIGIPS PRO (4PRO) typ A, Hydro typ H2, Fire typ F, Fire+ typ DF lub Fire+ Hydro typ DFH2 gr. 2x12,5 mm	4,00 m²
2 Profil Rigips CW 75 GypSera®/Ultrastill®	5,40 m
3 Profil Rigips UN 75 GypSera®/Ultrastill®	0,70 m
4 Wkręt Rigips TN 25 co 750 mm	14,00 szt
5 Wkręt Rigips TN 35 co 250 mm	36,00 szt
6 Wkręt Rigips "pchekat" 3,9x11 mm co 500mm (młnikawo)	8,00 szt
7 Kółek rozporowy min Ø 6 co max 1000 mm	1,50 szt
8 Taśma uszczelniająca piankowa Rigips szer. 70 mm	1,10 m
9 Masa szpachlowa konstrukcyjna RIGIPS- VARIO, Premium Light, Q1 Zaczyna, SUPER	1,00 kg
10 Taśma spoinowa Rigips	2,80 m
11 Masa szpachlowa wykozeniowa RIGIPS- Premium Light, ProMix Finish Plus, Q2-Q3 Kończy, GOTOWA Q2-Q3 Kończy lub SUPER	0,20 kg
12 Włna mineralna szklana lub skalna np. ISOVER Aku-Pyła / Akupiat + lub Polterm Uni	1,00 m²

Nakłady materiałow mają charakter przybliżony i nie zawierają odpadów



rigips
SAINT-GOBAIN

isoover SAINT-GOBAIN
LUBOWICZE

amaris SAINT-GOBAIN
KRAKÓW

Saint-Gobain Construction Products Polska Sp. z o.o.
 Biuro RIGIPS w Warszawie
 Varso Tower
 ul. Chmielna 69, 28 piętro
 00-801 Warszawa
 Biuro Doradztwa Technicznego: 800 163 121
 E-mail: dotyczy@rigips-gobain.com
www.rigips.pl

Opiek:			
Lokalizacja:			
Tytuł rysunku:			
Ściana działowa Rigips 3.40.054 Klasa odporności ogniowej EI(RE) 30, 60, 90 lub 120			
Data:	Skala:	Nr detalu:	Opracował:
	1:5	3.40.054	