

Parametry techniczne


KLASA ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EN 1)	GRUBOŚĆ		MASA M	MAKSYMALNA WYSOKOŚĆ ²⁾		PLYTY GIPSOWO-KARTONOWE RIGIPS PRO (4PRO) ³⁾	RODZAJ PROFILI RIGIPS	WYPEŁNIENIE WEŁNA MINERALNA ⁴⁾
	G	H						
EN 1)	[mm]	[kg/m ²]		[mm]				
EI 15 ¹⁾						typ A lub Hydro typ H2		Wełna ⁵⁾ gr. 50 mm
EI 15 _h						typ A lub Hydro typ H2		(75mm) ISOVER
EI 30 ¹⁾						Fire typ F, Fire+ typ DF lub Fire+ Hydro typ DFH2 gr. 1x12,5 mm	2x CWU/W 75	Aku-Pyta / Akuplat +
EI 30 _h	100	31	6500			GypSerra® / Ultrastil®		lub Polterm Uni
EI 60 ¹⁾						Fire+ typ DF lub Fire+ Hydro typ DFH2 gr. 1x12,5 mm		Wełna ³⁾ gr. 50 mm
EI 60 _h								(70mm) ISOVER
REI 60 _h								Polterm Uni

1) Klasa odporności ogniowej na podstawie Krajowej Oceny Technicznej ITB-KOT-2018/0175 wydanej 2. odpowiedzi dla docelowej wełny mineralnej o gęstości co najmniej 10 kg/m³ i grubości min. 50 mm.
2) Ściany działowe Rigips mogą pełnić funkcję ścian działowych stannoklasy 2, odpowiadając dla docelowej wełny mineralnej o gęstości co najmniej 10 kg/m³ i grubości min. 50 mm.
3) Klasa odporności ogniowej 150 min. 30 kg/m² i grubości min. 50 mm.
4) Dla odporności ogniowej EI 15 wymagana jest wypełnienie wełną mineralną.
5) W zależności od odporności ogniowej: EI 15 - wełna mineralna typ NDA 1050 1/2.
6) W zależności od odporności ogniowej: EI 30 - wełna mineralna typ NDA 1050 1/2.
7) Pyła gipsowo-kartonowa RIGIPS typ DFH2H1 lub płyty gipsowe RIGIPS typ GAK-F, GAK-FH1 mogą być stosowane zamiennie z płytami gipsowo-kartonowymi typu A, Hydro typ H2, Fire typ F, Fire+ typ DF lub Fire+ Hydro typ DFH2.

Zapotrzebowanie materiałowe na 1m²

MATERIAŁ	ZUŻYCIE
1 Pyła gipsowo-kartonowa RIGIPS PRO (4PRO) typ A, Hydro typ H2, Fire typ F, Fire+ typ DF lub Fire+ Hydro DFH2 gr. 12,5 mm	2,00 m ²
2 Profil Rigips CW 75 GypSerra®/Ultrastil®	7,20 m
3 Profil Rigips UW 75 GypSerra®/Ultrastil®	0,70 m
4 Wkręt Rigips TN 25 co 250 mm	48,00 szt
5 Wkręt Rigips "pchelka" 3,9x11 mm co 500mm (młankowo)	8,00 szt
6 Kołek rozporowy min Ø 6 co max 1000 mm	1,50 m
7 Taśma uszczelniająca piankowa Rigips szer. 70 mm	1,10 m
8 Masa szpachlowa konstrukcyjna RIGIPS: VARIO, Premium Light, Q1 Zaczyna, SUPER	0,50 kg
9 Taśma spoinowa Rigips	2,80 m
10 Masa szpachlowa wykończeniowa RIGIPS: Premium Light, ProMix Finish Plus, Q2-Q3 Kończy, GOTOWA Q2-Q3 Kończy lub SUPER	0,20 kg
11 Wełna mineralna szklana lub skalna np. ISOVER Aku-Pyta / Akuplat + lub Polterm Uni	1,00 m ²

Należy materiałowe mają charakter przybliżony i nie zawierają odpadów

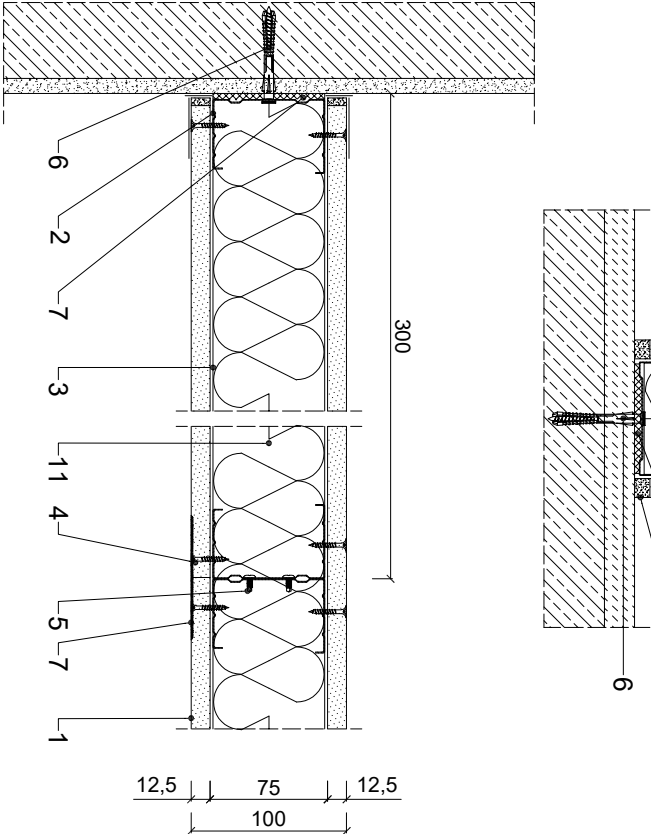

rigips
SAINT-GOBAIN

isover **aweber** **maris**
SAINT-GOBAIN

Saint-Gobain Construction Products Polska Sp. z o.o.
Biuro RIGIPS w Warszawie
Varso Tower
ul. Chmielna 69, 28 piętro
00-801 Warszawa
Biuro Doradztwa Technicznego: 800 163 121
E-mail: doradcy.techniczny@saint-gobain.com
www.rigips.pl

Objekt:			
Lokalizacja:			
Tytuł rysunku:	Ściana działkowa Rigips 3.40.025		
	klasa odporności ogniowej EI(REI) 15, 30 lub 60		
Data:	Skala:	Nr detalu:	Opracował:
	1:5	3.40.025	