

Parametry techniczne


KLASA ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EN ¹⁾	GRUBOŚĆ		MASA	MAKSYMALNA WYSOKOŚĆ ²⁾		PŁYTY GIPSOWO-KARTONOWE RIGIPS PRO (4PRO) ^{3,4)}	RODZAJ PROFILU RIGIPS	WYPEŁNIENIE WETNA MINERALNA		
	G	M	H	H						
					[mm]				[kg/m ²]	[mm]
EI30 ¹⁾	125	59	6500		typ A lub Hydro typ H2 gr. 2x12,5 mm		Gypserra®/Ultrastil® CWUW 75 Wetna gr. 50 mm (75mm) ⁵⁾ ISOVER Aku-Pyta / Akuplat + lub Polterm Uri			
REI30 ¹⁾										
EI60 ¹⁾		52								
REI60 ¹⁾										
EI90 ¹⁾	52				typ F ₁₂ , Fire+ typ DF lub Fire+ Hydro typ DFH2 gr. 2x12,5 mm					
REI90 ¹⁾										
EI120 ¹⁾										

1) Klasa odporności ogniowej na podstawie Krajowej Oceny Technicznej (RTB-KOT-2018/075) wydanie 2, obowiązujące dla dowolnej wężki mineralnej o gęstości co najmniej 10 kg/m³ (grubość min. 50 mm.
2) Stalowy szkielet RIGIPS może pełnić funkcję szkieletu dodatkowy szkielet ogniowy oddzielony od szkieletu stalowego o grubości co najmniej 3,5 kg/m² (grubość min. 10 mm.
3) Klasa odporności ogniowej szkieletu RIGIPS na dowolny przewidywany stan ogniowy określony w opisie co najmniej 3,5 kg/m² (grubość min. 10 mm.
4) Klasa odporności ogniowej szkieletu RIGIPS na dowolny przewidywany stan ogniowy określony w opisie co najmniej 3,5 kg/m² (grubość min. 10 mm.
5) Dla odporności ogniowej EI30 niewymagane wypełnienie wetną mineralną.
6) Wypełnienie wetną mineralną ISOVER Gypserra®/Ultrastil®.
7) Wypełnienie wetną mineralną ISOVER Gypserra®/Ultrastil®.
8) Wypełnienie wetną mineralną ISOVER Gypserra®/Ultrastil®.
9) Wypełnienie wetną mineralną ISOVER Gypserra®/Ultrastil®.
10) Wypełnienie wetną mineralną ISOVER Gypserra®/Ultrastil®.
11) Wypełnienie wetną mineralną ISOVER Gypserra®/Ultrastil®.
12) Wypełnienie wetną mineralną ISOVER Gypserra®/Ultrastil®.
A. Hydro typ H2, Fire typ F, Fire+ typ DF lub Fire+ Hydro typ DFH2.

Zapotrzebowanie materiałowe na 1m²

MATERIAŁ	ZUŻYCIE
1 Płyta gipsowo-kartonowa RIGIPS PRO (4PRO) typ A, Hydro typ H2, Fire typ F, Fire+ typ DF lub Fire+ Hydro typ DFH2 gr. 2x12,5 mm	4,00 m ²
2 Profil RIGIPS CW 75 Gypserra®/Ultrastil®	7,20 m
3 Profil RIGIPS UW 75 Gypserra®/Ultrastil®	0,70 m
4 Wkręt RIGIPS TN 25 co 750 mm	18,00 szt
5 Wkręt RIGIPS TN 35 co 250 mm	48,00 szt
6 Wkręt RIGIPS "pchełka" 3,9x11 mm co 500mm (młankowo)	8,00 szt
7 Kołek rozporowy min Ø 6 co max 1000 mm	1,50 szt
8 Taśma uszczelniająca piankowa RIGIPS szer. 70 mm	1,10 m
9 Masa szpachlowa konstrukcyjna RIGIPS: VARIO, Premium Light, Q1 Zaczyna, SUPER	1,00 kg
10 Taśma spoinowa RIGIPS	2,80 m
11 Masa szpachlowa wykończeniowa RIGIPS: Premium Light, Prolix Finish Plus, Q2-Q3 Kończy, GOTOWA Q2-Q3 Kończy lub SUPER	0,20 kg
12 Wetna mineralna szklana lub skalna np. ISOVER Aku-Pyta / Akuplat + lub Polterm Uri	1,00 m ²

Wskazy materiałowem mają charakter przybliżony i nie zawierają odpadów

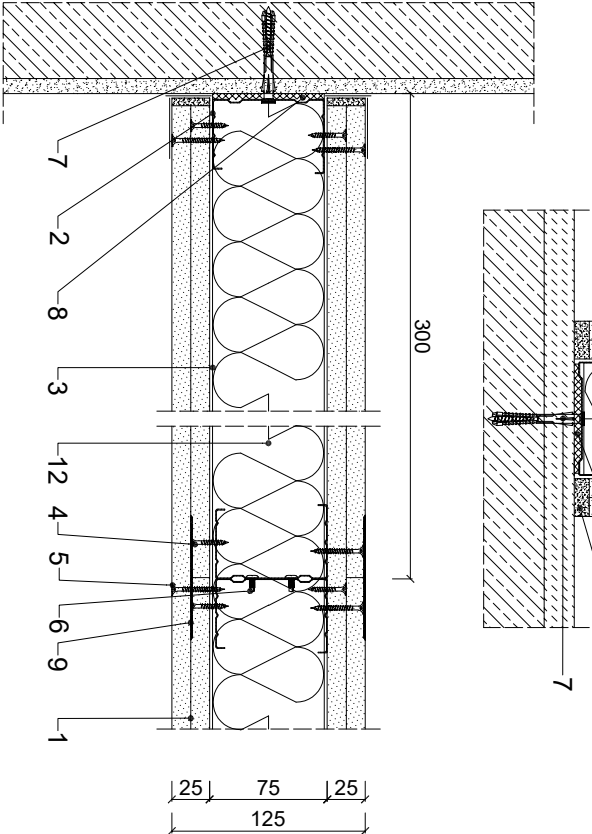



SAINT-GOBAIN



ISOVER



AWEBER



MARIS

Saint-Gobain Construction Products Polska Sp. z o.o.
Biuro RIGIPS w Warszawie
Varso Tower
ul. Chmielna 69, 28 piętro
00-801 Warszawa
Biuro Doradztwa Technicznego: 800 163 121
E-mail: doradcy.techniczny@saint-gobain.com
www.rigips.pl

Objekt:			
Lokalizacja:			
Tytuł rysunku:	Ściana działkowa RIGIPS 3.40.055		
	Klasa odporności ogniowej EI(REI) 30, 60, 90 lub 120		
Data:	Skala:	Nr detalu:	Opracował:
	1:5	3.40.055	