


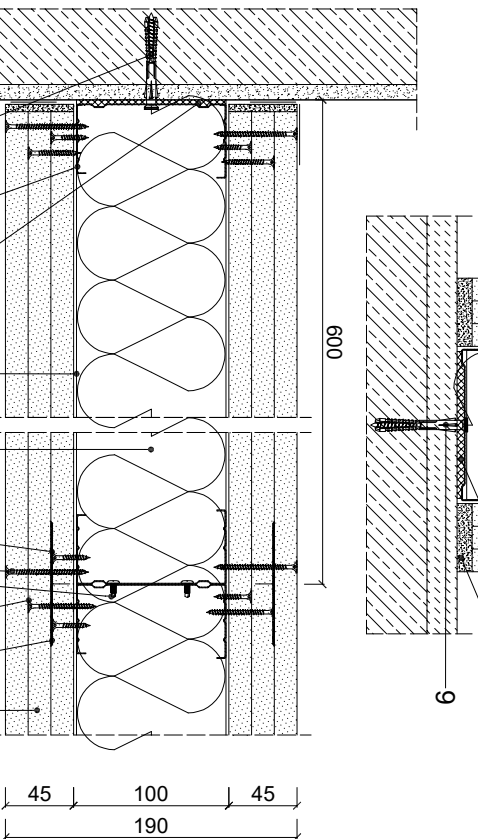

KLASA ODPORNOŚCI OŚNOWNEJ (EN ¹)	GRUBOŚĆ		MASA	Maksymalna wysokość ²⁾		ROZWIĄZANIE POŁĄCZENIA SCIĄN ZE STROPEM/DACHEM	PŁYTY GROSOWOKARTONOWE (RIGIPS PRO (4PRO) ³⁾)	RODZAJ PROFILI RIGIPS	WYPEŁNIENIE WETNA MINERALNA
	G	M	H	H					
EI 120 ₁₀ REI 120 ₂₀	190	88	10000	Połączenie przesuwanie (teleskopowe)- dobór według wytycznych		Fre+ hp DF Fre+ HydrD typ DF-H2 gr. 3x15 mm	2xGW/UW 100 Gyserra®/Ultrastill®	niewymagane	

A, Hydro typ H2, Fire typ F, Fire+ typ DF lub Fire+ Hydro typ DFH2.

MATERIAŁ	ZUŻYCIĘ
1 Pyła gipsowo-kartonowa RIGIPS PRO Fire+ typ DF- Fire+ Hydro typ DFH2 gr. 15 mm	6,00 m ²
2 Profil Rigips CW 100 Gypsera®/Ultrastril®	3,60 m
3 Profil Rigips UW 100 Gypsera®/Ultrastril®- połączenie dolne	0,35 m
4 Profil Rigips UW 100/80, UW 100/100, UW 100/120 lub 100/140 gr 1mm-połączenie górne	0,35 szt.
5 Wkręt Rigips TN 25 co 250 mm	9,00 szt.
6 Wkręt Rigips TN 45 co 250 mm	9,00 szt.
7 Wkręt Rigips TN 55 co 750 mm	24,00 szt.
8 Wkręt Rigips "pohetke" 3,9x11 mm co 500mm (mijankowo)	8,00 szt.
9 Stalowe kołki rozporowe min Ø6 x 40mm co max 800 mm	2,50 szt.
10 Taśma uszczelniająca piankowa Rigips szer. 95 mm	1,10 m
11 Masa szpachlowa konstrukcyjna RIGIPS- VARIO, Premium Light, Q1 Zaczyna, SUPER	1,50 kg
12 Taśma spojowa Rigips	2,80 m
13 Masa szpachlowa wykończeniowa RIGIPS- Premium Light, Promix Finish Plus, Q2-Q3 Kończy, GOTOWA Q2-Q3 Kończy lub SUPER	0,20 kg
14 Włna mineralna szklana lub skalna np. ISOVER Aku-Pyła / Akuplat + lub Polterm Uni	1,00 m ²

Opracował: