

Parametry techniczne

Parametry techniczne			Podstawowe elementy konstrukcji							
IZOLACYJNOŚĆ AKUSTYCZNA ¹	KLASA ODPOORNOSCI OGNIOWEJ EN ²	MINIMALNA GRUBOŚĆ ³ [mm]	MASA ^{****} [kg/m ²]	PŁYTY GIPSOWO-KARTONOWE RIGIPS PRO (4PRO)				MAKSYMALNY ROZSTAW PROFILU CDO LUB TRASTIL ¹ Podłużnie do długości płyty	MAKSYMALNY ROZSTAW UCHWYTÓW ¹ WYPEŁNIENIE WEŁNA MINERALNA	
				Poprzecznie do długości płyty		Podłużnie do długości płyty				
				I		I ₁				Y
bez obciążenia dodatkowego lub z obciążeniem dodatkowym klasy reakcji na ogień A1 lub A2 ≤ 15 kg/m ²										
27	E115 ¹⁾ REI15 ²⁾	42	13	Fire typ F ³⁾ gr. 1x12,5 mm	400	400	1000	niewymagane		



- 1) Klasyfikacja ognkowa LBO-406-K/13.
- 2) Klasyfikacja ognkowa LBO-406-K/13, klasa odporności ognkowej REI 15 dotyczy układu strop lub dach - okładzina sufitowa (przy działaniu ognia od spodu).
- 3) Płyta gipsowo-kartonowa RIGIPS PRO Fire typ F może zostać zastąpiona przez płytę RIGIPS PRO Fire+ typ DF, typ DFRIEH1.
- *) Wg normy DIN 4 109 (tablica 23, str. 593).
- **) EN — klasa odporności ognkowej wg PN-EN 13501-2.
- ***) Dla okładzin bez izolacji z wełny mineralnej.
- ****) Bez uwzględnienia masy izolacji z wełny mineralnej.

Zapotrzebowanie materiałowe na 1m²

MATERIAŁ	ZUŻYCIE
1 Płyta gipsowo-kartonowa RIGIPS PRO (4PRO) Fire typ F, Fire+ typ DF, Fire+	1,00 m ²
2 Hydro typ DFH2, Duraline typ DFRIEH1 gr. 12,5mm	
3 Profil Rigips CD 60 gypSerra®/Ultrastyl®	2,90 m
4 Profil Rigips UD 30 gypSerra®/Ultrastyl®	0,40 m
5 Uchwyt Rigips elastyczny do profilu CD60	2,50 szt
6 Łącznik wzdłużny Rigips do profilu CD60	0,60 szt
7 Wkręt Rigips "pchełka" 3,9x11mm	10,00 szt
8 Wkręt Rigips TN 25 co 150mm	17,00 szt
9 Stalowe elementy mocujące: koki, dyble	6,50 szt
a Masa szpachlowa konstrukcyjna RIGIPS: VARIO, Premium Light,	0,25 kg
b Q1 Zaczyna, SUPER	1,20 m
c Taśma spojnowa Rigips	
10 Masa szpachlowa wykończeniowa RIGIPS: Premium Light, ProMix Finish Plus, Q2-Q3 Kończy, GOTOWA Q2-Q3 kończy lub SUPER	0,10 kg
11 Wełna mineralna szklana lub skalna np. ISOVER Aku-płyta / Akuplat+ - w razie potrzeby	1,00 m ²
12 Taśma uszczelniająca piankowa Rigips szer. 30mm	0,40 m
13 Paroizolacja ISOVER Stropair 1104 - w razie potrzeby	1,00 m ²


Nakłady materiałowe mają charakter przybliżony i nie zawierają odpadów.
Zapotrzebowanie materiałowe obliczone dla powierzchni sufitu o wymiarach 10x10 m = 100 m².

Przekrój podłużny

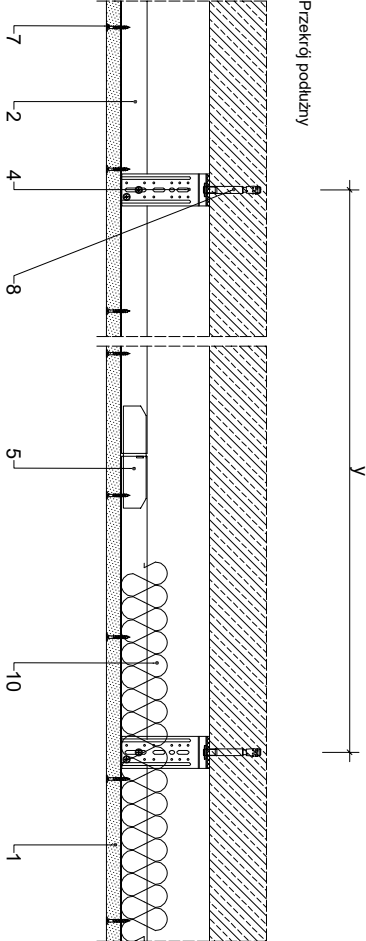

Połączenie ze ścianą

Przekrój poprzeczny

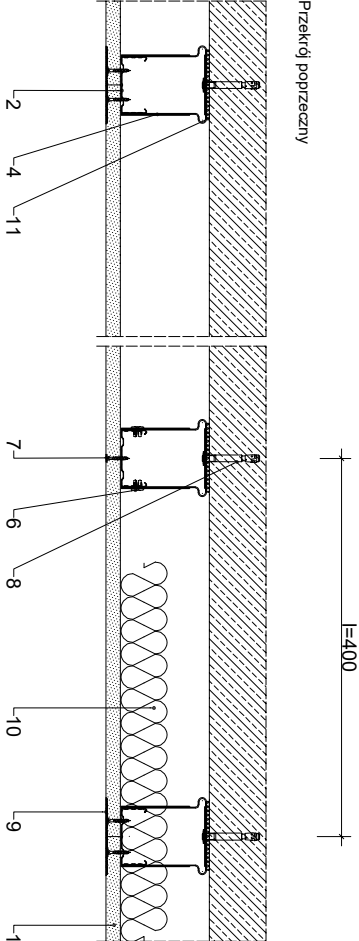



SAINT-GOBAIN



maris

Saint-Gobain Construction Products Polska Sp. z o.o.
Biuro RIGIPS w Warszawie
Varso Tower
ul. Chmielna 69, 28 piętro
00-601 Warszawa
Biuro Doradztwa Technicznego: 800 163 121
E-mail: doradcy.techniczny@saint-gobain.com
www.rigips.pl

Objekt:

Lokalizacja:

Tytuł rysunku:

Okładzina sufitowa 4.05.13
(klasa odporności ognkowej EI15)

Data:

Skala:

1:5

Nr detalu:

4.05.13

Opracował: