



PRZEKRÓJ POZIOMY

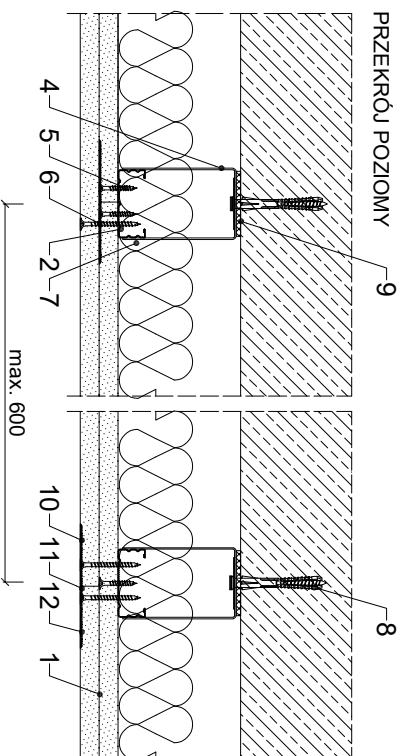

PRZEKRÓJ PIONOWY

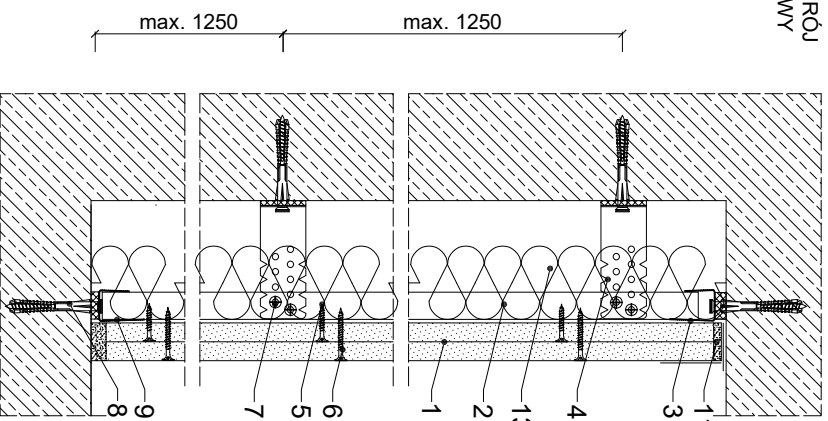

Parametry techniczne

[illegible]

Zapotrzebowanie materiałowe na 1m²

MATERIAL	ZULZUG 2 x 12,5
1 Płyta gipsowo-kartonowa RIGIPS PRO (4PRO) typ A, Hydrio typ H2 gr. 12,5mm	2,00 m ²
2 Profil RIGIPS C RIGISTIL	1,80 m
3 Profil RIGIPS U RIGISTIL	0,35 m
4 Uchwyty Rigips bezpośredni GL2 dł. 75mm lub GL9 dł. 125mm do profilu C RIGISTIL	1,50 szt
5 Wkręty RIGIPS TN 25 „	5,00 szt
6 Wkręty RIGIPS TN 35 „	12,00 szt
7 Wkręty RIGIPS "pochełka" 3,9x11mm	3,00 szt
8 Kołki rozporowe min. Ø6 max. co 1000mm	1,50 szt
9 Taśma uszczelniająca piankowa RIGIPS szer. 30mm	0,40 szt
10 Taśma spoinowa RIGIPS	1,40 m
11 Masa szpachlowa konstrukcyjna RIGIPS: VARIO, Premium Light, Q1 Zaczyna, SUPER	0,50 kg
12 Masa szpachlowa wykończeniowa RIGIPS: Premium Light, ProMix Finish Plus, Q2-Q3 Kończy, GOTOWA Q2-Q3 Kończy lub SUPER	0,10 kg
13 Wersja mineralna szklana lub skalna np. ISOVER Aku-Płyta / Akupiat + lub Polterm Uni!	1,00 m ²

1) Rozstaw węgłów dla warstw wewnętrznych co 750 mm, dla warstwy zewnętrznej co 250 mm. Należy pamiętać, że warstwy wewnętrzne mają charakter przybliżony i nie zawierają odpadów.



ISOVER **aweber** **omaris**
Systemy wentylacji Systemy wentylacji Systemy wentylacji

Saint-Gobain Construction Products Polska Sp. z o.o.
 Biuro RIGIPS w Warszawie
 Varso Tower
 ul. Chmielna 69, 28 piętro
 00-801 Warszawa
 Biuro Doradztwa Technicznego: 800 163 121
 E-mail: doradcy.techniczni@saint-gobain.com
 www.rigips.pl

Opiek:		
Lokalizacja:		
Tytuł rysunku:		
Okładzina ścienna Rigips 3.21.20 (klasa odporności ogniowej nieokreślona)		
Data:	Skala:	Nr detalu:
	1:5	3.21.20
Opracował:		