



PRZĘKROJ POZIOMY

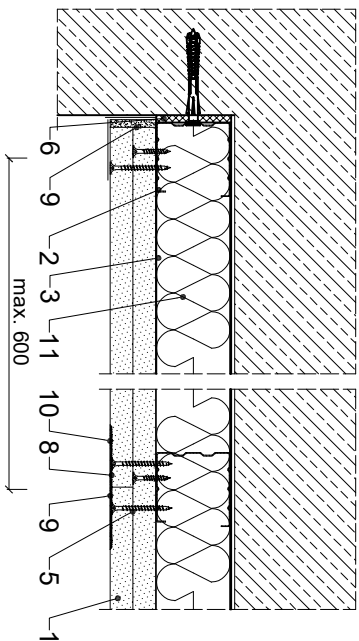

PRZĘKROJ PIONOWY

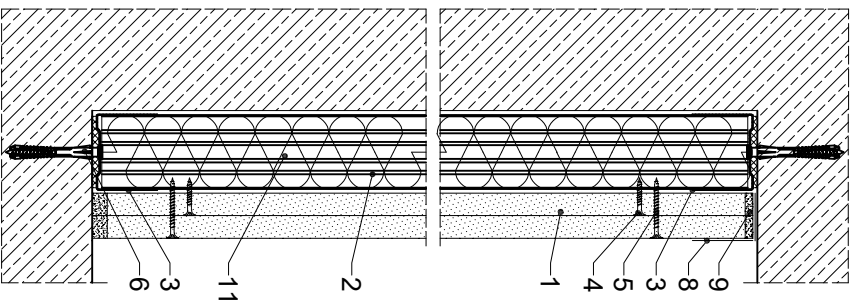

Parametry techniczne

Projekt (zobacz rozdział 1)	KLASA ODPORNOŚCI OGNIOWEJ (EN)	MAKSYMALNA WYSOKOŚĆ	GRUBOŚĆ ZABUDOWY	MAŚA ZABUDOWY (kg/m²)	PŁYTY GIPSOWO-KARTONOWE RIGIPS PRO (PROFOL)	RODZAJ PROFILU RIGIPS	WYPEŁNIENIE WIELMA MINERALNA
ARW		H	G	M			
[dB]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg/m²]			
E160 ¹⁾	4000	80	105	32		CW/LUW 50	ISOVER Adu-75/4
RE160 ²⁾	4500	105	130	32	gr. 2x15 mm flaw. 1% Df	CW/LUW 100	Akustel - Polster Lite gr. 50 mm
12	5500 ³⁾						

[illegible]

Zapotrzebowanie materiałowe na 1m²

MATERIAŁ	ZŁĄCZCE	2 x 15
1 Płyta gipsowo-kartonowa RIGIPS PRO Fire+ typ DF lub Fire+ Hydro typ DFH2 gr. 15mm	2,00	m ²
2 Profil RIGIPS CW 50 / CW 75 / CW 100 GypsSerra®/Ultrastil®	1,80	m
3 Profil RIGIPS UW 50 / UW 75 / UW 100 GypsSerra®/Ultrastil®	0,35	m
4 Wkręt RIGIPS TN 25 „	5,00	szt.
5 Wkręt RIGIPS TN 45 „	12,00	szt.
6 Kółko rozporowe min. ø6 max. co 1000mm	1,90	szt.
7 Taśma uszczelniająca piankowa RIGIPS szer. 50/70/95 mm	0,40	szt.
8 Taśma spojowa RIGIPS	1,40	szt.
9 Masa szpachlowa konstrukcyjna RIGIPS: VARIO, Premium Light, Q1 Zaczyna, SUPER	0,50	kg
10 Masa szpachlowa wykończeniowa RIGIPS: Premium Light, ProMix Finish Plus, Q2-Q3 Kieńczy, GOTOWA Q2-Q3 Kieńczy lub SUPER	0,10	kg
11 Wetna mineralna szkłana lub skalna np. ISOVER Aku-Płyta / Akuplat + lub Polterm Uni	1,00	m ²

1) Rozstaw wkrętów dla warstw wewnętrznych co 750 mm, dla warstwy zewnętrznej co 250 mm. Nakładki materiałowe mają charakter przybliżony i nie zawierają odpadów



Saint-Gobain Construction Products Polska Sp. z o.o.
 Biuro RIGIPS w Warszawie
 Varsó Tower
 ul. Chmielna 69, 2nd piętro
 00-801 Warszawa
 Biuro Doradztwa Technicznego: 800 163 121
 E-mail: doradcy.techniczni@saint-gobain.pl
 www.rigips.pl

Objekt:			
Lokalizacja:			
Tytuł rysunku:			
Okładzina ścienna Rigips 3.22.00 (klasa odporności ogniwowej EI60)			
Dane:	Skala:	Nr detalu:	Opracował:
	1:5	3.22.00	