



PRZESKÓJ POZIOMY

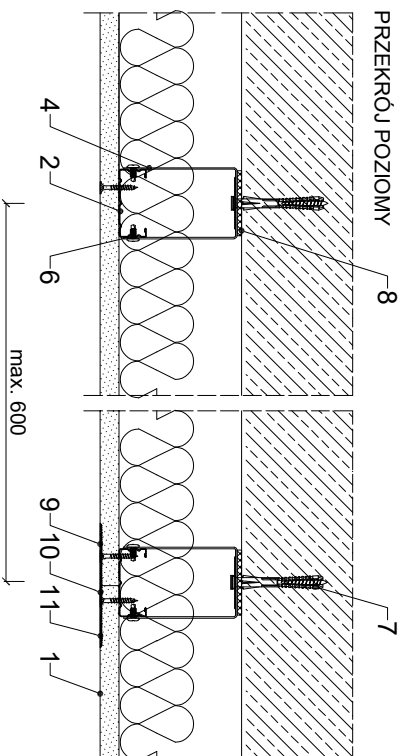

PRZEKRÓJ PIONOWY

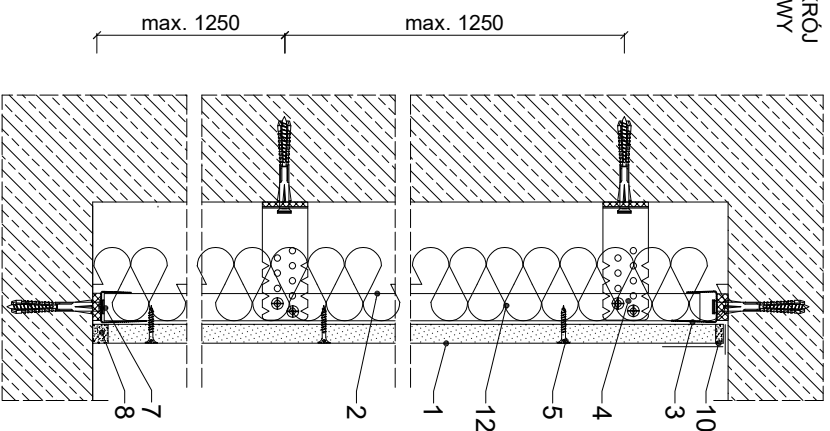

Parametry techniczne

[illegible]

Zapotrzebowanie materiałowe na 1m²

MATERIAŁ	ZŁŻYCIE
1	1 x 12,5
Pyła gipsowo-kartonowa RIGIPS PRO (4PRO) typ A, Hydro typ H2, Fire typ F, Fire+ typ DF lub Fire+ Hydro typ DF-H2 gr. 1 x 12,5mm	1,00 m ²
2	1,80 m
Profil RIGIPS C RIGISTIL	0,35 m
3	1,50 szt
Uchwyty Rigips bezpośredni GL2 dł. 75mm lub GL9 dł. 125mm do profilu C RIGISTIL	12,00 szt
4	3,00 szt
Wkręt RIGIPS "pchełka" 3,9x11mm	1,90 szt
5	0,40 szt
Wkręt RIGIPS "pchełka" 3,9x11mm	1,40 m
6	0,25 kg
Kotki rozporowe min. Ø6 max. co 1000mm	0,10 kg
7	
Taśma uszczelniająca piankowa RIGIPS szer. 30mm	
8	
Taśma spojowa RIGIPS	
9	
Masa szpachlowa konstrukcyjna RIGIPS: VARIO, Premium Light,	
10	
Q1 Zaczyna, SUPER	
11	
Masa szpachlowa wykończeniowa RIGIPS: Premium Light, Proflix Finish Plus, Q2-Q3 Kończy, GOTOŁWA Q2-Q3 Kończy lub SUPER	
12	
Wetna mineralna szkaina lub skalna np. ISOVER Aku-Pyła / Acuplat + lub Polterm Uni	1,00 m ²

1) Rozstaw wkrętów dla warstw wewnętrznych co 750 mm, dla warstwy zewnętrznej co 250 mm. Nakłady materiałowe mają charakter przybliżony i nie zawierają odpadów



Saint-Gobain Construction Products Polska Sp. z o.o.
Biuro RIGIPS w Warszawie
Varso Tower
ul. Chmielna 69, 28 piętro
00-801 Warszawa
Biuro Doradztwa Technicznego: 800 163 121
E-mail: doradcy.techniczny@saingobain.com
www.rigips.pl

Obiekt:			
Lokalizacja:			
Tytuł rysunku:			
Okładzina ścienna Rigips 3.21.20 (klasa odporności ogniwowej nieokreślona)			
Data:	Skala:	Nr detalu:	Opracował:
	1:5	3.21.20	