

Parametry techniczne


Parametry techniczne				Podstawowe elementy konstrukcji					
IZOLACYJNOŚĆ AKUSTYCZNA IGNONEU	KLASA ODPORNOŚCI GRUBOŚĆ	MINIMALNA MASA ¹⁾	PLITY CEMENTOWO-WIDKOWE RIGIPS	MASYŃKALNY ROZSTAW PROFILU CDB6		MASYŃKALNY ROZSTAW WIESZAKÓW		WYPEŁNIENIE WEŁNA MINERALNA ^{2,3)}	
R _w	EN ¹⁾	[mm]	[kg/m ²]	Poprzącznik	I ₁	I ₂	Główne	x	WEŁNA MINERALNA ^{2,3)}
[dB]							y		
bez obciążenia dodatkowego lub z obciążeniem dodatkowym klasy reakcji na ogień A1 lub A2 < 16 g/m ²									
- ¹⁾	nieokreślona	240	19	AQUAROC gr. 1x12,5mm	400	400	1000	750	niewymagana

1) Mediana ocen z ocenami izolacyjności akustycznej kalkulowanym ACCOUS STFF
2) EN — klasa odporności ogniowej wg PN-EN 13501-2; w przegrodzeniu
3) Bez uwzględniania masy izolacji z wełny mineralnej
4) Wygabienie wełny mineralnej wymagane w przypadku wynogów akustycznych

Zapotrzbowanie materiałowe na 1m²

MATERIAŁ		ZUŻYCIE
1	Plyta cementowo-włóknowa RIGIPS AQUAROC gr. 1x12,5 mm	1,00 m ²
2	Profil Rigips CD 60 GypSerra®/Ultrastil® HYDROPROFIL C4 lub C5	3,70 m
3	Profil Rigips UD 30 GypSerra®/Ultrastil® HYDROPROFIL C4 lub C5	0,40 m
4	Wieszak obrotowy Rigips noniuszowy HYDROPROFIL C4 lub C5	1,50 szt
5	Część górna wieszaka noniuszowego HYDROPROFIL C4 lub C5	1,50 szt
6	Łącznik krzyżowy Rigips HYDROPROFIL do profilu CD 60 C4 lub C5	2,90 szt
7	Łącznik wzdłużny Rigips HYDROPROFIL do profilu CD 60 C4 lub C5	0,60 szt
8	Wkręt Rigips AQUAROC INTERIOR HB 3,5x25 mm co 150 mm	17,10 szt
9	Stalowe elementy mocujące: koki, dyble	1,90 szt
10	a) Klej do spoin RIGIPS AQUAROC	35,00 ml
	b) Taśma spoinowa Fibra Tape Cement	1,20 m
	c) Masa szpachlowa AQUAROC INTERIOR FINISH ¹⁾	1,00 kg
11	Wełna mineralna szklana lub skalna np. ISOVER Aku-płyna / Akuplat+ - w razie potrzeby	1,00 m ²
12	Klamra zabezpieczająca HYDROPROFIL C5 do wieszaków noniuszowych	2,90 szt
13	Taśma uszczelniająca plankowa Rigips szer. 30 mm	0,40 m

1) Szpachlowanie ciepłowodochłowne RIGIPS AQUAROCTM.
Należy materiałowe mają charakter przybliżony i nie zawierają odpowiad. Materiały obliczone dla powierzchni sufitu o wymiarach 10 x 10 m = 100 m.
Uwaga: Do mocowania do konstrukcji budynków i uchwytów oraz profili przysięsmych powinny być stosowane stalowe łączniki mechaniczne określone w dokumentacji technicznej opracowanej dla danego obiektu.

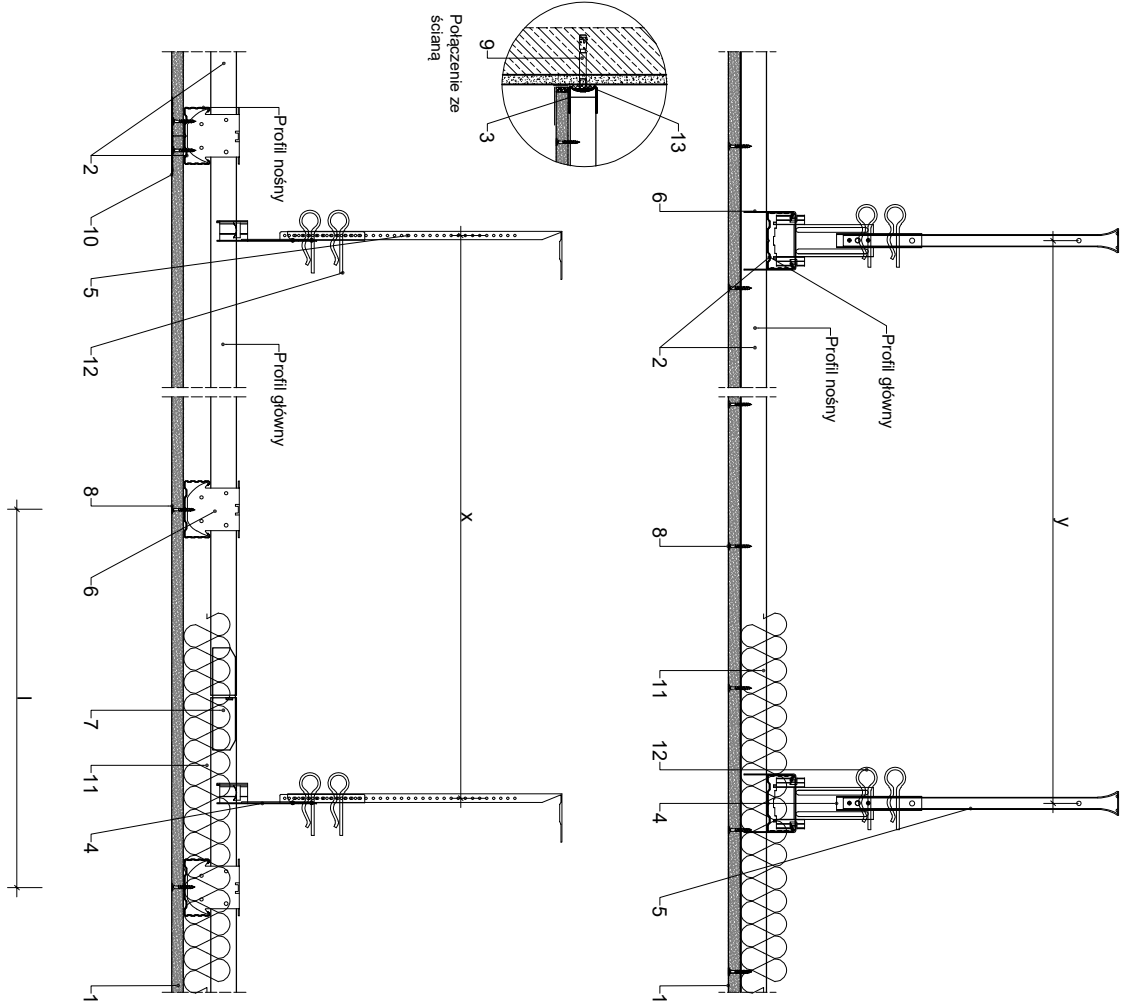



SAINT-GOBAIN



ISOVER



A WEBER



MARIS

Saint-Gobain Construction Products Polska Sp. z o.o.
Buro RIGIPS w Warszawie
Varso Tower
ul. Chmielna 69, 28 piętro
00-801 Warszawa
Buro Doradztwa Technicznego: 800 163 121
E-mail: doradcy.techniczny@saint-gobain.com
www.rigips.pl

Objekt:			
Lokalizacja:			
Tytuł rysunku:	Sufit podwieszany Rigips 4.37.11 Aquaroc		
Data:	Skala:	Nr detalu:	Opracował:
	1:8	3.37.11	