

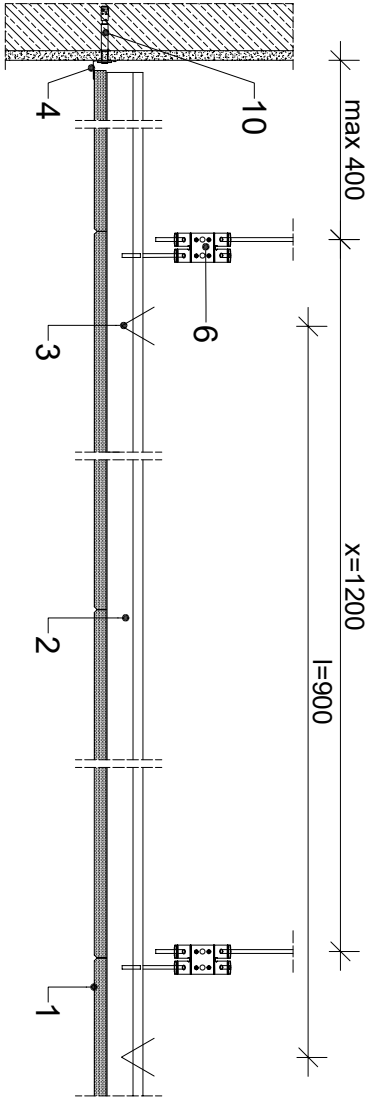


Przekrój poprzeczny



Przekrój podłużny

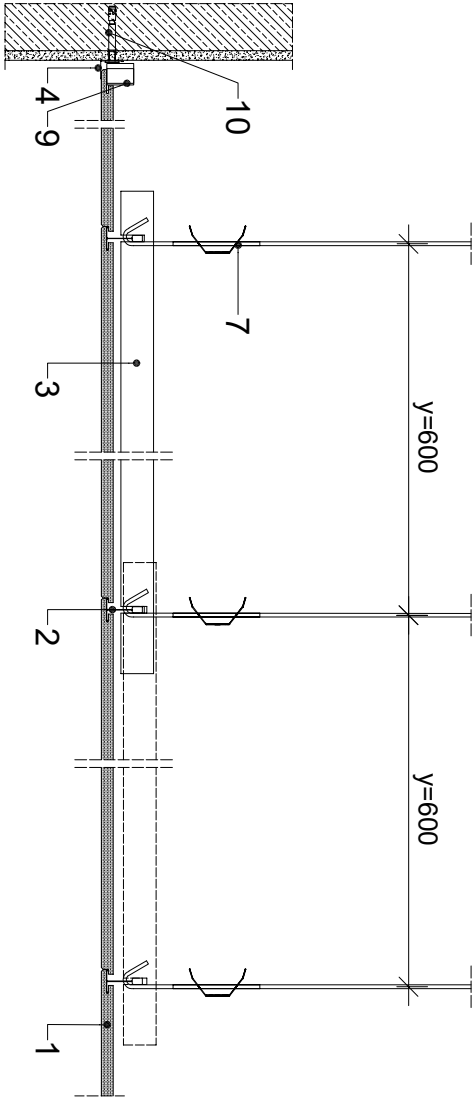

krawędź typu D2

Parametry techniczne

Parametry techniczne			Podstawowe elementy konstrukcji				
GRUBOŚĆ ZABUDOWY	MASA ZABUDOWY ¹⁾	OPORNOŚĆ PŁYT NA WILGOĆ	WYPEŁNIENIE PŁYTAMI SUFITOWYMI RIGIPS	MAKSYMALNY ROZSTAW KONSTRUKCJI Z PROFILI RIGIPS		MASEY, MAXYNY, ROZSTAW WIE-SZAKÓW	WYPEŁNIENIE WIELNA MINERALNA
				Profilę dystansowe	Profilę główne l=3600 mm		
G	M	W	%	l [mm]		x	
[mm]							
≥150	10	70		900	600	1200	niewymagane
GYPTONE z krawędzią D2 gr. 12,5 mm, konstr. T-24							

¹⁾ Bez uwzględnienia masy izolacji z wełny.

Nazwa wzoru	BASE 31	LINE 4	POINT 11	POINT 12	QUATRO 20	QUATRO 22	QUATRO 50	QUATRO 70	SIXTO 60
Wzory									
Izolacyjność akustyczna D _{n,w} ²⁾	39	39	39	39	39	39	39	39	39
Współczynnik pochłaniania dźwięku α _w ³⁾	0,05	0,65	0,65	0,40	0,65	0,45	0,65	0,65	0,70
% perforacji	0,0	16,3	12,0	5,0	16,3	8,1	16,3	11,0	17,0

¹⁾ Dla sufitu podwieszanego w odległości 200 mm od stropu.

²⁾ Dla sufitu podwieszanego z 50% wypełnieniem wełną w odległości 200 mm od stropu.

³⁾ Dla sufitu podwieszanego z 100% wypełnieniem wełną w odległości 200 mm od stropu.

Zapotrzebowanie materiałowe na 1m²

Materiał	Zużycie	
	Zużycie elementów z elementem rozprężnym	Zużycie elementów z elementem rozprężnym
1 Pyła sufitowa RIGIPS GYPTONE D2 600x600x12,5 mm	1,00	1,00 m ²
2 Profil nośny RIGIPS T-24, l=3600 mm	1,70	1,70 m
3 Profil dystansowy do krawędzi D	1,10	1,10 m
4 Profil przysięceny RIGIPS QUICK-L OCK kątowny lub schodkowy ¹⁾	0,70	0,70 m
5 Wieszak z elementem rozprężnym RIGIPS l=110 mm lub noniuszem	0,80	- szł.
6 Pręt wieszakowy z oczkiem RIGIPS lub część górna wieszaka noniuszowego	0,80	0,80 szł.
8 Pręt wieszakowy z hakem RIGIPS	-	0,80 szł.
9 Sprężyny przysięcenne	2,00	2,00 szł.
10 Stalowe elementy mocujące: kołki, dyble	1,80	1,80 szł.
11 Klamra zabezpieczająca do wieszaków noniuszowych	1,70	1,70 szł.
12 Wełna mineralna szklana lub skalna np. ISOVER Akupłyta / Akupiat+ - w razie potrzeby	1,00	1,00 m ²


¹⁾ Wielkość uśredniona, rzeczywiście zużycie stanowi dowód pomiarzeniowy.

Nakłady materiałowe mają charakter przybliżony i nie zawierają opłat.

Uwaga: Do mocowania do konstrukcji budynku wieszaków i uchwytów oraz profili przysięcanych powinny być stosowane stalowe łączniki mechaniczne określone w dokumentacji technicznej opracowanej dla danego obiektu.



SAINT-GOBAIN



Saint-Gobain Construction Products Polska Sp. z o.o.

Biurowisko RIGIPS w Warszawie

Varso Tower

ul. Chmielna 69, 28 piętro

00-801 Warszawa

Biurowisko Doradztwa Technicznego: 800 163 121

E-mail: doradcy.techniczny@saint-gobain.com

Tytuł rysunku:

Sufit podwieszany kasetonowy
Rigips 4.07.51

Lokalizacja:

Data:

Skala: 1:8
Nr detalu: 4.07.51

Opracował: