



y - wg systemu
sufitu podwieszanego

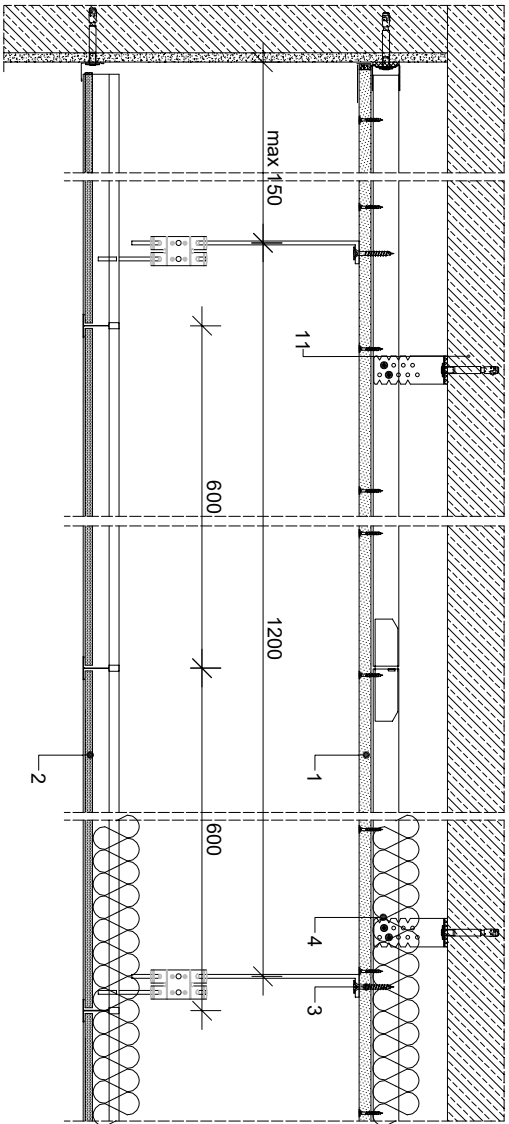

Przekrój poprzeczny

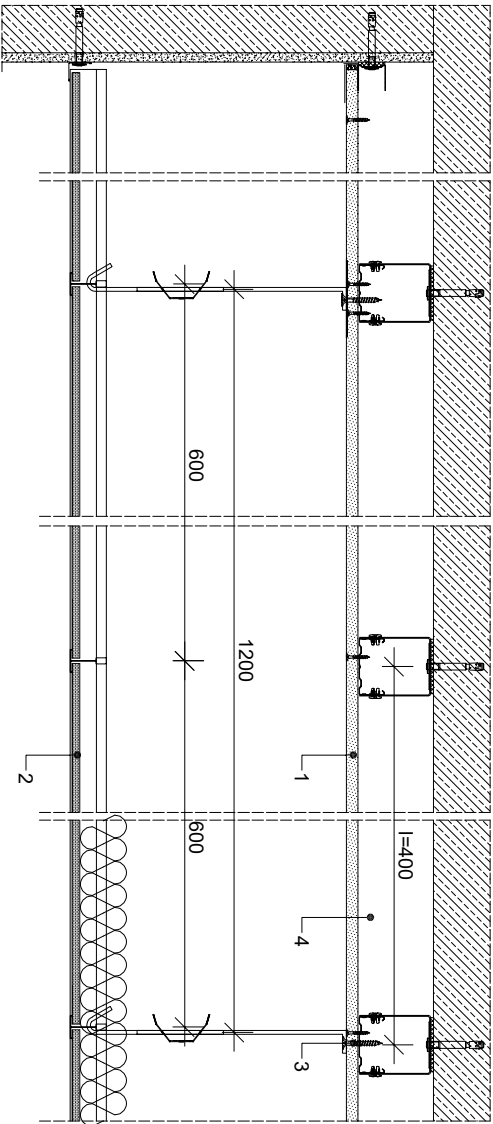

Parametry techniczne											
KOMBINACJE SYSTEMÓW	IZOLACYJNOŚĆ AKUSTYCZNA ¹⁾		WISZĄCZKA POCHŁANIANIA DŹWIĘKOWA ²⁾	KLASA ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EN ³⁾	MINIMALNA GRUBOŚĆ ZABUDOWY		MINIMALNA MASA ZABUDOWY		PODZIAŁOWE OROZAKIENIE KLASY REAKCJI NA OGIEŃ A1 LUB A2	ROZMIAR OŚRODKÓW MOCUJĄCYCH SUFIT DO SUFITU	ROZSTAW KONSTRUKCYJNY
	R _w	R _{Ai}			G	M					
							[mm]	[kg/m ²]			
4.05.13 + 4.07.50	-	-	do 0,85	EI15 ²⁾ REI15 ³⁾	192	23	5,0	min Ø 5,5x25 mm	z systemem RIGIPS		
4.05.13 + 4.07.70	-	-	do 0,15	EI15 ²⁾ REI15 ³⁾	192	20,5	7,5	min Ø 5,5x25 mm	z systemem RIGIPS		
4.05.15 + 4.07.50	49 ¹⁾	47 ¹⁾	do 0,85	EI30 ⁴⁾ REI30 ⁵⁾	205	33	6,0	min Ø 5,5x35 mm	z systemem RIGIPS		
4.05.15 + 4.07.70	-	-	do 0,15	EI30 ⁴⁾ REI30 ⁵⁾	205	30,5	8,5	min Ø 5,5x35 mm	z systemem RIGIPS		
4.05.17(19) + 4.07.50	49 ¹⁾	47 ¹⁾	do 0,85	EI60 ⁶⁾ REI60 ⁵⁾	210	37	6,0	min Ø 5,5x50 mm	z systemem RIGIPS		
4.05.17(19) + 4.07.70	-	-	do 0,15	EI60 ⁶⁾ REI60 ⁵⁾	210	34,5	8,5	min Ø 5,5x50 mm	z systemem RIGIPS		
4.05.27 + 4.07.50	49 ¹⁾	47 ¹⁾	do 0,85	EI120 ⁹⁾ REI120 ¹⁰⁾	235	58	brak	min Ø 6,3x75 mm	z systemem RIGIPS		
4.05.27 + 4.07.70	-	-	do 0,15	EI120 ⁹⁾ REI120 ¹⁰⁾	235	55,5	2,5	min Ø 6,3x75 mm	z systemem RIGIPS		

- 1) Ocena techniczna ITB 07.05.12/BSNA.
- 2) Kształtacja ogniw LBO-400-K13. Klasa odporności ogniowej REI 15 dotyczy układu strop lub dach – sufit podwieszany (przy działaniu ognia od spodu).
- 3) Kształtacja ogniw LBO-400-K13. Klasa odporności ogniowej REI 30 dotyczy układu strop lub dach – sufit podwieszany (przy działaniu ognia od spodu) dla systemu 4.10.15. Klasa odporności ogniowej ITB 07.05.12/BSNA.
- 4) Kształtacja ogniw ITB 07.05.12/BSNA. Klasa odporności ogniowej REI 30 dotyczy układu strop lub dach – sufit podwieszany (przy działaniu ognia od spodu) dla systemu 4.10.15.
- 5) Kształtacja ogniw ITB 07.05.12/BSNA. Klasa odporności ogniowej REI 30 dotyczy układu strop lub dach – sufit podwieszany (przy działaniu ognia od spodu) dla systemu 4.10.15.
- 6) Kształtacja ogniw ITB 07.05.12/BSNA. Klasa odporności ogniowej REI 60 dotyczy układu strop lub dach – sufit podwieszany (przy działaniu ognia od spodu) dla systemu 4.10.17.
- 7) Kształtacja ogniw ITB 07.05.12/BSNA. Klasa odporności ogniowej REI 60 dotyczy układu strop lub dach – sufit podwieszany (przy działaniu ognia od spodu) dla systemu 4.10.17.
- 8) Kształtacja ogniw ITB 07.05.12/BSNA. Klasa odporności ogniowej REI 120 dotyczy układu strop lub dach – sufit podwieszany (przy działaniu ognia od spodu).
- 9) Kształtacja ogniw LBO-400-K13. Klasa odporności ogniowej REI 120 dotyczy układu strop lub dach – sufit podwieszany (przy działaniu ognia od spodu).
- 10) Kształtacja ogniw LBO-400-K13. Klasa odporności ogniowej REI 120 dotyczy układu strop lub dach – sufit podwieszany (przy działaniu ognia od spodu).
- 11) Dla wypełnienia wełna mineralna mm gr. 100 mm uniemożliwiająca na skłócenie dźwięku.
- 12) Dla wypełnienia wełna mineralna mm gr. 100 mm uniemożliwiająca na skłócenie dźwięku.
- 13) EN – klasa odporności ogniowej PN EN 13501-2.

Zapotrzebowanie materiałowe na 1m²

MATERIAŁ	ZUŻYTKI
1 Okładzina sufitowa ognioochronna RIGIPS systemu 4.05.13, 4.05.15, 4.05.17, 4.05.19 lub 4.05.27 (szczegółowe zużycie wg karty wybranego systemu)	1,00 m ²
2 Sufit podwieszany kasetonowy dźwiękochłonny RIGIPS systemu 4.07.50 lub 4.07.70 (szczegółowe zużycie wg karty wybranego systemu)	1,00 m ²
3 Wkręt mocujący sufit do sufitu min Ø 5,5 mm	zgodnie z ilością wieszaków w suficie dźwiękochłonnym
4 Wełna mineralna szklana lub skalna np. ISOVER Aku-pyta / Akuplat+ - w razie potrzeby	1,00 m ²

Niekiedy materiałowe mają charakter przybliżony, nie zawierają odpadów.

rigips
SAINT-GOBAIN

isover **aweber** **maris**
SAINT-GOBAIN

Saint-Gobain Construction Products Polska Sp. z o.o.
Biuro RIGIPS w Warszawie
Varso Tower
ul. Chmielna 69, 28 piętro
00-801 Warszawa
Biuro Doradztwa Technicznego: 800 163 121
E-mail: doradcy.techniczny@saint-gobain.com
www.rigips.pl

Objekt:

Lokalizacja:

Tytuł rysunku:

Okładzina sufitowa + sufit dźwiękochłonny
Rigips 4.15.80

Data:

Skala:

1:8

Nr detalu:

4.15.80

Opracował: