
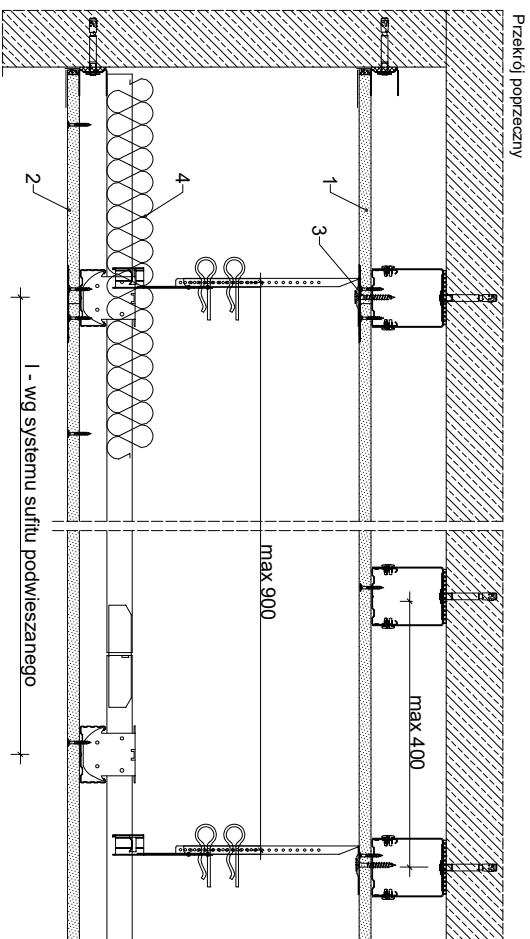


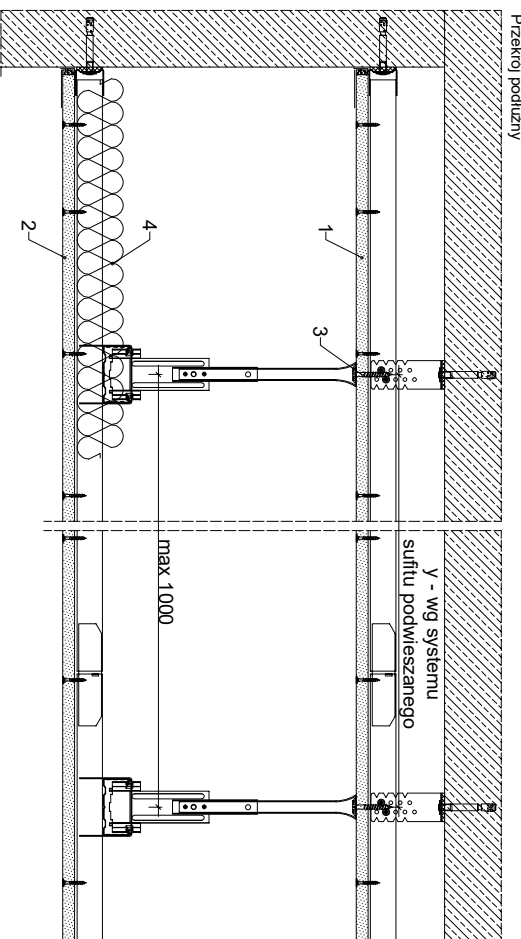

Parametry techniczne										ROZSTAW KONSTRUKCJI	
KOMBINACJE SYSTEMOW	IZOLACYJNOŚĆ AKUSTYCZNA ¹		WSKAZNIK POCHŁANIANIA DŹWIEKOW ²	KLASA ODPORNOŚCI GRUBOŚĆ ZABUDOWY EN ³	MINIMALNA GRUBOŚĆ ZABUDOWY	MINIMALNA MASA ZABUDOWY	DODATKOWE OBGIĄŻENIE KLASY REAKCJI NA OGIEŃ A1 LUB A2		RODZAJE WKRĘTÓW MOCUJĄCYCH SUFIT DO SUFTU		
	R _W	R _{A1}					G	M			LUB A2
4.05.13 + 4.07.20	-	-	do 0,70	E115 ²⁾ RE115 ³⁾	272	25	3.0	min Ø 5,5x25 mm	zgodnie z systemem RiGIPS		
4.05.13 + 4.07.21	-	-	do 0,90	E115 ²⁾ RE115 ³⁾	272	27	1.0	min Ø 5,5x25 mm	zgodnie z systemem RiGIPS		
4.05.15 + 4.07.20	-	-	do 0,70	E130 ⁴⁾ RE130 ⁵⁾	285	35	4.0	min Ø 5,5x35 mm	zgodnie z systemem RiGIPS		
4.05.15 + 4.07.21	49 ¹⁾	47 ¹⁾	do 0,90	E130 ⁴⁾ RE130 ⁵⁾	285	37	2.0	min Ø 5,5x35 mm	zgodnie z systemem RiGIPS		
4.05.17(19) + 4.07.20	-	-	do 0,70	E160 ⁶⁾⁷⁾ RE160 ⁵⁾⁸⁾	290	39	4.0	min Ø 5,5x50 mm	zgodnie z systemem RiGIPS		
4.05.17(19) + 4.07.21	49 ¹⁾	47 ¹⁾	do 0,90	E160 ⁶⁾⁷⁾ RE160 ⁵⁾⁸⁾	290	41	2.0	min Ø 5,5x50 mm	zgodnie z systemem RiGIPS		

- 1) Ocena mechaniczna ITB 778/12/R89NA.
- 2) Klasyfikacja ogniw LEO-408-K13.
- 3) Klasyfikacja ogniw LEO-408-K13.
- 4) Klasyfikacja ogniw ITB 778-528-K13, 1/A068BW.
- 5) Klasyfikacja ogniw ITB 778-528-K13, 1/A068BW.
- 6) Klasyfikacja ogniw ITB 778/12/R120* dla systemu 4, 10, 15.
- 7) Klasyfikacja ogniw ITB 778/12/R120* dla systemu 4, 10, 17.
- 8) Klasyfikacja ogniw ITB 778-528-K13, 2/A068BW dla systemu 4, 10, 19.
- 9) Klasyfikacja ogniw ITB 778/12/R120* dla systemu 4, 10, 17.
- 10) Klasyfikacja ogniw ITB 778/12/R120* dla systemu 4, 10, 17.
- 11) W zależności od przekroju. Dokładne dane w tabeli systemów sułtowskiej perforacji.
- 12) EN – klasa odporności ogniw wg PN-EN 13501-2.

Zapotrzebowanie materiałowe na 1m²

MATERIAŁ	ZUŻYCIĘ
1 Okładzina sufitowa ogniochronna RIGIPS systemu 4.05.17, 4.05.19, 4.05.17 lub 4.05.19 (szczegółowe zużycie wg karty wybranego systemu)	1,00 m ²
2 Sufitu podwieszany monolityczny dźwiękochłonny RIGIPS systemu 4.07.20 lub 4.07.21 (szczegółowe zużycie wg karty wybranego systemu)	1,00 m ²
3 Wkół mocujący sufitu do sufitu min Ø 5,5 mm	zgodnie z listą wyliczeń w sufitie dźwiękochłonnym
4 Włna mineralna szklana lub skalna np. ISOVER Aku-Płyta / Akuplat+ - w razie potrzeby	1,00 m ²

Nakłady materiałowe mają charakter przybliżony i nie zawierają odpadów



rigips

SAINT-GOBAIN



isover

SAINT-GOBAIN



aweber

SAINT-GOBAIN



gipsmax

SAINT-GOBAIN

SAINT-GOBAIN Construction Products Polska Sp. z o.o.

BiuRO RiGIPS w Warszawie

Varso Tower

ul. Chmielna 69, 28 piętro

00-801 Warszawa

BiuRO Doradztwa Technicznego: 800 163 121

E-mail: doradcy.techniczn@saInt-gobain.com

www.rigips.pl

Obiekt:

Lokalizacja:

Tytuł rysunku:

Okładzina sufitowa + sufit dźwiękochłonny

Rigips 4.15.60

Data:

Skala:

Nr detalu:

Opracował: