
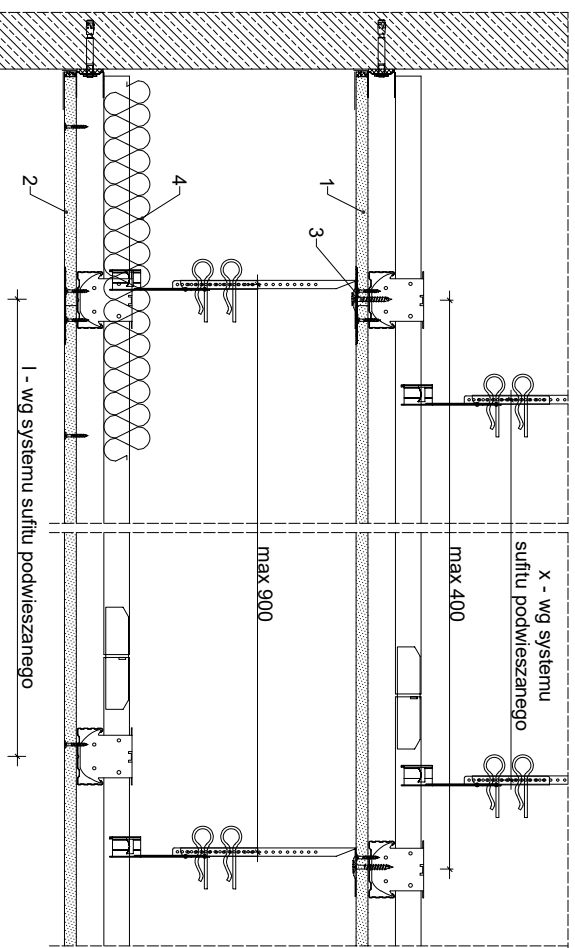


Figure 1 consists of two diagrams, (a) and (b), illustrating the construction of a function f . Both diagrams show a horizontal line segment representing the domain D . In (a), a point x is marked on the domain, and a shaded region D' is shown to the left of x . A function f is defined on D , with a value $f(x)$ indicated at x . In (b), the shaded region D' is shown to the right of x , and the function f is defined on D with a value $f(x)$ indicated at x .

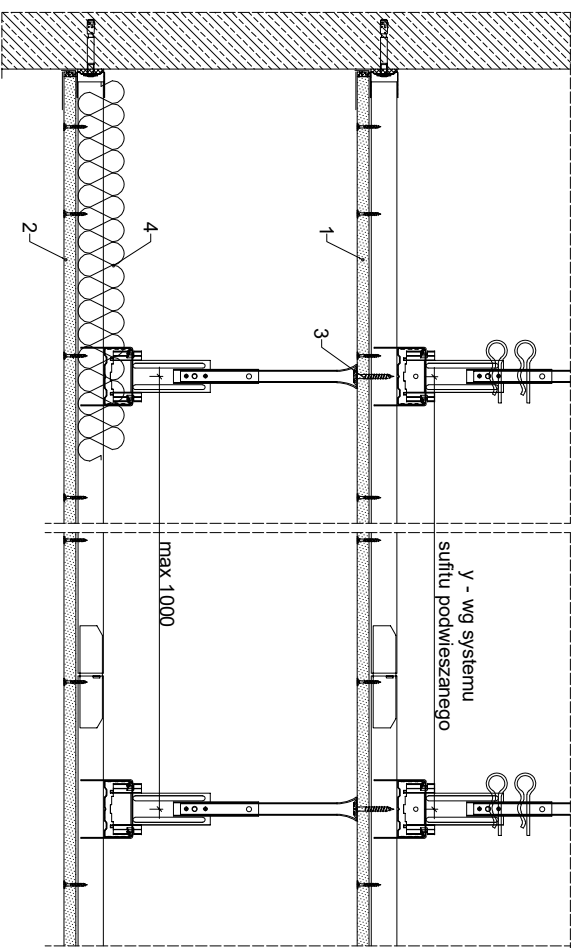

Parametry techniczne												
KODOWNICE SYSTEMOW	IZOLACYJNOŚĆ AKUSTYCZNA ¹⁾	WSKAZNIK POCHŁANIANIA DŹWIĘKOW ²⁾		KLASA ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EN ³⁾	MINIMALNA GRUBOŚĆ ZABUDOWY	MINIMALNA MASA ZABUDOWY	DODATKOWE OPRĄŻENIE KLASY REAKCJI NA OGIEŃ A1 LUB A2		RODZAJE WYKREŚLÓW MOCUJĄCYCH SUFITU DO SUFITU	ROZSTAW/ KONSTRUKCJA		
		R _W	R _{A1}				α _w	G			M	[kgm ²]
4.10.13 + 4.07.20	-	-	do 0,70	EI15 ²⁾ REI15 ³⁾	460	27	3,0	min Ø 5,5x25 mm	zgodnie z systemem RIGIPS			
4.10.13 + 4.07.21	-	-	do 0,90	EI15 ²⁾ REI15 ³⁾	460	29	1,0	min Ø 5,5x25 mm	zgodnie z systemem RIGIPS			
4.10.15 + 4.07.20	-	-	do 0,70	EI30 ⁴⁾ REI30 ⁵⁾	470	37	4,0	min Ø 5,5x35 mm	zgodnie z systemem RIGIPS			
4.10.15 + 4.07.21	49 ¹⁾	47 ¹⁾	do 0,90	EI30 ⁴⁾ REI30 ⁵⁾	470	39	2,0	min Ø 5,5x35 mm	zgodnie z systemem RIGIPS			
4.10.17(19) + 4.07.20	-	-	do 0,70	EI60 ⁶⁾⁷⁾ REI60 ⁵⁾⁸⁾	475	41	4,0	min Ø 5,5x50 mm	zgodnie z systemem RIGIPS			
4.10.17(19) + 4.07.21	49 ¹⁾	47 ¹⁾	do 0,90	EI60 ⁶⁾⁷⁾ REI60 ⁵⁾⁸⁾	475	43	2,0	min Ø 5,5x50 mm	zgodnie z systemem RIGIPS			

- 1) Ocena techniczna ITB 0785/I7/R89NA.
- 2) Kształtująca ogrowta LBO-40K-13.
- 3) Kształtująca ogrowta LBO-40K-13.
- 4) Kształtująca ogrowta ITB Wp-526 / 3, ZA/O6/BW
- 5) Kształtująca ogrowta ITB Wp-526 / 3, ZA/O6/BW dla systemu 4, 10 i 15, klasa odporności ogrowty REI do 150 minut.
- 6) Kształtująca ogrowta ITB 0785/I7/R102np dla systemu 4, 10 i 17.
- 7) Kształtująca ogrowta ITB Wp-526 / 3, ZA/O6/BW dla systemu 4, 10 i 18.
- 8) Kształtująca ogrowta ITB 0785/I7/R102np REI do 150 min.
- 9) Wyłączenie wentylacji mechanicznej gr. II od umieszczenia na sułach dachowych.
- 10) Wyłączenie wentylacji mechanicznej gr. II od umieszczenia na sułach dachowych.
- 11) EN - klasa odporności ogrowoty w PNEN 13801-2.

1	Sufit podwieszany monolityczny ogniochronny RI(GIPS systemu 4.10.13, 4.10.15, 4.10.17 lub 4.10.19 (szczegółowe zużycie wg karty wybranego systemu))	1,00	m ²
2	Sufit podwieszany monolityczny dźwiękochronny RI(GIPS systemu 4.07.20 lub 4.07.21 (szczegółowe zużycie wg karty wybranego systemu))	1,00	m ²
3	Wkręt mocujący sufit do sufitu min Ø 5,5 mm		Zgodnie z ilością wieszaków w sułdce dźwiękochronnym
4	Wetna mineralna szklana lub skalna np. ISOVER Aku-płyta / Akuplat+ - w razie potrzeby	1,00	m ²



rigips
SAINT-GOBAIN

Discover Weber Maris

Saint-Gobain Construction Products Polska Sp. z o.o.

Biurowo RI GIPS w Warszawie

Varso Tower

u.l. Chmielna 69, 28 piętro

00-801 Warszawa

Biurowe Doradztwa Techniczne: 800 163 121

E-mail: doradcy.technicni@saint-gobain.com

www.rigips.pl

Opiekt:			
Lokalizacja:			
Tytuł rysunku:			
Sufit podwieszany_sufit dźwiękochłonny Rz.ips 4. 15.20			
Data:	Skala:	Nr detalu:	Opisowak:
	1:8	4.15.20	