

Parametry techniczne


Parametry techniczne				Podstawowe elementy konstrukcji			
Wsp. dzierżnik przełamania długość U	KLASA OPORNOŚCI KONIECZEJ EN	MINIMALNA GRUBOŚĆ G	MASSA ¹⁾ M	PLYTY GIPSOWO-KARTONOWE RIGIPS PRO (4PRO) ^{1,2)}	MAKSYMALNY ROZSTAW PROFILU kapeluszowy Nadaje	MAKSYMALNY ROZSTAW WIESZAKÓW MIEJŚCOWA Y	WYPEŁNIENIE MIEJŚCOWA MIEJŚCOWA
[m/m]		[mm]	[kg/m²]		I	I ₁	
do rozstawu w długości długości	REI 60 ¹⁾	46	27	Fire+ typ DF gr. 2x15mm	400	400	1000
							ISOVER Super-Matla lub dowolna gr. 250 mm

1) Klasa odporności LBC-DB-KCZ21 obowiązuje dla dowolnej metody mineralnej o gęstości co najmniej 10 kg/m³ i grubości min. 150 mm oraz dla dowolnej o kącie nachylenia polaści dachowej 0°-45° od poziomu.
2) EN - klasa odporności ogniowej wg normy PN-EN 13501-2.
3) Płyty gipsowo-kartonowe RIGIPS PRO typ DF REI 60 i RIGIPS PRO typ DF REI 120 oraz płyty gipsowe typ GMAF, GMAFH mogą być zamienne stosowane z płytami gipsowo-kartonowymi typów A, Hydro typ H2, Fire typ F, Fire + typ DF lub Fire+ Hydro typ DFH2.

Zapotrzebowanie materiałowe na 1m²

MATERIAŁ	ZUŻYCIE
1 Płyta gipsowo-kartonowa RIGIPS PRO (4PRO) Fire+ typ DF gr. 2x15mm	2,00 m²
2 Profil Rigips kapeluszowy	3,20 m
3 Profil Rigips UD30 GypSerra®/Ultrastil®	0,40 m
4 Wkręt Rigips TN 25 co 400mm	10,00 szt
5 Wkręt Rigips TN 45 co 150mm	25,00 szt
6 Wkręt do drewna (mocowanie wieszaków)	8,00 szt
7 Siatka elementy mocujące: koki, dyble	1,00 szt
8 Masa szpachlowa konstrukcyjna RIGIPS: VARIO, Premium Light, Q1 Zaczyna, SUPER	0,50 kg
9 Taśma spoinowa Rigips	1,40 m
10 Masa szpachlowa wykończeniowa RIGIPS: Premium Light, ProMix Finish Plus, Q2-Q3 Kończy, GOTOWA Q2-Q3 Kończy lub SUPER	0,10 kg
11 Włena mineralna szklana lub skalna np. ISOVER: Super-Matla, Super-Matla Plus, Profil-Matla lub Uni-Matla Plus	1,00 m²
12 Paroizolacja np. ISOVER: Vario® KM Duplex UV lub Sopor 1104	1,18 m²
13 Taśma dwustronna	0,50 szt
14 Taśma jedностronna do łączenia paroizolacji na zakład np. ISOVER Vario KB1	0,98 m
15 Uszczelniaacz Vario® DoubleFit ³⁾	0,10 ml

1) Rozstaw wkrętów TN co 400 mm — dla wstępy wkręty, co 150 mm — dla wstępy zewnętrznej poszwy.
2) Włena mineralna szklana lub skalna np. ISOVER: Super-Matla, Super-Matla Plus, Profil-Matla lub Uni-Matla Plus.
3) Uszczelniaacz Vario® DoubleFit³⁾ należy stosować tylko w przypadku łączenia płyt oraz krawędzi ścian.
Uwaga: Do mocowania do konstrukcji budowlanych i użytkowych oraz przy przyczepianiu powłoki być stosowane należy używać instrukcji określonej w dokumencie technicznym opracowanym dla danego obiektu.

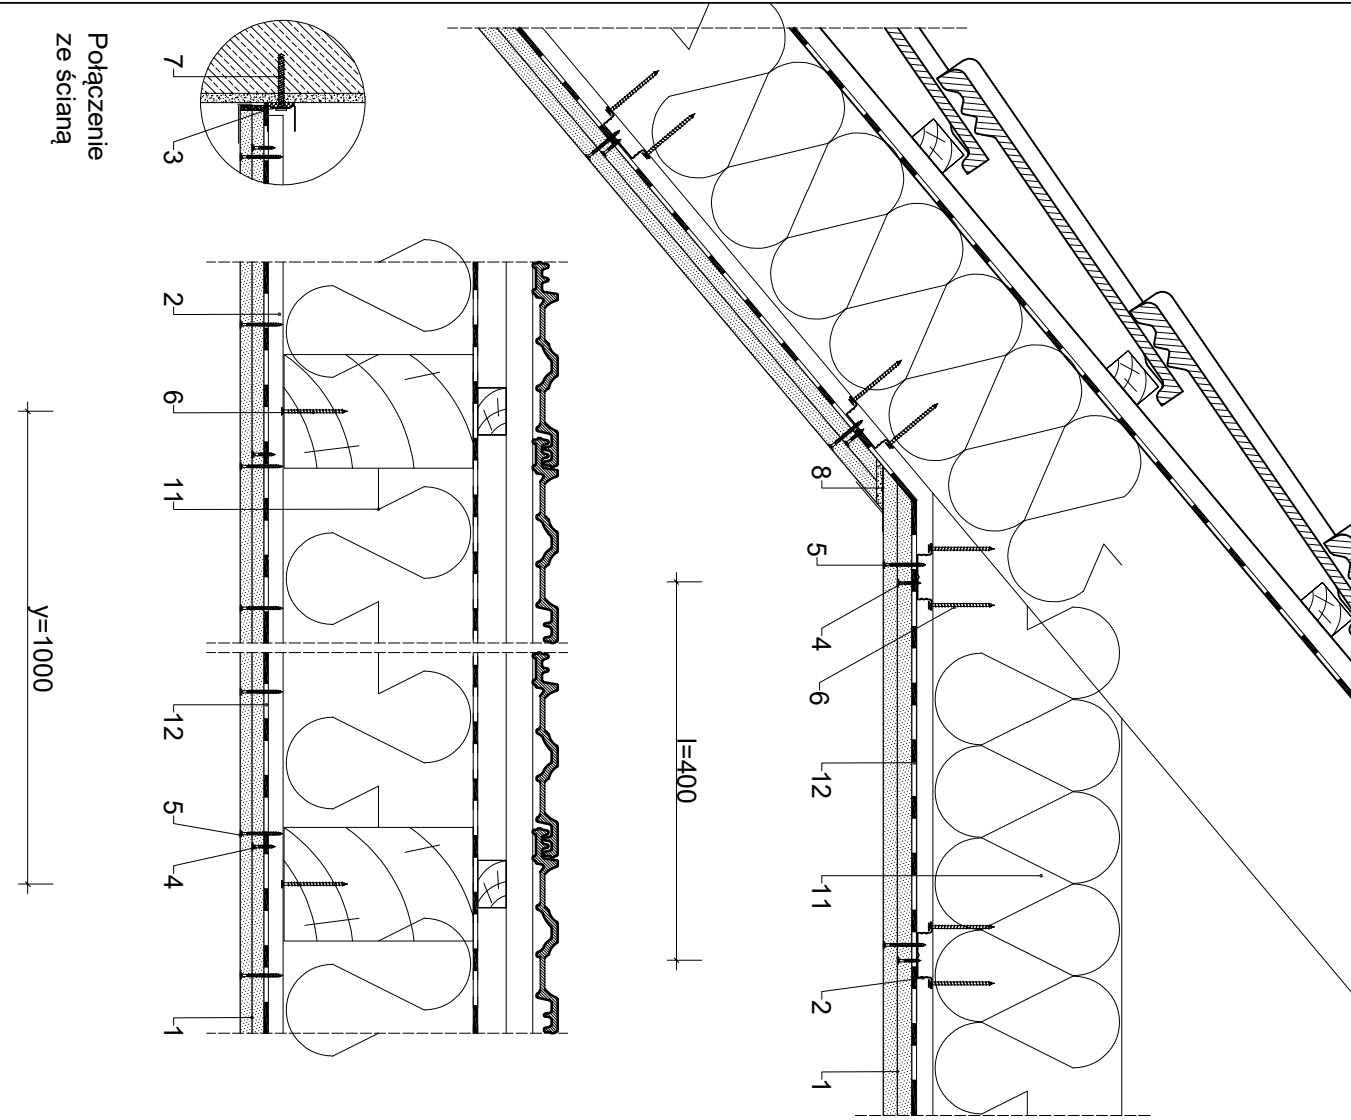

Połączenie ze ścianą

y=1000



SAINT-GOBAIN



ISOVER



aweber



maris

Saint-Gobain Construction Products Polska Sp. z o.o.
Biuro RIGIPS w Warszawie
Varso Tower
ul. Chmielna 69, 28 piętro
00-801 Warszawa
Biuro Doradztwa Technicznego: 800 163 121
E-mail: doradcy.techniczny@saint-gobain.com
www.rigips.pl

Objekt:

Lokalizacja:

Tytuł rysunku:

System poddasza Rigips 4.70.02 (REI 60)

Data:

Skala:

1:8

Nr detalu:

4.70.02

Opracował: