


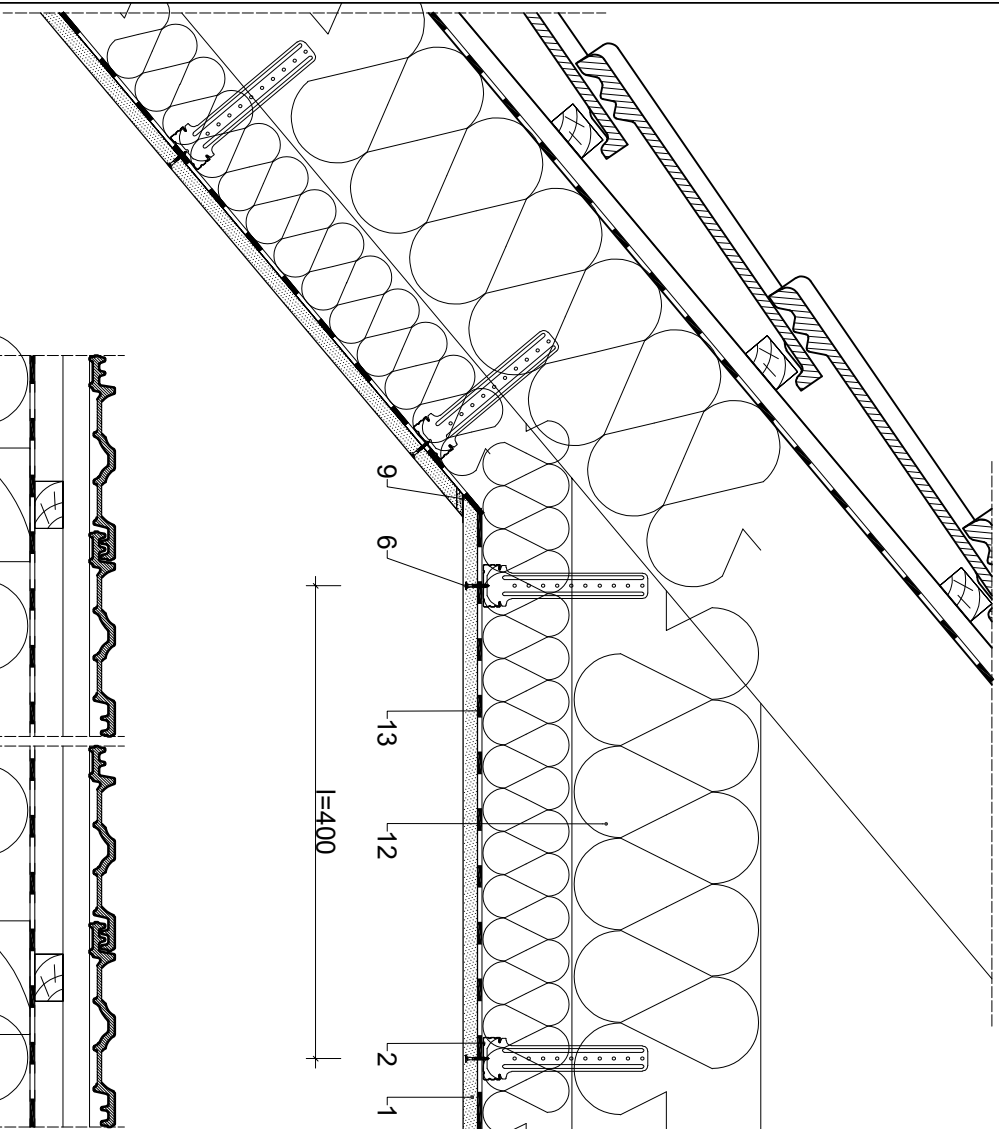

Parametry techniczne

Parametry techniczne				Podstawowe elementy konstrukcji						
Współczynnik przenikania ciepła U [W/(m ² K)]	KLASA ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EN ¹	MINIMALNA GRUBOŚĆ G [mm]	MASA ² M [kg/m ²]	PŁYTY GIPSOWO-KARTONOWE RIGIPS PRO (4PRO) ³			STALANIE ROZSTAW PROSTOKĄTNY 6			WYPEŁNIENIE WĘGLA MINERALNA
				RIGIPS PRO	RIGISTIL	Nosiwe	ROZSTAW WIESZAKÓW	TŁOŚC	TŁOŚC	
0,12 ²	REI 30 ¹	34	15	Fire+ typ DF lub Fire+ Hydro typ DFH2 gr. 1x15mm	400	400	1000			



- Klasa odporności ogniowej REI 30¹ odpowiada dla dowolnej warstwy mineralnej o gęstości co najmniej 10 kg/m³ i grubości min. 150 mm oraz dla dachów o rozstawie krokwi max. 1000 mm.
- Współczynnik przenikania ciepła dla grubości warstwy 150 mm ISOVER Super-Mata między krokwiemi i 150 mm warstwy ISOVER Super-Mata pod krokwiemi, rozstaw krokwi 1000 mm (wartość orientacyjna).
- EN - klasa odporności ogniowej wg normy PN-EN 13501-2.
- Bas. uzupełniająca małą dodatkową warstwą izolacji akustycznej, np. 50 mm ISOVER XtraTape³ lub 50 mm ISOVER XtraTape³ oraz płyt gipsowo-kartonowych typu: A, Hydro typ H2, Fire typ F, Fire + typ DF lub Fire+ Hydro typ DFH2.

Zapotrzebowanie materiałowe na 1m²

MATERIAŁ	ZUŻYTCIE
1 Płyta gipsowo-kartonowa RIGIPS PRO (4PRO) Fire+ typ DF lub Fire+ Hydro typ DFH2 gr. 1x15mm	1,00 m ²
2 Profil Rigips C RIGISTIL	3,20 m
3 Profil Rigips U RIGISTIL	0,40 m
4 Wieszak RIGISTIL do konstrukcji drewnianej o dł. 80 lub 170 mm lub CLPLANE o dł. 300 mm	4,00 szt
5 Łącznik wzdłużny Rigips GL3 do profilu C RIGISTIL	0,60 szt
6 Wkręt Rigips TN 25 co 150mm	25,00 szt
7 Wkręt do drewna (mocowanie wieszaków)	8,00 szt
8 Taśma uszczelniająca piankowa Rigips szer. 30mm	0,40 m
9 Masa szpachlowa konstrukcyjna RIGIPS: VARIO, Premium Light, Q1 Zaczyna, SUPER	0,25 kg
10 Taśma spoinowa Rigips	1,40 m
11 Masa szpachlowa wykończeniowa RIGIPS: Premium Light	0,10 kg
12 Profilak Finish Plus, Q2-Q3 Kończak, GOTOWA Q2-Q3 Kończak lub SUPER Wętna mineralna szklana lub skalna np. ISOVER: Super-Mata, Super-Mata Plus, Profil-Mata, Uni-Mata lub Uni-Mata Plus	1,00 m ²
13 Paroizolacja np. ISOVER: Vario [®] XtraSafe, Vario [®] KM Duplex UV lub Stopair 1104	1,00 m ²
14 Mocowanie paroizolacji np. samoprzylepne rzepy mocujące Vario [®] XtraPatch ¹ lub taśma dwustronna ²	18 szt
15 Taśma jedностronna do łączenia paroizolacji na zakład np. ISOVER Vario [®] XtraTape ³ lub Vario KB ^{1,2}	0,50 m
16 Uszczelniając Vario [®] DoubleF ³	0,98 m
	0,10 ml

- Do stosowania w przypadku używania białej paroizolacyjnej ISOVER Vario[®] XtraSafe.
- Do stosowania w przypadku używania białej paroizolacyjnej ISOVER Stopair 1104 oraz Vario[®] KM Duplex.
- Do stosowania w przypadku potrzeby dodatkowego uszczelnienia połączenia (dla oraz narożników dachu).

Połączenie ze ścianą

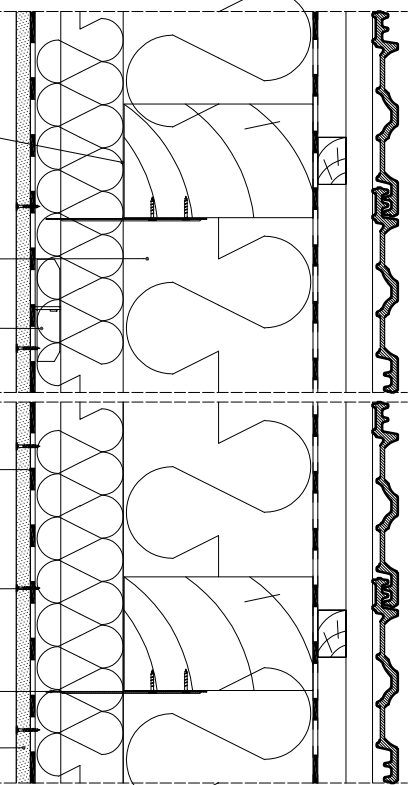

rigips

SAINT-GOBAIN

isover **aweber** **maris**

SAINT-GOBAIN

Saint-Gobain Construction Products Polska Sp. z o.o.
Varso RIGIPS w Warszawie
Varso Tower
ul. Chmielna 69, 28 piętro
00-601 Warszawa
Biuro Doradztwa Technicznego: 800 163 121
E-mail: doradcy.techniczny@saint-gobain.com
www.rigips.pl

Tytuł rysunku:

System poddasza Rigips 4.70.07 (REI 30)

Lokalizacja:

Obiekt:

Data:

Skala:

1:8

Nr detalu:

4.70.07

Opracował: