


Parametry techniczne

¹⁾ Dopuszczalna maksymalna wysokość wg Opini Technicznej ITB nr 00785/2/IR418/NZK.


²⁾ Wypełnienie wełną mineralną szklaną o gęstości ≤ 16 kg/m³ zalecane ze względu na izolacyjność akustyczną przegrody. UWAGA: konstrukcja blendy powinna być przeznaczona do wyodrębnienia i wydzielenia. Blendy nie może służyć podkonstrukcją dla innych elementów. Blendy o wysokości powyżej 1000 mm powinna być wypełniona oddzielnymi słupkami i powinna być izolowana pod kątem zastosowania zasłatek.

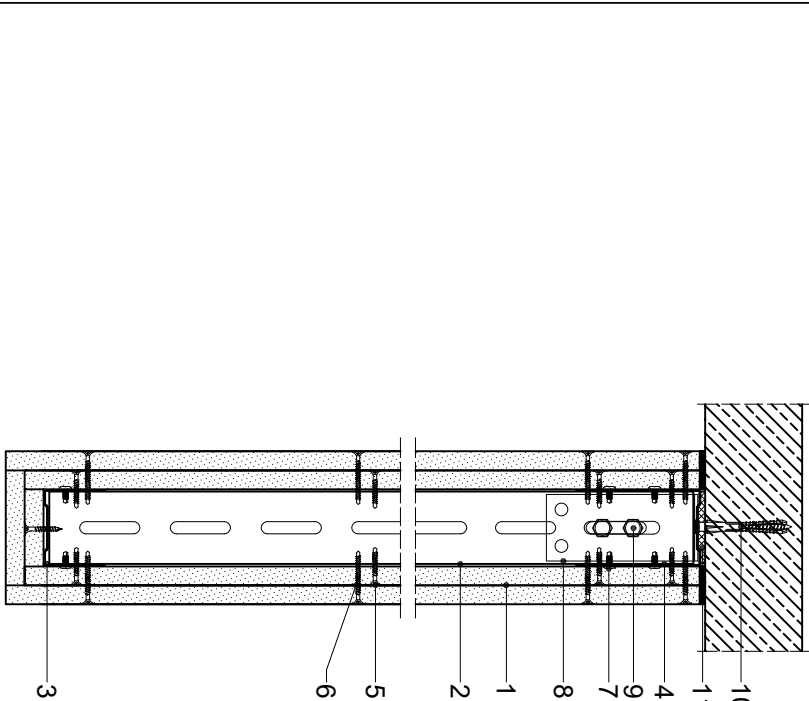

Zapotrzebowanie materiałowe na 1m²

MATERIAŁ		ZUŻYCIE
1	Płyta gipsowo-kartonowa RIGIPS PRO Duraline DFRIEH1 gr. 2x12,5 mm	4,20 m ²
2	Profil RIGIPS UA 50 ECO LUB UA 50	1,80 m
3	Profil dolny RIGIPS UW 50 GypSerra®/Ultrastil®	0,40 m
4	Profil górny RIGIPS specjalny UW 50/80	0,40 m
5	Wkręt RIGIPS TB 25 mm co 750 mm	11,00 szt
6	Wkręt RIGIPS TB 35 mm co 250 mm	26,00 szt
7	Wkręt RIGIPS "Pchełka" 3,9x11 mm	16,00 szt
8	Kątownik do profilu UA	0,40 szt
9	Śruba M8 z podkładką i nakrętką	0,80 szt
10	Stalowe elementy mocujące: koki, dyble	1,80 szt
11	Taśma uszczelniająca plankowa RIGIPS szer. 50 mm	0,60 m
12	Masa szpachlowa konstrukcyjna RIGIPS: VARIO, Premium Light, Q1 Zaczyna, SUPER	1,00 kg
13	Taśma spoinowa RIGIPS	2,80 m
14	Masa szpachlowa wykończeniowa RIGIPS: Premium Light, ProMix Finish Plus, Q2-Q3 Kończy,	0,20 kg
15	GOTOWA Q2-Q3 Kończy lub SUPER	
	Wełna mineralna szklana ISOVER AKU-Płyta/kupłat+ - w razie potrzeby	1,00 m ²

Oszacowanie zapotrzebowania materiałowego przyjęto dla maksymalnej wysokości zabudowy. Należy materiałowe mieć charakter przybliżony i nie zawierać odpadów.

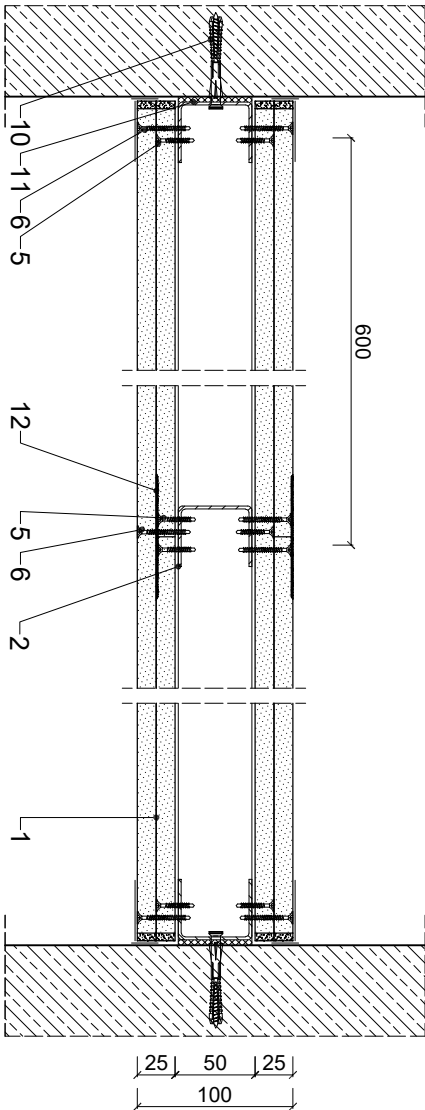



SAINT-GOBAIN



aweber



maris

Saint-Gobain Construction Products Polska Sp. z o.o.
Biuro RIGIPS w Warszawie
Varso Tower
ul. Chmielna 69, 28 piętro
00-801 Warszawa
Biuro Doradztwa Technicznego: 800 163 121
E-mail: doradcy.techniczny@saint-gobain.com
www.rigips.pl

Objekt:

Lokalizacja:

Tytuł rysunku:

Blenda Rigips 8.40.16 DURA

Data:

Skala:

1:5

Nr detalu:

8.40.16 DURA

Opracował: