

Parametry techniczne

Parametry techniczne			Podstawowe elementy konstrukcji			
Wysokość maksymalna ¹⁾	Masa	Grubość	Rozstaw profili pionowych RIGIPS	Konstrukcja z profili RIGIPS	Pły gipsowo-kartonowe RIGIPS PRO	Wypełnienie wełną mineralną
H [mm]	M [kg/m ²]	G [mm]				
3000	52	150	600	UA 100 ECO lub UA 100	Fire+ typ DF lub Fire+ Hydro typ DFH2 gr.2x12,5 mm	niewymagane ²⁾

¹⁾ Dopuszczalna maksymalna wysokość wg Określi Technicznej ITB nr 00785/2/IR418/ZK.

²⁾ Wypełnienie wełną mineralną szklaną o gęstości ≤ 16 kg/m³ zalecane ze względu na izolacyjność akustyczną przegrody.


UWAŻAĆ: Konstrukcja bierdy powinna być przeznaczona na indywidualne w zależności od miejsca jej ułożenia. Bierda nie może sarnowć podkonstrukcji dla innych elementów. Bierda o wysokości powyżej 1000 mm powinna udogodnić oddziaływanie sił podciżności i powinna być rozparta pod kątem zastosowania zasieków.

Zapotrzebowanie materiałowe na 1m²

MATERIAŁ	ZUŻYCIŁE
1 Pyła gipsowo-kartonowa RIGIPS PRO (4PRO ¹⁾) Fire+ typ DF lub Fire+ Hydro typ DFH2 gr. 12.5 mm	4,20 m ²
2 Profil RIGIPS UA 100 ECO lub UA 100	1,80 m
3 Profil dolny RIGIPS UW 100 gypsera®/Utrastill®	0,40 m
4 Profil górny RIGIPS specjalny UW 100/80, 100/100, 100/120, 100/140, 100/180	0,40 m
5 Wkręt RIGIPS TB 25 mm co 750 mm	11,00 szt
6 Wkręt RIGIPS TB 35 mm co 250 mm	26,00 szt
7 Wkręt RIGIPS "Pchekar" 3,9x11 mm	16,00 szt
8 Kątownik do profilu UA	0,40 szt
9 Śruba M8 z podkładką i nakrętką	0,80 szt
10 Siatowe elementy mocujące: koki, dyble	1,80 szt
11 Taśma uszczelniająca piankowa RIGIPS szer. 95 mm	0,60 m
12 Masa szpachlowa konstrukcyjna RIGIPS: VARIO, Premium Light, Q1 Zaczyna, SUPER	1,00 kg
13 Taśma spoinowa RIGIPS	2,80 m
14 Masa szpachlowa wykończeniowa RIGIPS: Premium Light, ProMix Finish Plus,Q2-Q3 Kończy, GOTOVA Q2-Q3 Kończy lub SUPER	0,20 kg
15 Wełna mineralna szklana ISOVER AKU-Pyła/kupiat+ - w razie potrzeby	1,00 m ²

Oznaczenie zapotrzebowania materiałowego przyjęto dla maksymalnej wysokości zabudowy.

Nakłady materiałowe mają charakter przybliżony i nie zawierają odpadów.

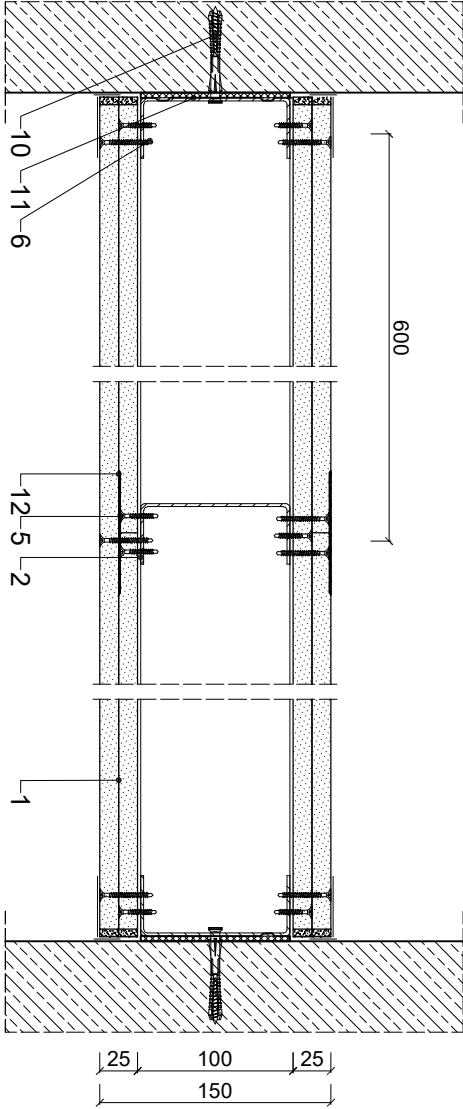



SAINT-GOBAIN



SAINT-GOBAIN



SAINT-GOBAIN



SAINT-GOBAIN

Saint-Gobain Construction Products Polska Sp. z o.o.
Biuro RIGIPS w Warszawie
Varso Tower
ul. Chmielna 69, 28 piętro
00-801 Warszawa
Biuro Doradztwa Technicznego: 800 163 121
E-mail: doradcy.techniczny@saint-gobain.com
www.rigips.pl

Objekt:			
Lokalizacja:			
Tytuł rysunku:			
Blenda Rigips 8.40.18			
Data:	Skala:	Nr detalu:	Opracował:
	1:5	8.40.18	