

Parametry techniczne

Parametry techniczne			Podstawowe elementy konstrukcji			
Wysokość maksymalna ^{*)}	Masa	Głębokość	Rozstaw profili pionowych RIGIPS	Konstrukcja z profili RIGIPS	Płyty gipsowo-kartonowe RIGIPS PRO	Wypełnienie wełną mineralną
H [mm]	M [kg/m ²]	G [mm]				
1750	51	125	600	CW 75 GypSerra®/Ultrastil® naprężenie z UA 75 ECO lub UA 75	Fire+ typ DF lub Fire+ Hydro typ DFH2 gr. 2x12,5 mm	niewymagane ^{**)}

^{*)} Dopuszczalna maksymalna wysokość wg Opini Technicznej ITB nr 00785/2/IR418/NZK.

^{**)} Wypełnienie wełną mineralną szklaną o gęstości ≤ 16 kg/m³ zalecane ze względu na izolacyjność akustyczną przegrody.



UWAGA: Konstrukcja biernej powłoki musi być przeznaczona do wykończenia i nie może służyć jako podkonstrukcja dla innych elementów. Błenda o wysokości powyżej 1000 mm powinna być wypełniona oddzielnymi sił podciżnien i powinna być izolowana pod kątem zastosowania zasłasków.

Zapotrzebowanie materiałowe na 1m²

MATERIAŁ	ZUŻYTCIE
1 Płyta gipsowo-kartonowa RIGIPS PRO (4PRO TM) Fire+ typ DF lub Fire+ Hydro typ DFH2 gr. 2x12,5 mm	4,20 m ²
2 Profil RIGIPS CW 75 GypSerra®/Ultrastil®	0,90 m
3 Profil RIGIPS UA 75 ECO LUB UA 75	0,90 m
4 Profil dolny RIGIPS UW 75 GypSerra®/Ultrastil®	0,80 m
5 Profil górny RIGIPS specjalny UW 75/80, UW 75/100	0,80 m
6 Wkręt RIGIPS TN 25 mm co 750 mm	6,00 szt
7 Wkręt RIGIPS TB 25 mm co 750 mm	13,00 szt
8 Wkręt RIGIPS TB 35 mm co 250 mm	13,00 szt
9 Wkręt RIGIPS TB 35 mm co 250 mm	13,00 szt
10 Wkręt RIGIPS "Techelka" 3,9x11 mm	16,00 szt
11 Kółownik do profilu UA	0,40 szt
12 Śruby M8 z podkładką i nakrętką	0,80 szt
13 Stalowe elementy mocujące: koki, dyble	1,80 szt
14 Taśma uszczelniająca piankowa RIGIPS szer. 70 mm	0,90 m
15 Masa szpachlowa konstrukcyjna RIGIPS: VARIO, Premium Light, Q1 Zaczyna, SUPER	1,00 kg
16 Taśma spoinowa RIGIPS	2,80 m
17 Masa szpachlowa wykończeniowa RIGIPS: Premium Light, Prolix Finish Plus,Q2-Q3 Kończy, GOTOWA Q2-Q3 Kończy lub SUPER	0,20 kg
18 Wełna mineralna szklana ISOVER Aku-Pyral/kuplat+ - w razie potrzeby	1,00 m ²

Opracowanie zapotrzebowania materiałowego przystąpiło do modyfikacji wyników zaktualizowanych.

Należy pamiętać, że ilość materiałów powinna być zwiększona o 10% w celu zapewnienia bezpieczeństwa.

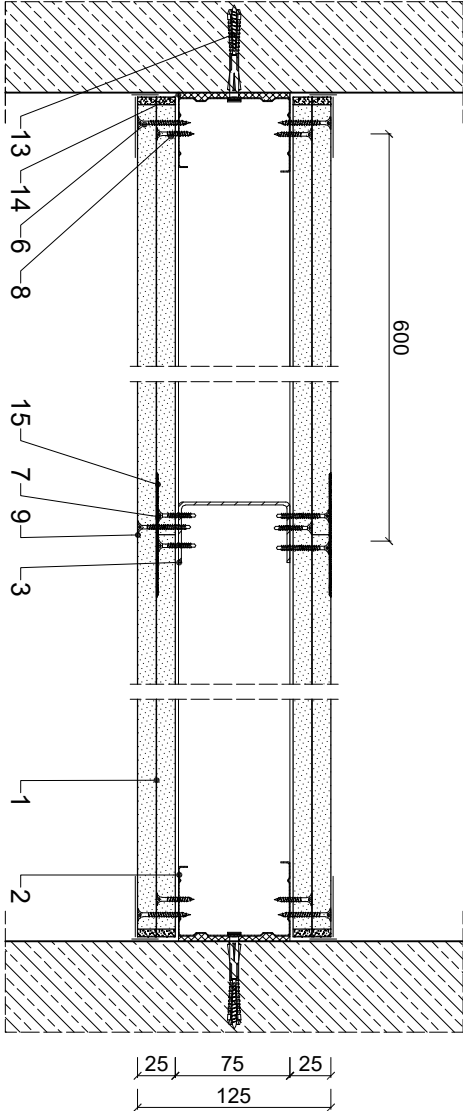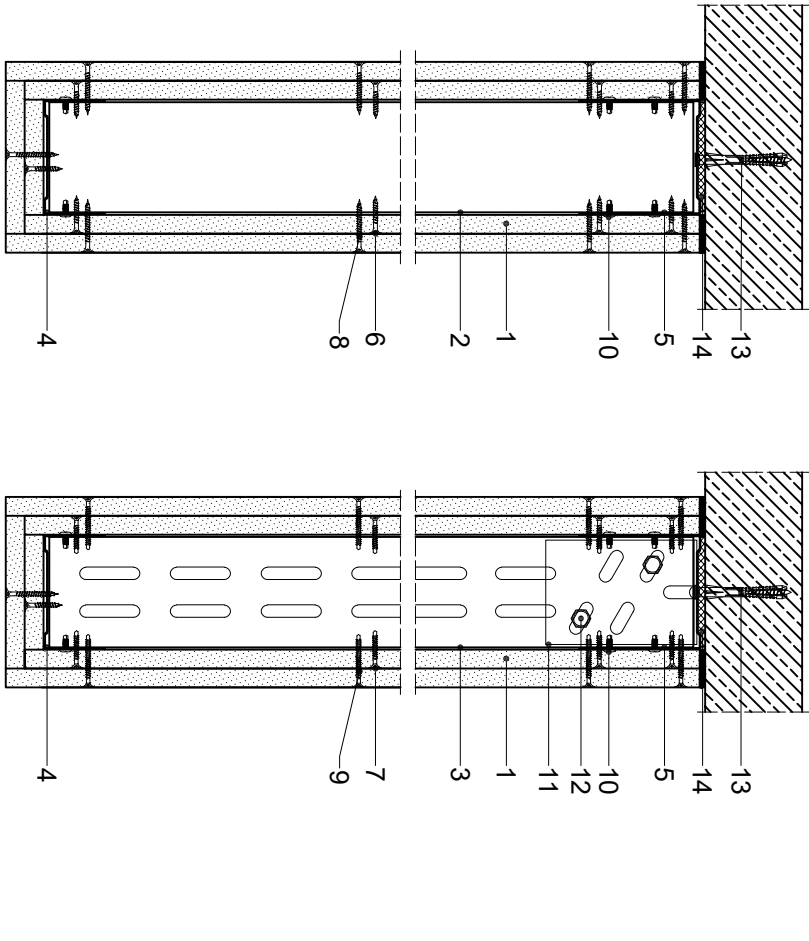



SAINT-GOBAIN



amiris

Saint-Gobain Construction Products Polska Sp. z o.o.
Biuro RIGIPS w Warszawie
Varso Tower
ul. Chmielna 69, 28 piętro
00-801 Warszawa
Biuro Doradztwa Technicznego: 800 163 121
E-mail: doradcy.techniczny@saint-gobain.com
www.rigips.pl

Objekt:			
Lokalizacja:			
Tytuł rysunku:			
Blenda Rigips 8.40.11			
Data:	Skala:	Nr detalu:	Opracował:
	1:5	8.40.11	