



a)

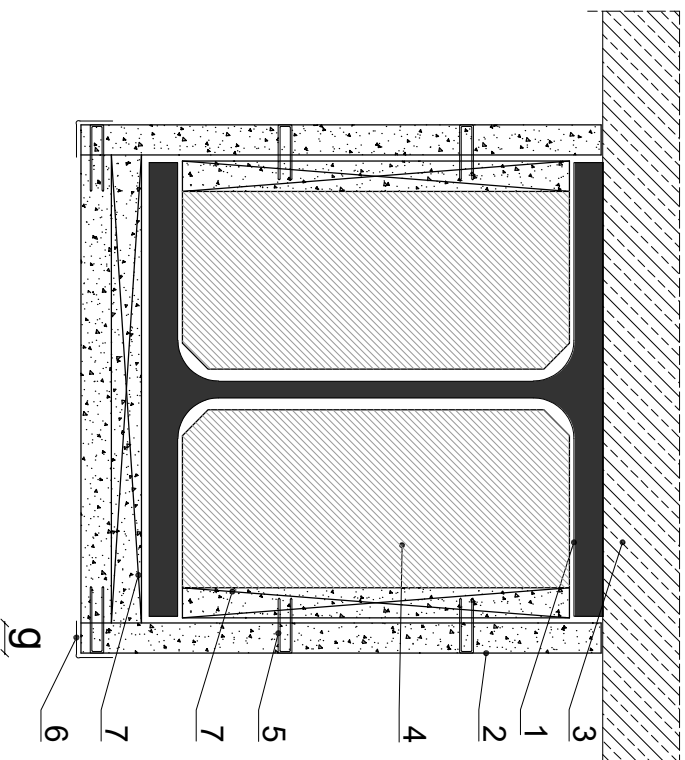

b)

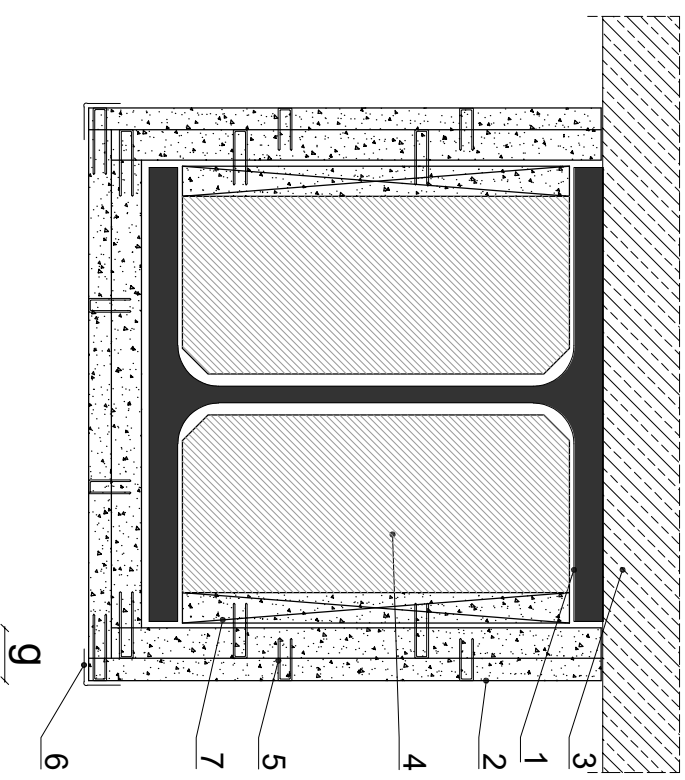

- a) Obudowa jednowarstwowa
- b) Obudowa dwuwarstwowa
- g) Grubość izolacji ogniochronnej*

1. Słup stalowy
2. Zabezpieczenie ogniochronne (obudowa) z płyt GLASROC F.
3. Ściana klasy odporności ogniowej nie mniejszej niż klasa odporności ogniowej zabezpieczonego słupa
4. Wkładki stabilizujące z płyt GLASROC F prostopadłe do obudowy, o grubości co najmniej 20 mm, wpasowane pomiędzy półki i środnik kształownika w rozstawie nie większym niż 1200 mm
5. Zszywki stalowe lub wkręty RIDURIT,
6. Kątownik ochraniający naroże obudowy
7. Pasy z płyt GLASROC F o szerokości co najmniej 100 mm i grubości co najmniej 20 mm stosowane na stykach płyt GLASROC F, w rozstawie nie większym niż 1200 mm

*Krajowa Ocena Techniczna, ITB-KOT-2017/0175 wydanie 2



SAINT-GOBAIN

isover **aweber** **maris**

SAINT-GOBAIN

Saint-Gobain Construction Products Polska Sp. z o.o.
 Biuro RIGIPS w Warszawie
 Varso Tower
 ul. Chmielna 69, 28 piętro
 00-801 Warszawa
 Biuro Doradztwa Technicznego: 800 163 121
 E-mail: doradcy.techniczny@saint-gobain.com
 www.rigips.pl

Obiekt:			
Lokalizacja:			
Tytuł rysunku: Trójstronne zabezpieczenie ogniochronne słupów stalowych o profilu otwartym - metoda I - RIGIPS 6.10.00			
Data:	Skala: 1:5	Nr detalu: 6.10.12	Opracował: