


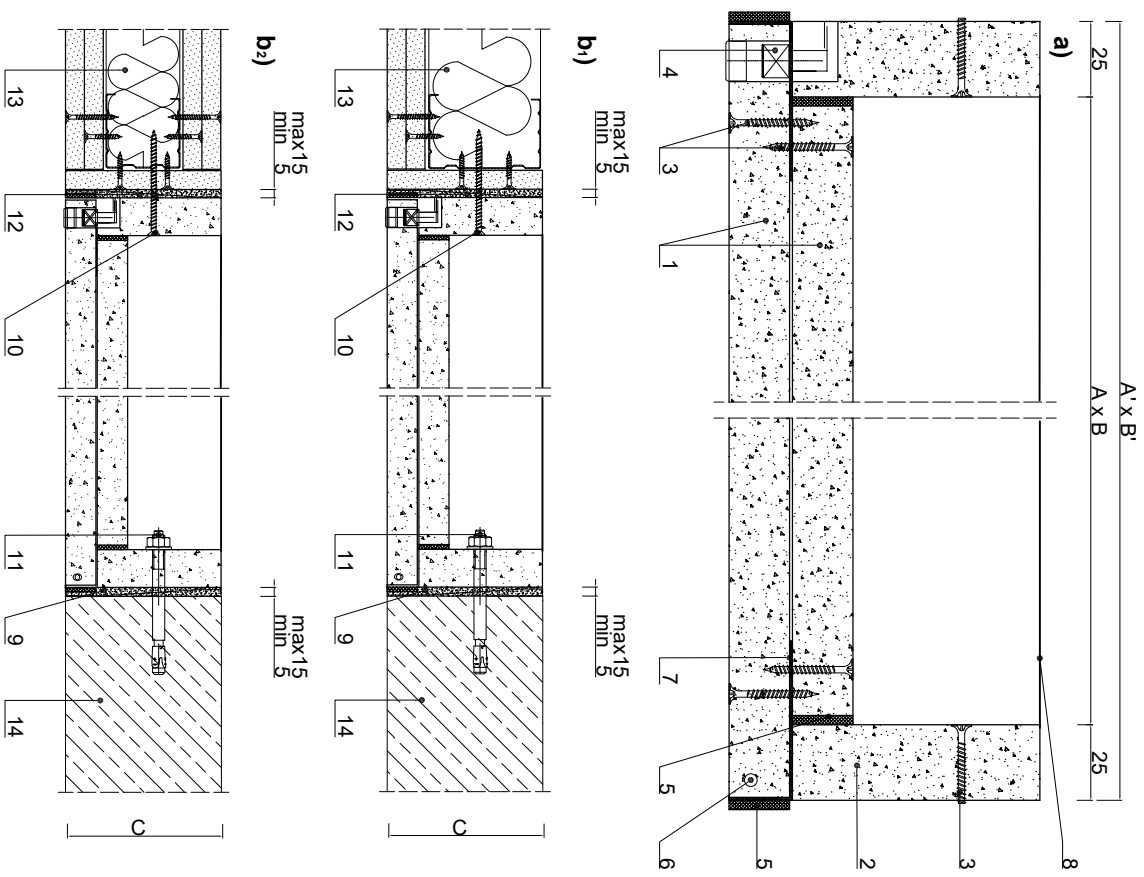

a) przekrój klapy- wymiary
b) sposób zamocowania w ścianach

A x B - wymiar klapy w świetle skrzydła

A' x B' - wymiar zewnętrzny klapy

C - grubość klapy/ ściany*

1. Płyta GLASROC F (Ridurif) 2 x 25 mm
2. Płyta GLASROC F (Ridurif) gr. 25 mm
3. Wkręty M4 x 25 mm
4. Zamek klapy
5. Uszczelka pęczniująca 2 x 20 mm
6. Zawias
7. Rama drzwiczek klapy z blachy gr. 2 mm
8. Ościeżnica z blachy ocynk. gr. 2 mm
9. Masa szpachlowa RIGIPS Vario
10. Blachowkręty $\varnothing 3,5 \times 55$ mm w rozstawie co 100 mm
11. Kółek stalowy rozprężny $\varnothing 6 \times 70$ mm (ściany betonowe i żelbetowe, ściany murowane z cegły ceramicznej pełnej lub z betonu komórkowego) lub kotwa 6×80 (ściany z bloczków gipsowych) po jednym w klapach o wymiarach ≤ 400 mm i po 2 w klapach o wymiarze > 400 mm na każdym boku
12. Kotwa (w razie potrzeby)
13. Lekka ściana działowa z okładzinami z płyt gipsowych i gipsowo-kartonowych o klasie odporności ogniowej min. EI 60
14. Ściana murowana lub betonowa o klasie odporności ogniowej min. EI60

*Klasyfikacja ogniowa LBO-088-KZ/21.



SAINT-GOBAIN

isover **aweber** **maris**

SAINT-GOBAIN

Saint-Gobain Construction Products Polska Sp. z o.o.
 Biuro RIGIPS w Warszawie
 Varso Tower
 ul. Chmielna 69, 28 piętro
 00-601 Warszawa
 Biuro Doradztwa Technicznego: 800 163 121
 E-mail: doradcy.techniczni@saint-gobain.com
 www.rigips.pl

Opis:			
Lokalizacja:			
Tytuł rysunku: Przeciwpożarowa kłapa rewizyjna, montowana w suficie, system RIGIPS 6,46.00			
Data:	Skala: 1:5	Nr detalu: 6,46.03	Opracował: