
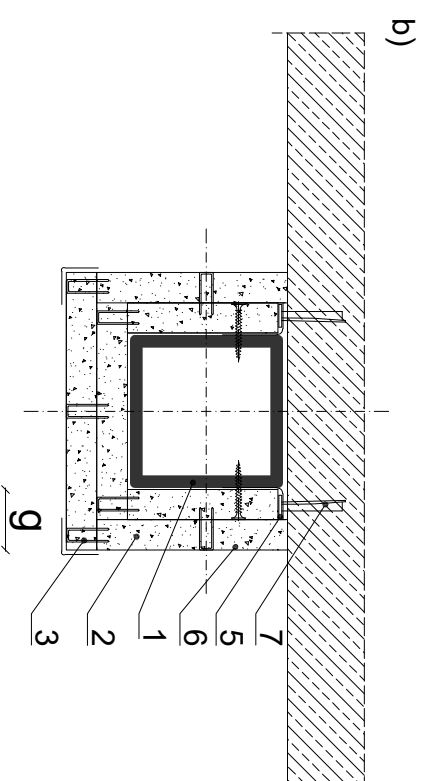


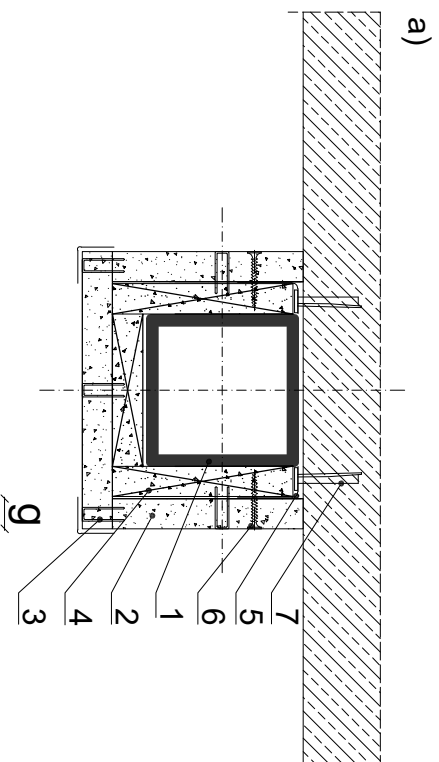

- a) Obudowa jednowarstwowa
- b) Obudowa dwuwarstwowa
- g) Grubość izolacji ogniochronnej*

1. Belka lub słup stalowy o przekroju kwadratowym
2. Zabezpieczenie ogniochronne (obudowa) z płyt GLASROC F
3. Zszywki stalowe lub wkręty RIDURIT
4. Pasy z płyt GLASROC F, szerokości co najmniej 100 mm i grubości co najmniej 20 mm, stosowane w obudowie jednowarstwowej na stykach płyt, w rozstawie nie większym niż 1200 mm oraz na końcach obudowywanego profilu
5. Ciągły kątownik montażowy z blachy stalowej, ocynkowanej 40x40(0,6-1,0)mm lub 40x20x(0,6-1,0) mm albo profil RIGIPS UD 30 ULTRASTIL (U27/ 29,2/ 27), przymocowany do ściany za pomocą stalowych łączników, w rozstawie nie większym niż 750 mm
6. Wkręty do blachy $\varnothing$ 3,9 mm dłuższe o co najmniej 10 mm od grubości łączonych elementów, w rozstawie nie większym niż 100 mm
7. Stalowy łącznik rozporowy co najmniej $\varnothing$ 6 mm, długości 40 mm, w rozstawie większym niż 750 mm

* Krajowa Ocena Techniczna, ITB-KOT-2017/0175 wydanie 2

Obiekt:			
Lokalizacja:			
Tytuł rysunku:	Tróstronne zabezpieczenie ogniochronne słupów i belek o profilu zamkniętym prostokątnym RIGIPS 6:10.00		
Data:	Skala:	Nr detalu:	Opracował:
	1:5	6.10.32	