
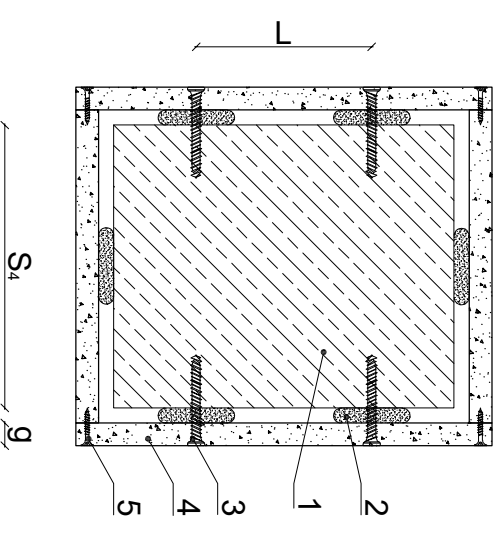
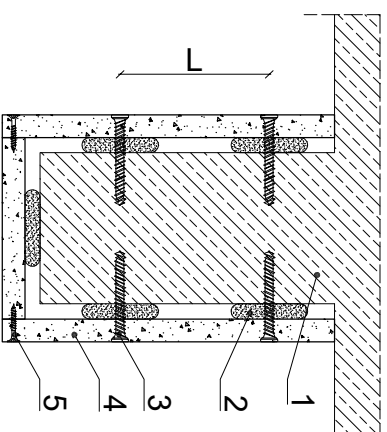
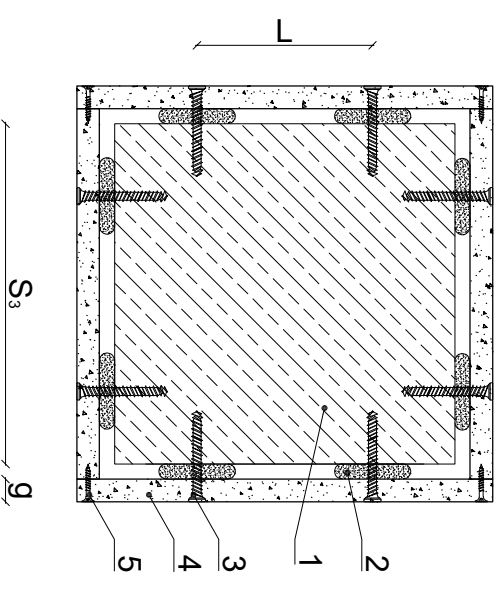


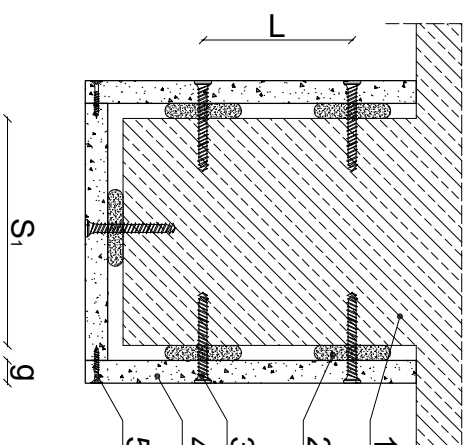

L - rozstaw dybli stalowych lub wkrętów do betonu w odstępach co ≤ 500 mm
g - grubość zabezpieczenia ogniochronnego*

S₁ - wymiary ścianki belki > 100 mm
S₂ - wymiary ścianki belki ≤ 100 mm
S₃ - wymiary ścianki słupa > 150 mm
S₄ - wymiary ścianki słupa ≤ 150 mm

1. Belka/ słup żelbetowy
2. Klej gipsowy RIGIPS + wkręty do betonu co 500 mm
3. Wkręt do betonu lub dybel stalowy
4. łączniki profili nośnych lub profil kapeluszowy) w odstępach ≤ 500 mm
5. Płyta gipsowa RIGIPS GLASROC F (Ridurif)
5. Wkręt RIGIPS Ridurif lub zszywki stalowe co 100 mm

*Klasyfikacja ogniowa ITB 00785/17/R328NZP

rigips
SAINT-GOBAIN

isover **aweber** **maris**
SAINT-GOBAIN

Saint-Gobain Construction Products Polska Sp. z o.o.
Biuro RIGIPS w Warszawie
Varso Tower
ul. Chmielna 69, 28 piętro
00-601 Warszawa
Biuro Doradztwa Technicznego: 800 163 121
E-mail: doradcy.techniczny@saint-gobain.com
www.rigips.pl

Obiekt:			
Lokalizacja:			
Tytuł rysunku: Zabezpieczenie ogniochronne słupów i belek żelbetowych RIGIPS 6.40.10			
Data:	Skala: 1:5	Nr detalu: 6.40.12	Opracował: