



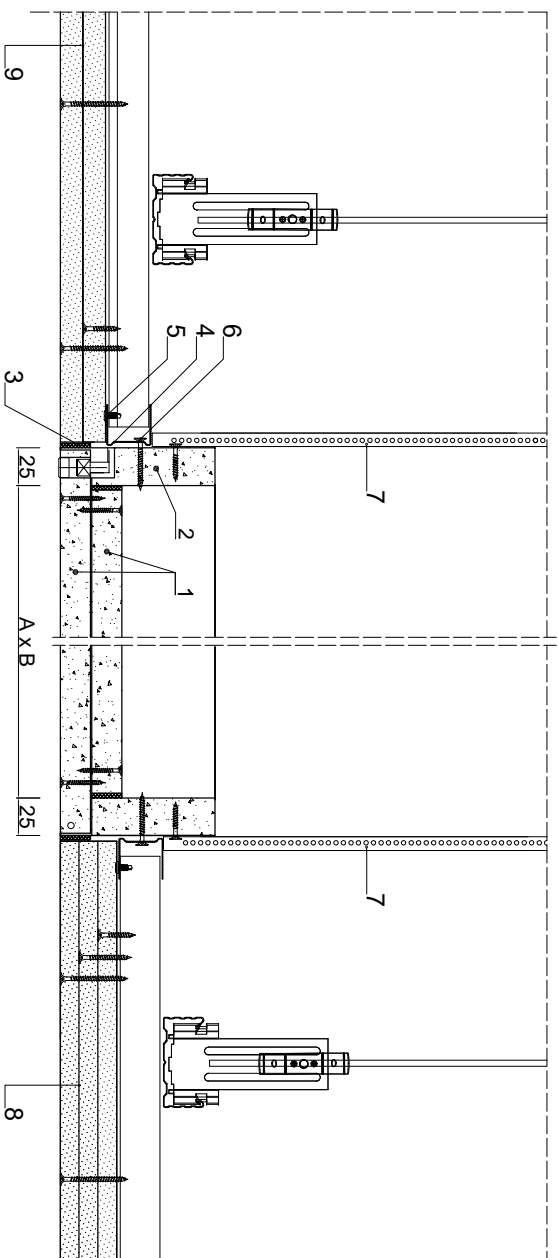

A x B - wymiar klapy w świetle skrzydła*

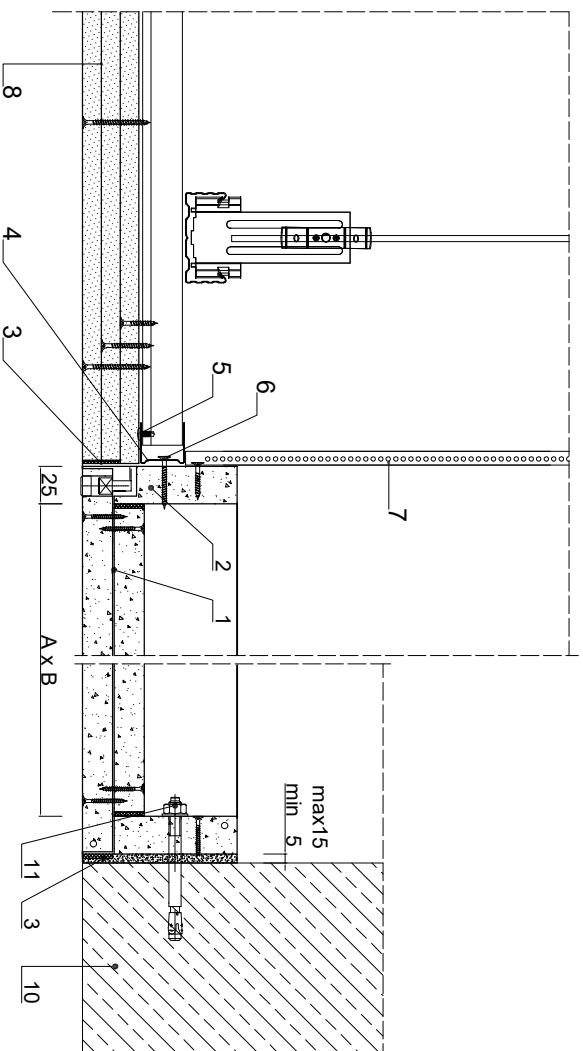

*Klasyfikacja ogniowa LBO-088-KZ/21.

1. Płyta GLASROC F (Riduri) 2 x 25 mm
2. Płyta GLASROC F (Riduri) gr. 25 mm
3. Uszczelka pęczniująca 2 x 20 mm
4. Profil przyścienny UD30
5. Wkręty 3,9 x 11 mm (pchełki)
6. Blachowkręty TN 3,5 x 35 mm w rozstawie co 200 mm
7. Wieszak noniuszowy
8. Samodzielny sufit podwieszany RIGIPS z opłytowaniem z płytami g-k typu DF 3 x 12,5 mm o klasie odporności ogniowej EI60
9. Samodzielny sufit podwieszany RIGIPS z opłytowaniem z płytami g-k typu DF 2 x 15 mm o klasie odporności ogniowej EI60
10. Ściana murowana lub betonowa o klasie odporności ogniowej min. EI60
11. Kołek stalowy rozprężny $\varnothing$ 6 x 70 mm (ściany betonowe i żelbetowe, ściany murowane z cegły ceramicznej pełnej lub z betonu komórkowego) lub kotwæ 6 x 80 (ściany z bloczków gipsowych) po jednym w klapach o wymiarach $\leq$ 400 mm i po 2 w klapach o wymiarze $>$ 400 mm na każdym boku

rigips

SAINT-GOBAIN

isover | amaris

SAINT-GOBAIN

Saint-Gobain Construction Products Polska Sp. z o.o.

Biurowisko RIGIPS w Warszawie

Varso Tower

ul. Chmielna 69, 28 piętro

00-801 Warszawa

Biurowisko Doradztwa Technicznego

E-mail: doradztwo.techniczne@saint-gobain.com

www.rigips.pl

Obiekt:

Lokalizacja:

Tytuł rysunku:

Przeciwpożarowa kłapa rewizyjna montowana w suficie,
system RIGIPS 6.46.00

Data:

Skala:

1:5

Nr detalu:

6.46.041

Opracował: