



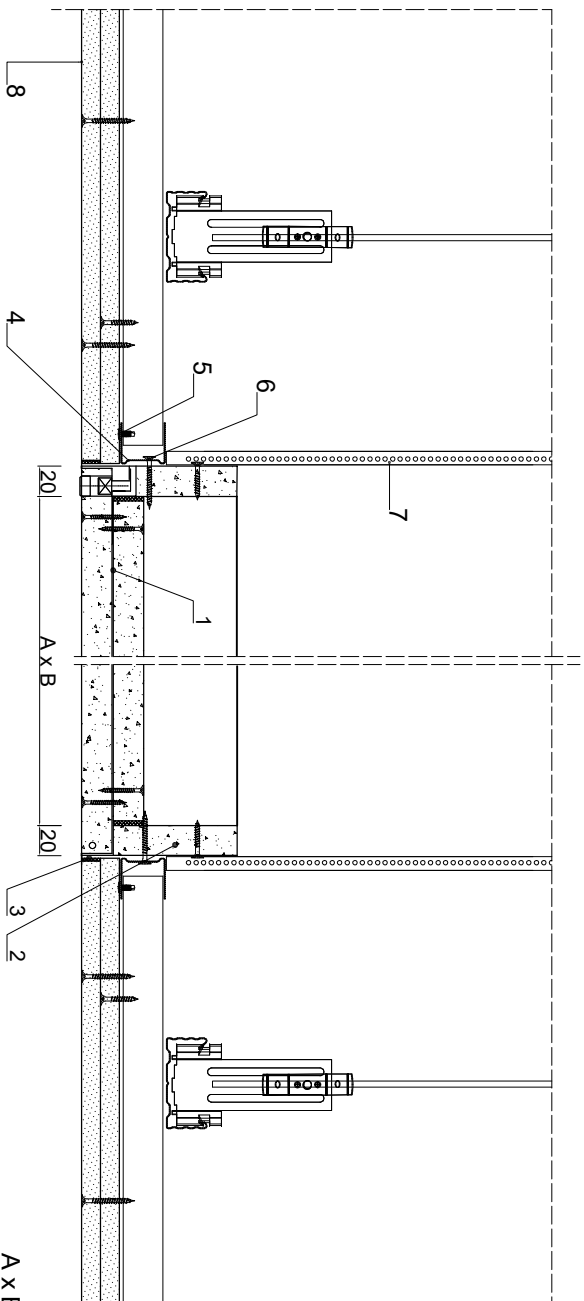

A x B - wymiar klapy w świetle skrzydła*

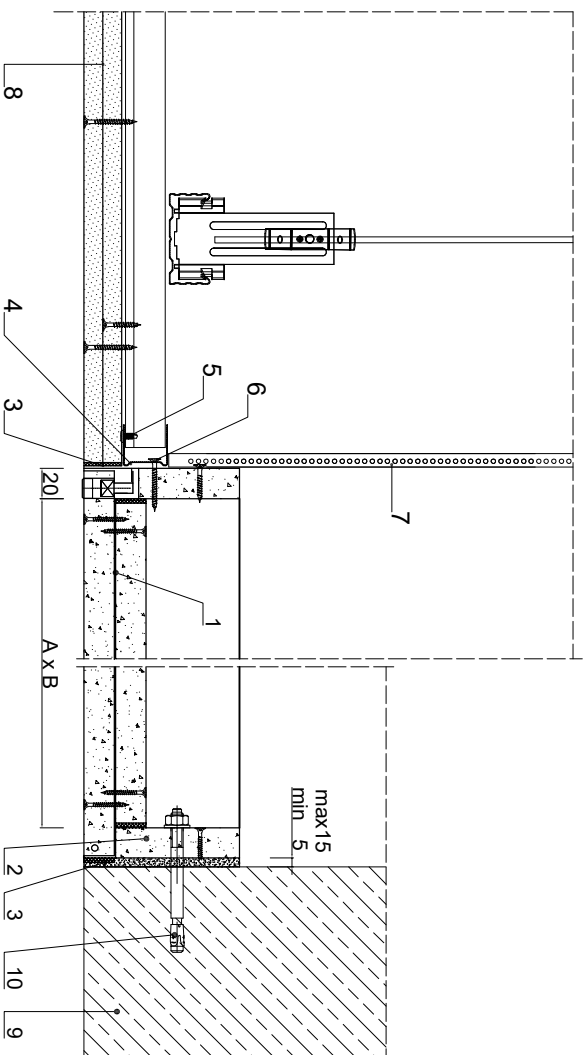

1. Płyta GLASROC F (Ridurif 2 x 20 mm
2. Płyta GLASROC F (Ridurif gr. 20 mm
3. Uszczelka pęczniująca 2 x 20 mm
4. Profil przysięcenny UD30
5. Wkręty 3,9 x 11 mm (pchełki)
6. Blachowkręty TN 3,5 x 35 mm w rozstawie co 200 mm
7. Wieszak noniuszowy
8. Samodzielny sufit podwieszany RIGIPS z oplytowaniem z płytami g-k typu DF 2 x 12,5 mm o klasie odporności ogniowej EI30
9. Ściana murowana lub betonowa o klasie odporności ogniowej min. EI30
10. Kółek stalowy rozprężny $\varnothing$ 6 x 70 mm (ściany betonowe i żelbetowe, ściany murowane z cegły ceramicznej pełnej lub z betonu komórkowego) lub kotwæ 6 x 80 (ściany z blozków gipsowych) po jednym w klapach o wymiarach $\leq$ 400 mm i po 2 w klapach o wymiarze $>$ 400 mm na każdym boku

*Klasyfikacja ogniowa LBO-088-KZ/21.

Opiekt:			
Lokalizacja:			
Tytuł rysunku:	Przeciwpożarowa kłapa rewizyjna, montowana w suficie, system RIGIPS 6,46,00		
Data:	Skala:	Nr detalu:	Opracował:
	1:5	6,46,021	