


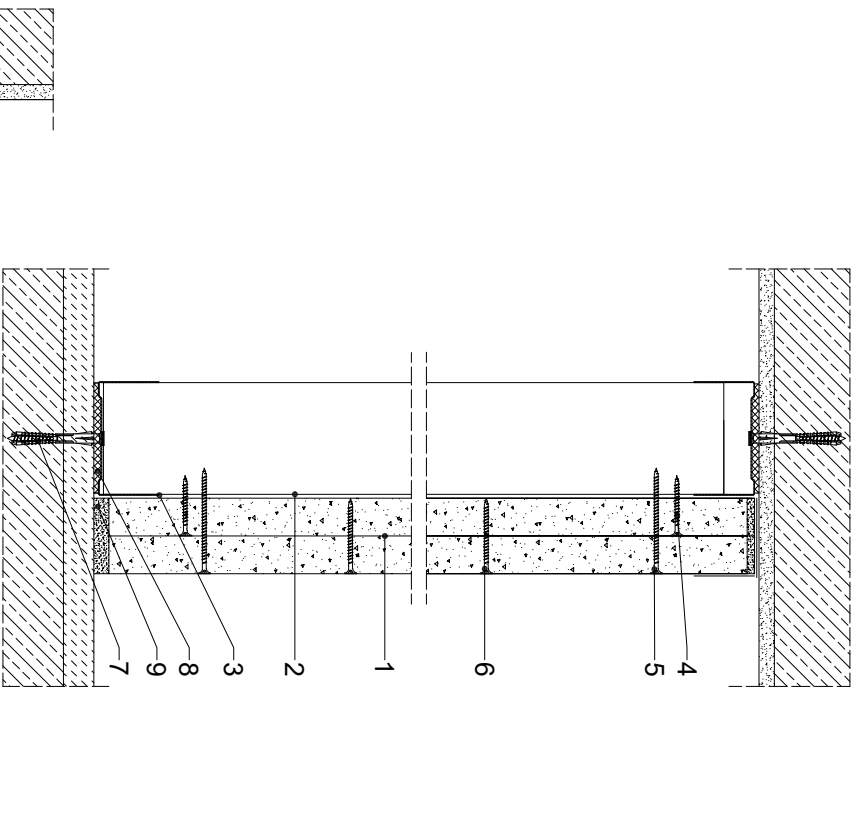

Parametry techniczne

IZOLACYJNOŚĆ AKUSTYCZNA		KLASA ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EN ¹⁾	MAKSYMALNA WYSOKOŚĆ	GRUBOŚĆ	MASA	PLYTY GIPSOWE RIGIPS	RODZAJ PROFILU RIGIPS	WYPEŁNIENIE WEŁNA MINERALNA
R _{A1}	R _w	[dB]	[mm]	[mm]	[kg/m ²]			
38 ³⁾	EI 120 ⁴⁾	REI 120 ⁵⁾	5000	125	50	RIGIPS GLASROC F (Riduń) gr. 2x25 mm	CWUW 75 Gypserra®/Ultrasil®	niewymagane


1) Klasa/klasy ognia zgodnie z EN 13501-2.

2) Słowniki mierzono - oddziaływanie akustyczne w warunkach instalacji w konstrukcji oddziaływanie akustyczne.

3) Słowniki mierzono - oddziaływanie akustyczne w warunkach instalacji w konstrukcji oddziaływanie akustyczne.

4) EI 120 - klasa odporności ognia zgodnie z EN 13501-2.

5) REI 120 - klasa odporności ognia zgodnie z EN 13501-2.

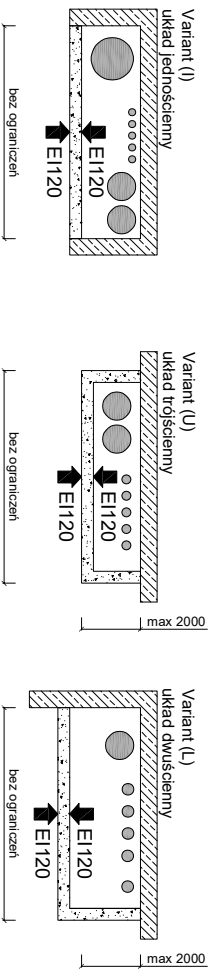

Zapotrzebowanie materiałowe na 1m²

MATERIAŁ	ZUŻYCIE
1 Płyta gipsowo RIGIPS GLASROC F (Riduń) gr. 25 mm	2,00 m ²
2 Profil RIGIPS CW 75 Gypserra®/Ultrasil®	1,80 m
3 Profil RIGIPS UW 75 Gypserra®/Ultrasil®	0,70 m
4 Wkręt RIGIPS Riduń 40 co 400 mm - pierwsza warstwa poszycia, do konstrukcji	7,00 szt
5 Wkręt RIGIPS Riduń 70 co 200 mm - druga warstwa poszycia, do konstrukcji	15,00 szt
6 Wkręt RIGIPS Riduń 50 w słonce 250x250 mm - druga warstwa poszycia, do pierwszej	20,00 szt
7 Słowniki kółki rozporowe min. 60x40 mm max. co 750 mm	2,30 szt
8 Taśma uszczelniająca piankowa RIGIPS szer. 70 mm	1,10 m
9 Masa szpachlowa konstrukcyjna RIGIPS: VARIO, Premium Light, Q1 Zaczyna, SUPER	1,50 kg
10 Masa szpachlowa wykończona RIGIPS: Premium Light, ProMix Finish Plus, Q2-Q3 Kończy, GOTOWA Q2-Q3 Kończy lub SUPER	0,50 kg
11 Wełna mineralna - w razie potrzeby np. ISOVER Aku-Płyta / Akuplat+ lub Polterm Uni	1,00 m ²

Należy pamiętać o innych materiałach przydatnych i nie zawierających odpadów

rigips
SAINT-GOBAIN

ISOVER **aweber** **maris**
SAINT-GOBAIN

Saint-Gobain Construction Products Polska Sp. z o.o.
Biuro RIGIPS w Warszawie
Varso Tower
ul. Chmielna 69, 28 piętro
00-801 Warszawa
Biuro Doradztwa Technicznego: 800 163 121
E-mail: doradcy.techniczny@saint-gobain.com
www.rigips.pl

Objekt:			
Lokalizacja:			
Tytuł rysunku:	Ściana obudowy sztywnej instalacji w oknach i drzwiach systemu Rigips 3.80.103		
Data:	Skala:	Nr detalu:	Opracował:
	1:5	3.80.103	