


Parametry techniczne

KLASA ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EN ¹⁾	MAKSYMALNA WYSOKOŚĆ	GRUBOŚĆ	MASA	PŁYTY GIPSOWO-KARTONOWE RIGIPS ²⁾	RODZAJ PROFILU RIGIPS	WYPEŁNIENIE WEŁNA MINERALNA
	[mm]	[mm]	[kg/m ²]			
EI 30, ₁ REI 30, ₂	6500	125	26	gr. 2x12,5 mm typ: Fire typ F lub Fire+ typ DF lub Fire+ HYDRO typ DFH2	2x CW/UW 100 GypSerra®/UltraStil®	niewymagane


1) Klasyfikacja ogniotrwała ISO 0884-2:201.
2) Ściany narażone - obudowy szpachlowe mineralnych i włóknowych mogą pełnić funkcję oddzielenia przeciwpowodziowego.
3) Włókna odporne na ogień - typy RIGIPS DFRI, DFRIH1, DFRIH2 lub płyty gipsowe RIGIPS typ GA-F, GA-F-H1 mogą być stosowane zamiennie z płytami gipsowo-kartonowymi typu Fire typ F, Fire+ typ DF lub Fire+ HYDRO typ DFH2.

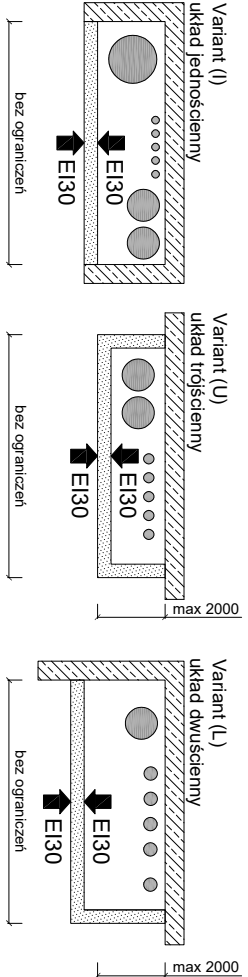

Zapotrzebowanie materiałowe na 1m²

MATERIAŁ	ZUŻYCIE
1 Płyta gipsowo-kartonowa RIGIPS PRO (4PRO) typ: Fire typ F, Fire+ typ DF lub Fire+ Hydro typ DFH2 gr. 12,5 mm	2,00 m ²
2 Profil RIGIPS CW 100 GypSerra®/UltraStil®	7,20 m
3 Profil RIGIPS UW 100 GypSerra®/UltraStil®	0,70 m
4 Wkręt RIGIPS TN 25 co 700 mm - pierwsza warstwa poszycia	10,00 szt
5 Wkręt RIGIPS TN 35 co 200 mm - druga warstwa poszycia	30,00 szt
6 Wkręt RIGIPS "pchełka" 3,9x11 mm co 500 mm (młankowo)	16,00 szt
7 Stalowe kołki rozporowe min. Ø6x40 mm max. co 750 mm	2,30 szt
8 Taśma uszczelniająca piankowa RIGIPS szer. 95 mm	1,10 m
9 Masa szpachlowa konstrukcyjna RIGIPS: VARIO, Premium Light, Q1 Zaczyzna, SUPER	0,50 kg
10 Taśma spoinowa RIGIPS	1,40 m
11 Masa szpachlowa wykończeniowa RIGIPS: Premium Light, Promix Finish Plus, Q2-Q3 Kończy, GOTOWA Q2-Q3 Kończy lub SUPER	0,10 kg
12 Wełna mineralna - w razie potrzeby np.: ISOVER AKU-Płyta / Akuplat+ lub Polterm Uni	1,00 m ²

Należy! materiały mają charakter projektowy i nie zawierają odpadów

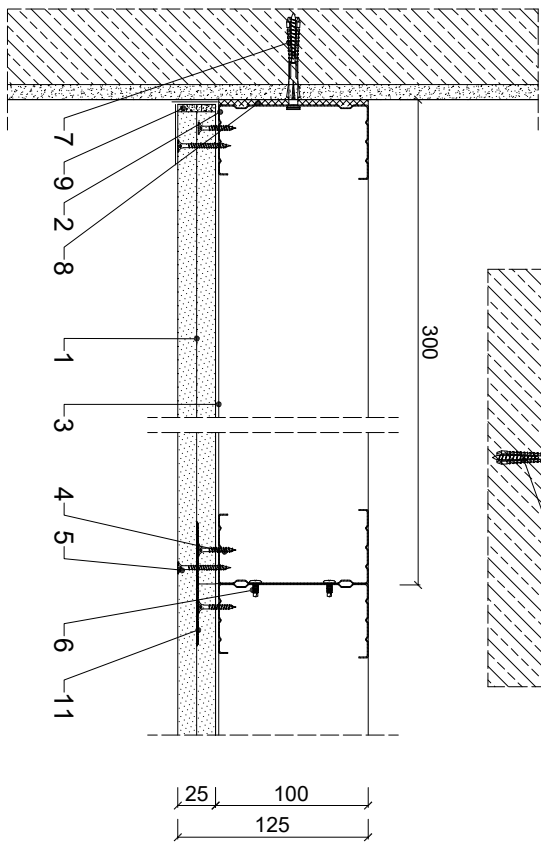

SAINT-GOBAIN

ISOVER

A WEBER

MARIS

Tytuł rysunku:
Ściana obudowy sztywów instalacyjnych i włóknowych systemu Rigips 3.50.158

Data:

Skala: 1:5

Nr detalu: 3.50.158

Opracował: