


Parametry techniczne

KLASA ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EN ¹⁾	MAKSYMALNA WYSOKOŚĆ	GRUBOŚĆ	MASA	PŁYTY GIPSOWO-KARTONOWE RIGIPS ²⁾	RODZAJ PROFILU RIGIPS	WYPEŁNIENIE WEŁNĄ MINERALNĄ
	[mm]	[mm]	[kg/m ²]			
EI 120, ¹⁾ REI 120, ²⁾	4000	105	50	gr 2x15mm typ: Fire+ typ DF lub Fire+ HYDRO typ DFH2 + gr 2x12,5mm typ: Fire+ typ DF lub Fire+ HYDRO typ DFH2	CW/LW50 GypSerra®/Ultrastill® CW/LW75 GypSerra®/Ultrastill® CW/LW100 GypSerra®/Ultrastill®	niewymagane
	4500	130				
	5500	155				


1) Klasyfikacja ognkowa LBC-1174-Z23
2) Szczytowo - obudowy szkielet metalowych i windowych mogą pełnić funkcję oddzielenia przeciwpodporowego
3) EN - klasa odporności ognkowej wg PN-EN 13501-2

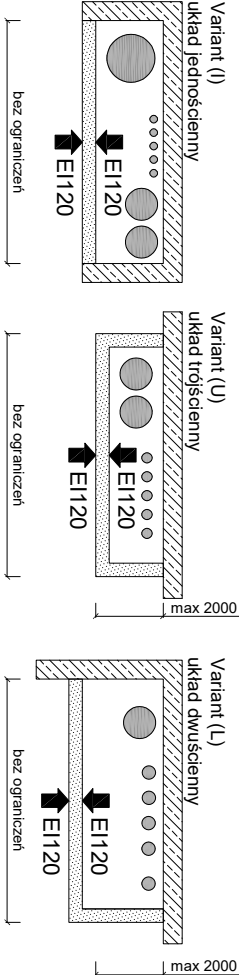

Zapotrzebowanie materiałowe na 1m²

MATERIAŁ	ZUŻYCIE
1 Płyta gipsowo-kartonowa RIGIPS PRO (4PRO) typ: Fire+ typ DF lub Fire+ Hydro typ DFH2 gr. 12,5 mm	2,00 m ²
2 Płyta gipsowo-kartonowa RIGIPS PRO typ: Fire+ typ DF lub Fire+ Hydro typ DFH2 gr. 15 mm	2,00 m ²
3 Profil RIGIPS CW 50/75/100 GypSerra®/Ultrastill®	1,80 m
4 Profil RIGIPS UW 50/75/100 GypSerra®/Ultrastill®	0,70 m
5 Wkręt RIGIPS TN 25 co 750 mm - pierwsza warstwa poszycia	5,00 szt
6 Wkręt RIGIPS TN 45 co 550mm - druga warstwa poszycia	4,00 szt
7 Wkręt RIGIPS TN 55 co 350 mm - trzecia warstwa poszycia	10,00 szt
8 Wkręt RIGIPS TN 70 co 200 mm - czwarta warstwa poszycia	15,00 szt
9 Słalowe kółki rozporowe min. ø6x40 mm max. co 750 mm	2,30 szt
10 Taśma uszczelniająca piankowa RIGIPS szer. 50/70/95 mm	1,10 m
11 Masa szpachlowa konstrukcyjna RIGIPS: VARIO, Premium Light, Q1 Zaczyna, SUPER	0,50 kg
12 Taśma spoinowa RIGIPS	1,40 m
13 Masa szpachlowa wykończeniowa RIGIPS: Premium Light, ProMix Finish Plus, Q2-Q3 Kończy, GOTOWA Q2-Q3 Kończy lub SUPER	0,10 kg
14 Wełna mineralna - w razie potrzeby np. ISOVER Aku-płyta / Akuplat+ lub Polterm Uni	2,30 szt

Nakłady materiałowe mają charakter przybliżony i nie zawierają odpadów

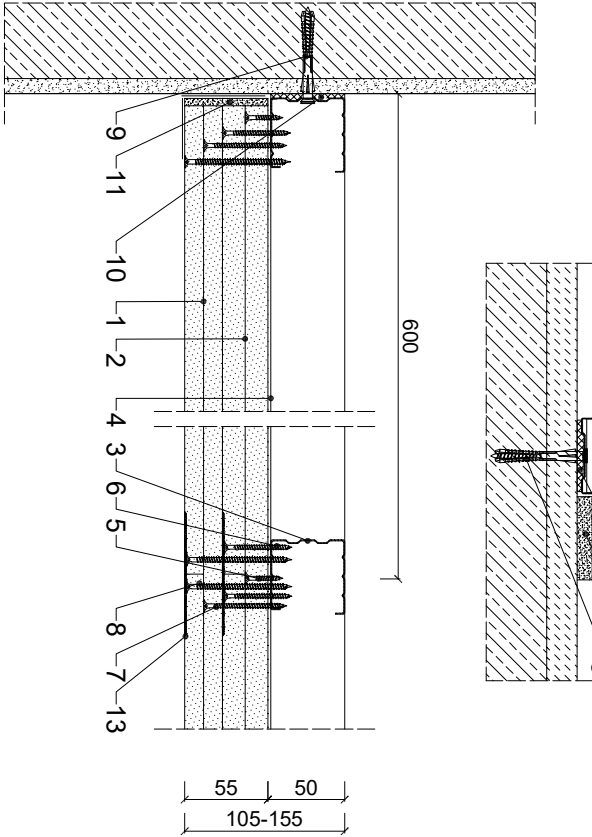

rigips
SAINT-GOBAIN

ISOVER **aweber** **maris**
SAINT-GOBAIN

Saint-Gobain Construction Products Polska Sp. z o.o.
Biuro RIGIPS w Warszawie
Varso Tower
ul. Chmielna 69, 28 piętro
00-801 Warszawa
Biuro Doradztwa Technicznego: 800 163 121
E-mail: doradcy.techniczny@saint-gobain.com
www.rigips.pl

Objekt:			
Lokalizacja:			
Tytuł rysunku:	Ściana obudowy szybów instalacyjnych i windowych systemu Rigips 3.50.11		
Data:	Skala:	Nr detalu:	Opracował:
	1:5	3.50.11	