


Parametry techniczne

KLASA ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EN ¹	MAKSYMALNA WYSOKOŚĆ		GRUBOŚĆ [mm]	MASA [kg/m ²]	PLYTY GIPSOWO-KARTONOWE RIGIPS ²⁾	RODZAJ PROFILU RIGIPS	WYPEŁNIENIE WELNA MINERALNA
	[mm]						
EI 30, ₁ REI 30, ₂	5500		100	26	gr. 2x12,5 mm typ: Fire typ F lub Fire+ typ DF lub Fire+ HYDRO typ DFH2	2xCW/UW 75 GypSerra®/Ultrastil®	niewymagane


1) Klasyfikacja ogólnowa LBO-08B-KZ21.
2) Ściany mineralne - obudowy szklów metalicznych i windowych mogą pełnić funkcję oddzielania przeciwpodłożowego
3) Płyty odporne na ogień RIGIPS DFH1, DFRH1, DFRH2 lub płyty gipsowe RIGIPS typ GA-F, GA-FH1 mogą być stosowane zamiennie z płytami gipsowo-kartonowymi typu Fire typ F, Fire+ typ DF lub Fire+ HYDRO typ DFH2.

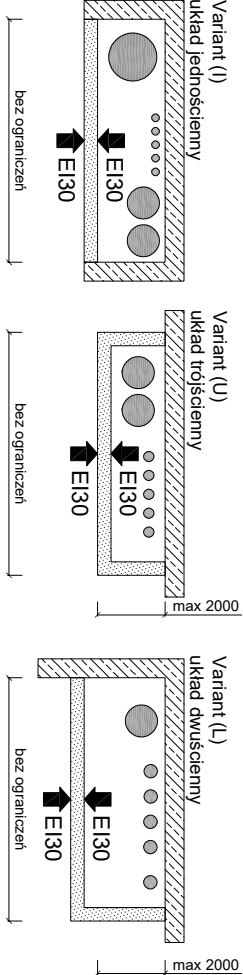

Zapotrzebowanie materiałowe na 1m²

MATERIAŁ	ZUŻYCIE
1 Płyta gipsowo-kartonowa RIGIPS PRO (4PRO) typ: Fire typ F, Fire+ typ DF lub Fire+ Hydro typ DFH2 gr. 12,5 mm	2,00 m ²
2 Profil RIGIPS CW 75 GypSerra®/Ultrastil®	3,60 m
3 Profil RIGIPS UW 75 GypSerra®/Ultrastil®	0,70 m
4 Wkręt RIGIPS TN 25 co 700 mm - pierwsza warstwa poszycia	5,00 szt
5 Wkręt RIGIPS TN 35 co 200 mm - druga warstwa poszycia	15,00 szt
6 Wkręt RIGIPS "pchełka" 3,9x11 mm co 500 mm (młankowo)	8,00 szt
7 Stalowe kołki rozporowe min. Ø6x40 mm max. co 750 mm	2,30 szt
8 Taśma uszczelniająca piankowa RIGIPS szer. 70 mm	1,10 m
Masa szpachlowa konstrukcyjna RIGIPS: VARIO, Premium Light,	
9 Q1 Zaczyzna, SUPER	0,50 kg
10 Taśma spoinowa RIGIPS	1,40 m
11 Masa szpachlowa wykończeniowa RIGIPS: Premium Light, Promix Finish Plus, Q2-Q3 Kończy, GOTOWA Q2-Q3 Kończy lub SUPER	0,10 kg
12 Włna mineralna - w razie potrzeby np.: ISOVER AKU-Płyta / Akuplat+ lub Polterm Uni	1,00 m ²

Należy materiałowe mają charakter przybliżony i nie zawierają odpadów

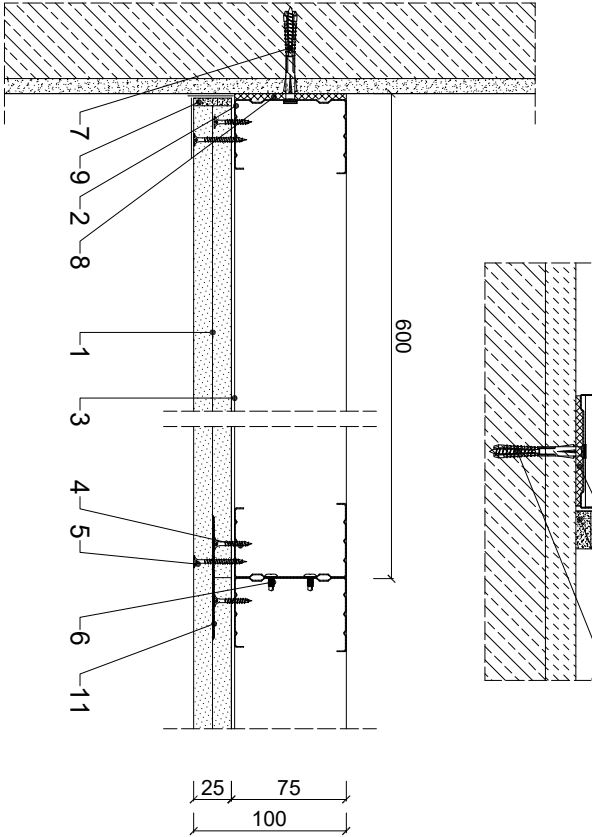

rigips
SAINT-GOBAIN

isover **aweber** **maris**
SAINT-GOBAIN

Saint-Gobain Construction Products Polska Sp. z o.o.
Biuro RIGIPS w Warszawie
Varso Tower
ul. Chmielna 69, 28 piętro
00-801 Warszawa
Biuro Doradztwa Technicznego: 800 163 121
E-mail: doradcy.techniczny@saint-gobain.com
www.rigips.pl

Obiekt:

Lokalizacja:

Tytuł rysunku:
Ściana obudowy szklów instalacyjnych i windowych systemu
Rigips 3.50.153

Data:

Skala:
1:5

Nr detalu:
3.50.153

Opracował: