

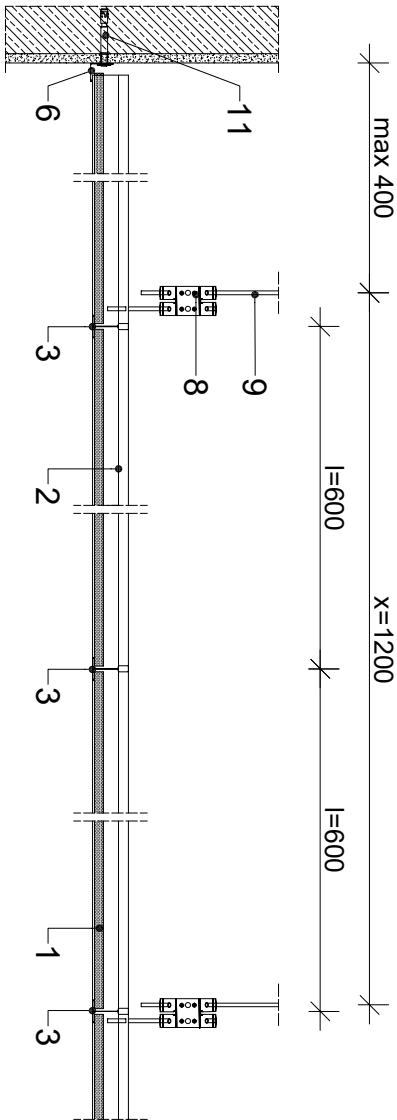


Przekrój poprzeczny



Przekrój podłużny

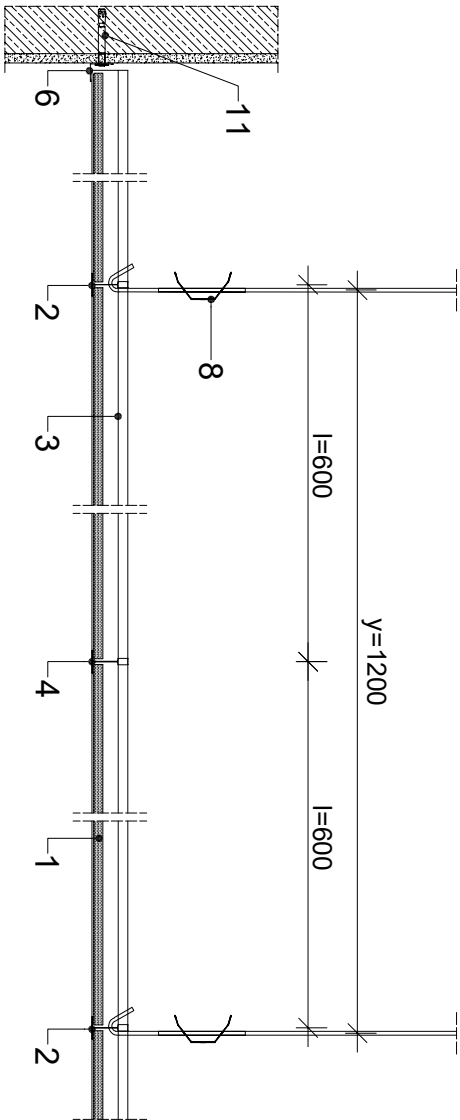

krawędź typu A

Parametry techniczne				Podstawowe elementy konstrukcji				
GRUBOŚĆ ZABUDOWY	MASA ZABUDOWY ¹⁾	OPORNOŚĆ PŁYT NA WILGOĆ	WYPEŁNIENIE PŁYTAMI SUFITOWYMI RIGIPS	MAKSYMALNY ROZSTAW KONSTRUKCJI Z PROFILI RIGIPS			MAKSYMALNY ROZSTAW WIE-SZAKÓW	
G	M	W		Profil poprzeczny l=600 mm	Profil poprzeczny nośne l=1200 mm	Profil poprzeczny nośne l=3600 mm		
[mm]	[kg/m ²]	[%]		I	I	Y	X	
150	8	90	GYPREX Asepla 600x600mm z krawędzią A gr. 8mm	600	600	1200	1200	

¹⁾ Bez uwzględnienia masy izolacji z wełny.

Nazwa wznosu	GYPREX Asepla
Izolacyjność akustyczna D _{n,w} ²⁾	37
Wskaźnik pochłaniania dźwięku α _w ²⁾	0,10
Wskaźnik pochłaniania dźwięku α _e ²⁾	0,10

²⁾ Dla sufitu podwieszanego w odległości 200 mm od stropu.

³⁾ Dla sufitu podwieszanego z 100 mm wełną mineralną w odległości 200 mm od stropu.

Zapotrzebowanie materiałowe na 1m²

Materiał		Zużycie	
		Z wieszakiem i wieszakiem z rozprężnym	Z elementem podwójnym elementem rozprężnym
1	Płyta sufitowa RIGIPS GYPREX Asepla krawędź A 600x600x8 mm	1,00	1,00
2	Profil nośny RIGIPS T-24, l=3600 mm	0,85	0,85
3	Profil poprzeczny RIGIPS QUICK-LOCK T-24, l=1200 mm	1,70	1,70
4	Profil poprzeczny RIGIPS QUICK-LOCK T-24, l=600 mm	0,85	0,85
5	Sprężyna przysięcienna	zależnie od wymiarów	
6	Profil przysięciany RIGIPS QUICK-LOCK kątowny lub schodkowy ¹⁾	0,70	0,70
7	Wieszak z elementem rozprężnym RIGIPS l=110 mm lub noniuszem	0,80	-
8	Wieszak z podwójnym elementem rozprężnym RIGIPS	-	0,80
9	Pręt wieszakowy z oczkiem RIGIPS lub część górna wieszaka noniuszowego	0,80	0,80
10	Pręt wieszakowy z hakiem RIGIPS	0,80	-
11	Stalowe elementy mocujące: kołki, dyble	1,80	1,80
12	Klamra zabezpieczająca do wieszaków noniuszowych	1,70	-
13	Wełna mineralna szklana lub skalna np. ISOVER Aku-płyta / Akuplat+ - w razie potrzeby	1,00	1,00

¹⁾ Wielkość uśredniona, rzeczywiste zużycie stanowi dowód pomiarzenia. Nakłady materiałowe mają charakter przybliżony i nie zawierają odpadów. Uwaga: Do mocowania do konstrukcji budynku wieszaków i uchwyty oraz profile przysięcanych powinny być stosowane stalowe łączniki mechaniczne określone w dokumentacji technicznej opracowanej dla danego obiektu.



SAINT-GOBAIN



SAINT-GOBAIN



SAINT-GOBAIN



SAINT-GOBAIN

Saint-Gobain Construction Products Polska Sp. z o.o.
Biuro RIGIPS w Warszawie
Varso Tower
ul. Chmielna 69, 28 piętro
00-601 Warszawa
Biuro Doradztwa Technicznego: 800 163 121
E-mail: doradcy.techniczni@saint-gobain.com
www.rigips.pl

Objekt:			
Lokalizacja:			
Tytuł rysunku:	Sufit podwieszany kasetonowy Rigips 4.07.80		
Data:	Skala:	Nr detalu:	Opracował:
	1:8	4.07.80	