

Parametry techniczne


Parametry techniczne			Podstawowe elementy konstrukcji			
Wysokość maksymalna ¹⁾	Masa	Głębokość	Rozstaw profili pionowych RIGIPS	Konstrukcja z profili RIGIPS	Płyty gipsowo-kartonowe RIGIPS PRO	Wypełnienie wełną mineralną
H [mm]	M [kg/m ²]	G [mm]				
1750	51	150	600	CW 100 GypSerra®/Ultrastil® naprężenie z UA 100 ECO lub UA 100	Fire+ typ DF lub Fire+ Hydro typ DFH2 gr. 2x12,5 mm	niewymagane ²⁾

¹⁾ Dopuszczalna maksymalna wysokość wg Opini Technicznej ITB nr 00785/2/IR418/NZK.
²⁾ Wypełnienie wełną mineralną szklaną o gęstości ≤ 16 kg/m³ zalecane ze względu na izolacyjność akustyczną przegrody.
UWAGA: Konstrukcja biernej powłoki musi być przeznaczona do wyodrębnienia w zależności od miejsca jej wykonania. Bierna nie może stanowić podkonstrukcji dla innych elementów. Błenda o wysokości powyżej 1000 mm powinna być wypełniona oddzielnymi sił podciżnami i powinna być izolowana pod kątem zastosowania zasłatek.

Zapotrzebowanie materiałowe na 1m²

MATERIAŁ	ZUŻYCIE
1 Płyta gipsowo-kartonowa RIGIPS PRO (4PRO TM) Fire+ typ DF lub Fire+ Hydro typ DFH2 gr. 12,5 mm	4,20 m ²
2 Profil RIGIPS CW 100 gypSerra®/Ultrastil®	0,90 m
3 Profil RIGIPS UA 100 ECO lub UA 100	0,90 m
4 Profil dolny RIGIPS UW 100 gypSerra®/Ultrastil®	0,80 m
5 Profil górny RIGIPS specjalny UW 100/80, 100/100, 100/120, 100/140, 100/180	0,80 m
6 Wkręt RIGIPS TN 25 mm co 750 mm	6,00 szt
7 Wkręt RIGIPS TB 25 mm co 750 mm	6,00 szt
8 Wkręt RIGIPS TN 35 mm co 250 mm	13,00 szt
9 Wkręt RIGIPS TB 35 mm co 250 mm	13,00 szt
10 Wkręt RIGIPS "Pchotka" 3,9x11 mm	16,00 szt
11 Kątownik do profilu UA	0,40 szt
12 Śruba M8 z podkładką i nakrętką	0,80 szt
13 Śladowe elementy mocujące: koki, dyble	1,80 szt
14 Taśma uszczelniająca piankowa RIGIPS szer. 95 mm	0,90 m
15 Masa szpachlowa konstrukcyjna RIGIPS: VARIO, Premium Light, Q1 Zaczyzna, SUPER	1,00 kg
16 Taśma spoinowa RIGIPS	2,80 m
17 Masa szpachlowa wykończeniowa RIGIPS: Premium Light, ProMix Finish Plus,Q2,Q3 Kończy, GOTOVA Q2-Q3 Kończy lub SUPER	0,20 kg
18 Wełna mineralna szklana ISOVER AKU-Płyta/Akuplat® - w razie potrzeby	1,00 m ²

Oszacowanie zapotrzebowania materiałowego przyjęto dla maksymalnej wysokości zabudowy.
Należy materiałowe mieć dawać przybliżony i nie zawierać odpadów.

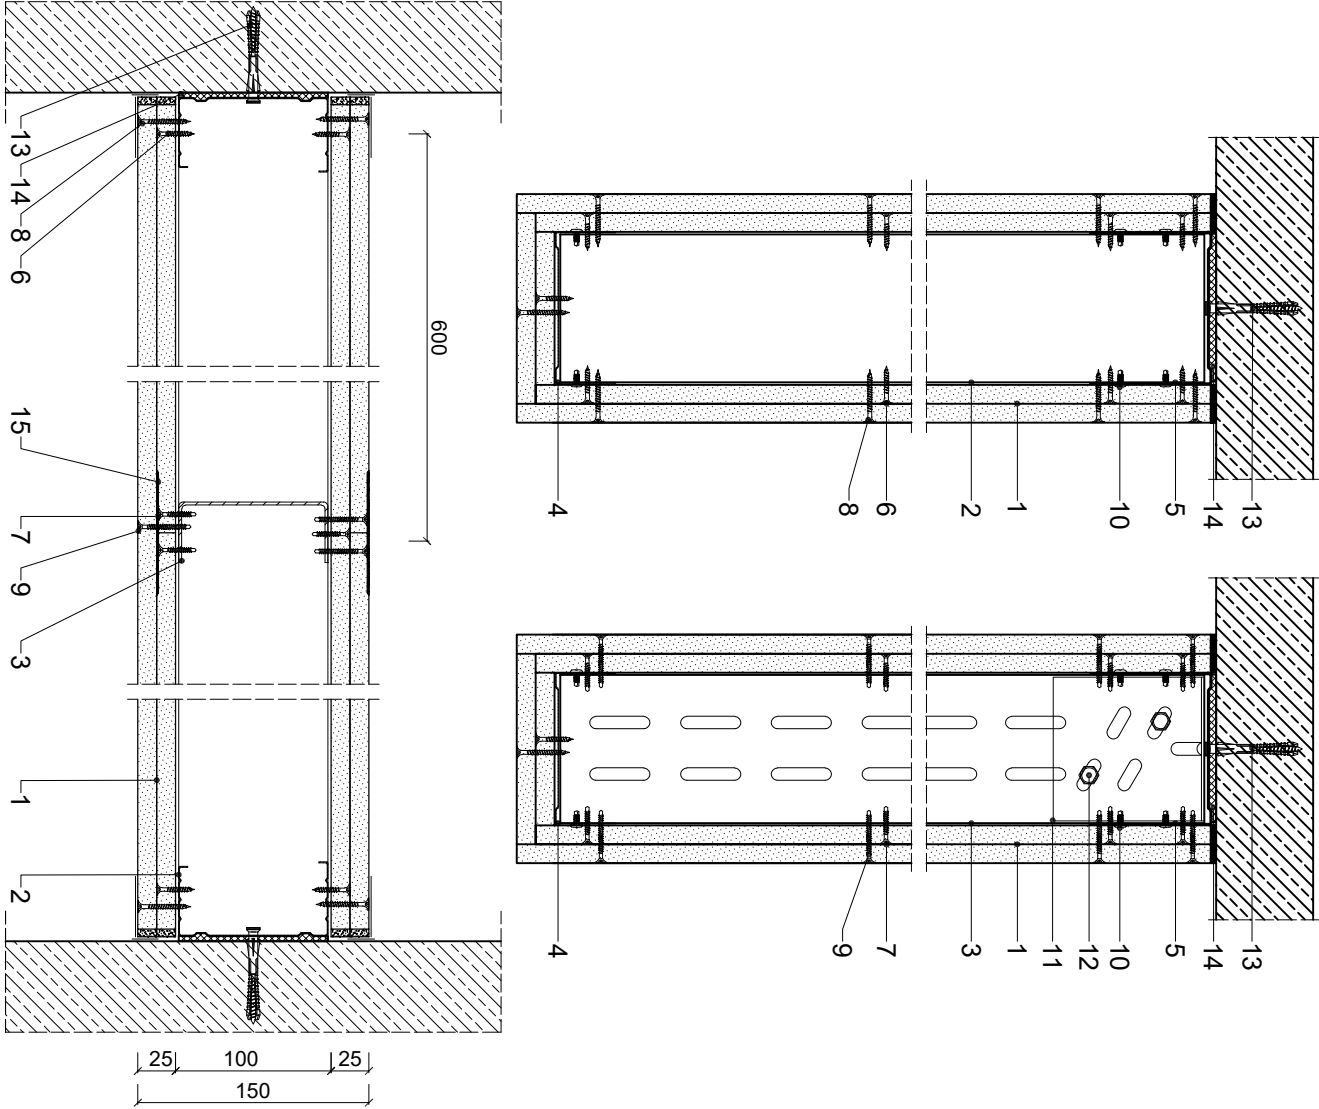

rigips
SAINT-GOBAIN

isover **aweber** **maris**
SAINT-GOBAIN

Saint-Gobain Construction Products Polska Sp. z o.o.
Biuro RIGIPS w Warszawie
Varo Tower
ul. Chmielna 69, 28 piętro
00-801 Warszawa
Biuro Doradztwa Technicznego: 800 163 121
E-mail: doradcy.techniczny@saint-gobain.com
www.rigips.pl

Objekt:			
Lokalizacja:			
Tytuł rysunku:	Blenda Rigips 8.40.12		
Data:	Skala:	Nr detalu:	Opracował:
	1:5	8.40.12	