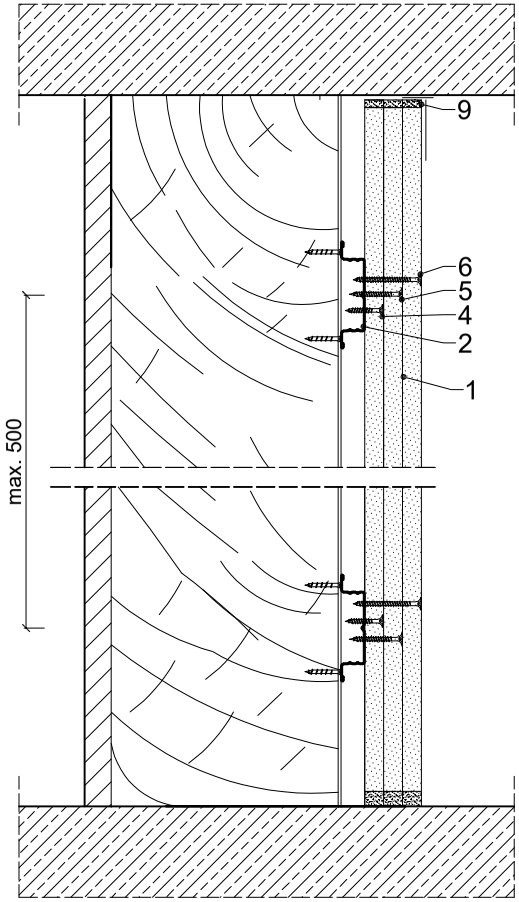

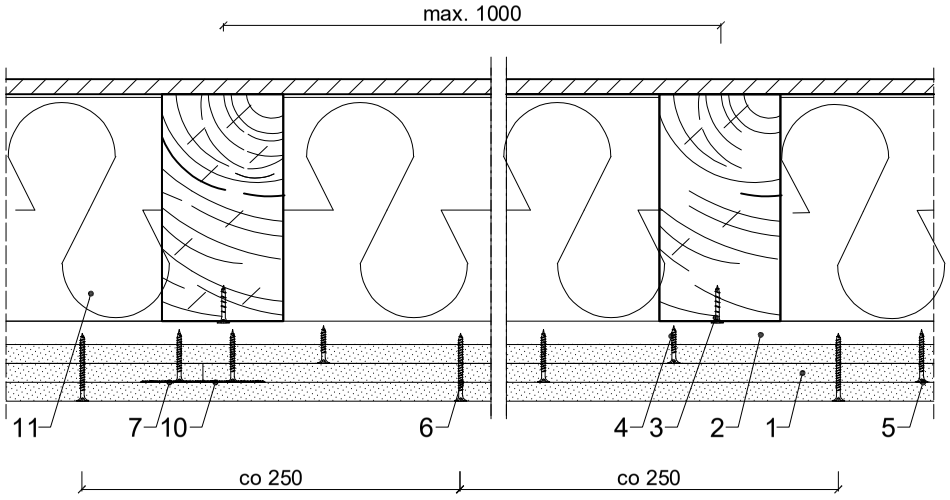

Parametry techniczne

KLASA ODPORNOŚCI OGNIOWEJ*)	MAKSYMALNA WYSOKOŚĆ H	GRUBOŚĆ ZABUDOWY G	MASA ZABUDOWY**) M	PŁYTY GIPSOWO-KARTONOWE RIGIPS PRO***)	RODZAJ PROFILI RIGIPS	WYPEŁNIENIE WEŁNĄ ISOVER
[minuty]	[mm]	[mm]	[kg/m²]			
EI 60[1] REI 60[2]	bez ograniczeń	53	32	Fire typ F[3], Fire+ typ HYDRO typ DFH2 gr. 3x12,5 mm	Profil Kapeluszowy	ISOVER Aku-Płyta / Akuplat +, Polterm Uni lub dowolna gr. dowolna[4]

1) Klasyfikacja ogniowa ITB 0785.3/11/R57NP, klasa odporności ogniowej EI dotyczy układu ściana + okładzina ścienna.
2) Klasyfikacja ogniowa ITB 0785.3/11/R57NP, klasa odporności ogniowej REI dotyczy układu ściana + okładzina ścienna.
3) Płyta gipsowo-kartonowa RIGIPS PRO (4PRO) Fire typ F może zostać zastąpiona przez płytę RIGIPS PRO Fire+ typ DF.
4) Dla odporności ogniowej nie wymagane wypełnienie wełną mineralną.
*) EN - klasa odporności ogniowej wg normy PN-EN 13501-2.
**) Bez uwzględnienia masy izolacji z wełny mineralnej.
***)Płyty gipsowo – kartonowe RIGIPS HABITO typ: DFRI lub DFRIH1 oraz RIGIPS Duraline typ DFRIEH1 mogą być stosowane zamiennie z płytami gipsowo – kartonowymi: RIGIPS PRO (4PRO) typ: A, Hydro typ H2, Fire typ F, Fire+ typ DF lub Fire+ Hydro typ DFH2; przy zachowaniu klasy odporności ogniowej systemu.
Przy wyborze płyty RIGIPS HABITO należy stosować masę szpachlową RIGIPS HABITO oraz wkręty Habito. Do mocowania płyt RIGIPS PRO Duraline stosuje się wkręty HartFix.

Zapotrzebowanie materiałowe na 1m²

	MATERIAŁ	ZUŻYCIE 3 x 12,5	
1	Płyta gipsowo-kartonowa RIGIPS PRO Fire typ F lub Fire+ typ DF lub Fire+ Hydro typ DFH2 gr. 3x12,5mm	3,00	m²
2	Profil kapeluszowy co 500 mm	2,10	m
3	Wkręt do drewna	5,00	szt.
4	Wkręt RIGIPS TN 25[1]	5,00	szt.
5	Wkręt RIGIPS TN 35[1]	5,00	szt.
6	Wkręt RIGIPS TN 45[1]	12,00	szt.
7	Taśma spoinowa RIGIPS	1,40	m
8	Wełna mineralna szklana lub skalna np. ISOVER Aku-Płyta / Akuplat + lub Polterm Uni	1,00	m²
9	Masa szpachlowa konstrukcyjna RIGIPS: VARIO, Premium Light, Q1 Zaczyna, SUPER	0,75	kg
10	Masa szpachlowa wykończeniowa RIGIPS: Premium Light, ProMix Finish Plus, Q2-Q3 Kończy, GOTOWA Q2-Q3 Kończy lub SUPER	0,10	kg

1) Rozstaw wkrętów dla warstw wewnętrznych co 750 mm, dla warstwy zewnetrznej co 250.
Nakłady materiałowe mają charakter przybliżony i nie zawierają odpadów

rigips SAINT-GOBAIN
isover weber maris
Saint-Gobain Construction Products Polska Sp. z o.o.
Biuro RIGIPS w Warszawie
Varso Tower
ul. Chmielna 69, 28 piętro
00-801 Warszawa
Biuro Doradztwa Technicznego: 800 163 121
E-mail: doradcy.techniczni@saint-gobain.com
www.rigips.pl

Obiekt:

Lokalizacja:

Tytuł rysunku:
Okładzina ścienna Rigips 3.29.20
(klasa odporności ogniowej EI60)

Data:	Skala:	Nr detalu:	Opracował:
	1:5	3.29.20	