

Parametry techniczne


Parametry techniczne			Podstawowe elementy konstrukcji						
Wspieranie przez ścianę	KLASA OPORNOŚCI OGNIOWEJ	MINIMALNA GRUBOŚĆ	MASA ¹⁾	PLYTY GIPSOWO-KARTONOWE RIGIPS PRO (4PRO ²⁾)	MAKSYMALNY ROZSTAW PROFILU kapełuszkowych			MAKSYMALNY ROZSTAW WIEŻAKÓW WIELKICH	WYPEŁNIENIE WIELKICH MINERALNA
					Nosiwe		Głównie		
					I	II			
[Wt/m ²]		[mm]	[kg/m ²]		[mm]				
rozstawu warstw ciężko-wagowych	REI 30 ¹⁾	55	23	typ Fire typ F ²⁾ , Fire+ H/d/dp typ DFH2 gr. 2x12,5mm	400	400		1000	ISOVER Super-Mata lub dwukrotnie gr. 250 mm

- 1) Klasifikacja ogniova IBC-087-K2Z1 obowiązuje dla dowolnej warstwy mineralnej o gęstości co najmniej 10 kg/m³ i grubości min. 150 mm oraz dla dodatków o kątach nachylenia pola dachowego 0-45° od poziomu.
2) EN-klasa odporności ogniowej typ normy EN-EN 13501-2.
3) Bez uwzględnienia masy izolacji termicznej.
4) Płyty gipsowo-kartonowe Rigips S PRO typ DF-FireH oraz płyty gipsowe typ GAF, GAF-FH mogą być zamienne stosowane z płytami gipsowo-kartonowymi typów: A, Hydro typ H2, Fire typ F, Fire+ typ DF lub Fire Hydro typ DFH2.

Zapotrzebowanie materiałowe na 1m²

MATERIAŁ	ZUŻYCIE
1 Płyta gipsowo-kartonowa RIGIPS PRO (4PRO) Fire typ F, Fire+ typ DF, Fire+	2,00 m ²
2 Hydro typ DFH2 gr. 2x12,5mm	
3 Profil Rigips CD60 GypSerra®/Ultrastil®	3,20 m
4 Wieszak bezpośredni typu "Klick-Fix"	0,40 m
5 Łącznik wzdłużny Rigips do profilu CD60	4,00 szt
6 Wkręt Rigips TN 25 co 400mm	0,60 szt
7 Wkręt Rigips TN 35 co 150mm	10,00 szt
8 Wkręt do drewna (mocowanie wieszaków)	25,00 szt
9 Taśma uszczelniająca piankowa Rigips szer. 30mm	8,00 szt
10 Masa szpachlowa konstrukcyjna RIGIPS: VARIO, Premium Light,	0,40 m
Q1 Zaczyna, SUPER	0,50 kg
11 Taśma spinowa Rigips	1,40 m
12 Masa szpachlowa wykończeniowa RIGIPS: Premium Light,	1,40 m
Prómkix Finish Plus, Q2-Q3 kończy, GOTOWA Q2-Q3 kończy lub SUPER	0,10 kg
13 Wełna mineralna szklana lub skalna np. ISOVER: Super-Mata,	1,00 m ²
Super-Mata Plus, Profi-Mata lub Uni-Mata Plus	
14 Paroizolacja np. ISOVER: Vario® KM Duplex UV lub Sopair 1104	1,18 m ²
15 Taśma dwustronna	0,50 szt
16 Taśma jednostronna do łączenia paroizolacji na zakład np. ISOVER Vario KB1	0,98 m
17 Uszczelniaacz Vario® DoubleFl ³⁾	0,10 ml

1) Rozstaw wkrętów TN co 400 mm — dla warstwy wykończeniowej co 150 mm — dla warstwy zewnętrznej poszycia.
2) Rozstaw wkrętów do drewna co 150 mm — dla warstwy wykończeniowej lub oraz konstrukcyjnej.
Należy zastosować maszynowe łączenie elementów.
Uwaga: Do pomiaru maszynowego należy używać profilu przysięgnięty powyżej być stosowane dodatkowe narzędzia mechaniczne określone w dokumentacji technicznej opracowanej dla danego obiektu.

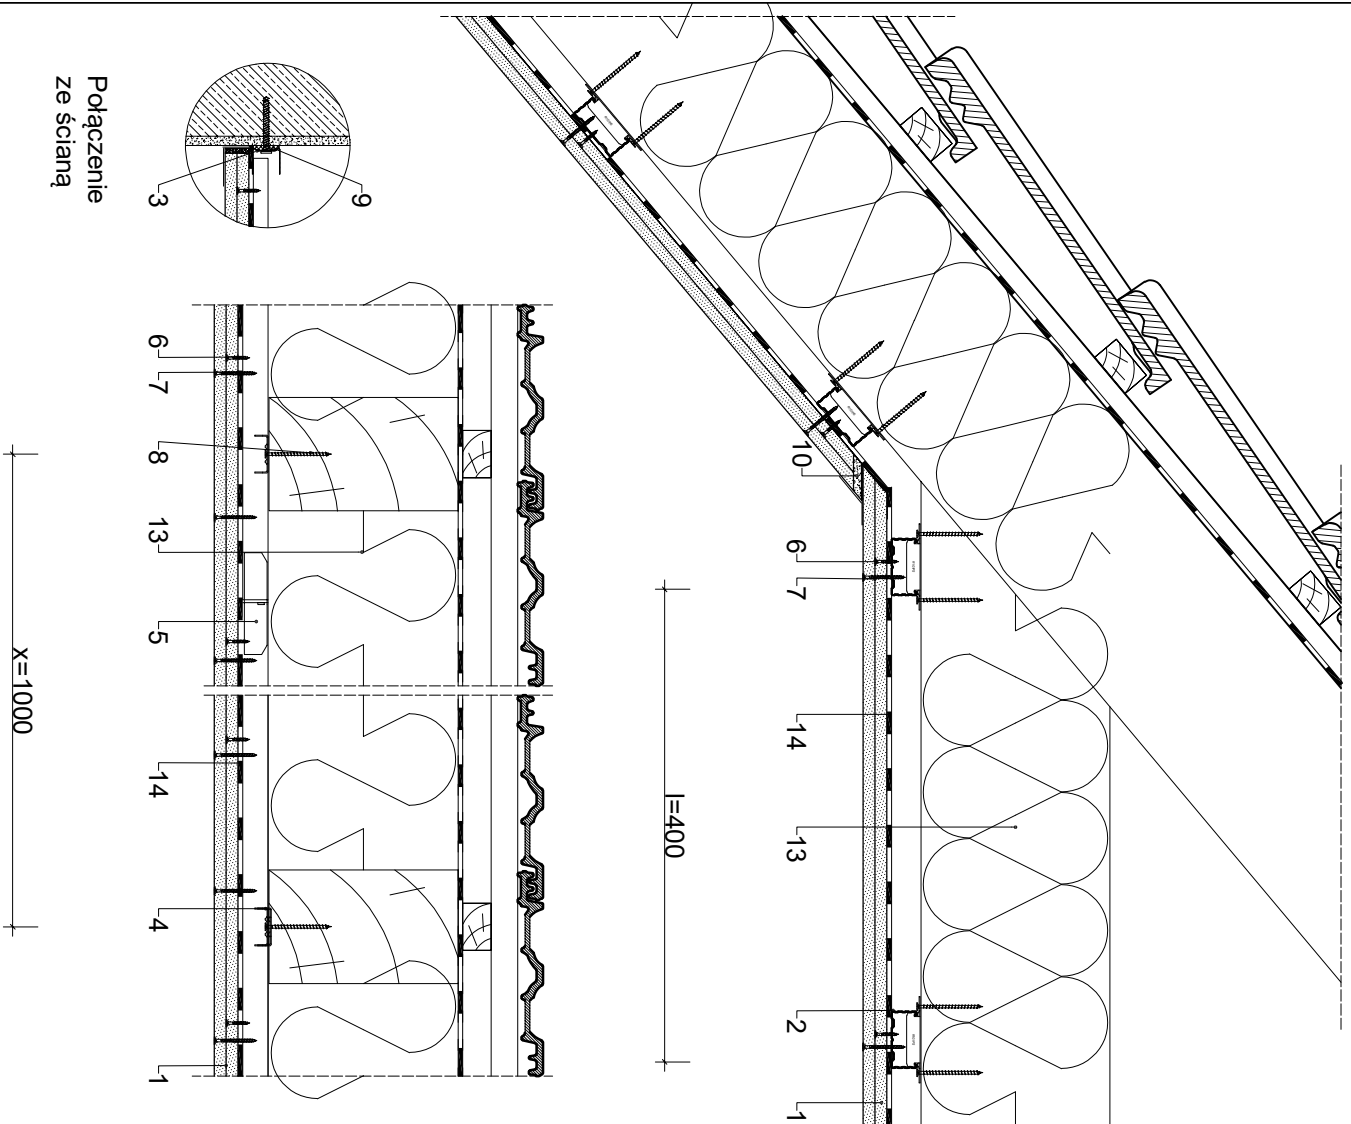

Połączenie
ze ścianą

SAINT-GOBAIN

ISOVER

A WEBER

MARIS

Saint-Gobain Construction Products Polska Sp. z o.o.
Buro RIGIPS w Warszawie
Varso Tower
ul. Chmielna 69, 28 piętro
00-801 Warszawa
Buro Doradztwa Technicznego: 800 163 121
E-mail: doradcy.techniczny@saint-gobain.pl
www.rigips.pl

Objekt:

Lokalizacja:

Typu rysunku:

System poddasza Rigips 4.70.03 (REI 30)

Data:

Skala:

1:8

Nr detalu:

4.70.03

Opracował: